

令 和 5 年 度

水 質 検 査 結 果 年 報

諫 早 市 上 下 水 道 局

令和5年度 諫早市上下水道局 水質検査年報 目次

地域名	水系名		採水場所	水源種別	ページ
諫早	天満浄水場系		着水井	原水(深井戸)	8
諫早	栄田浄水場系		着水井	原水(深井戸)	8
諫早	本野浄水場系		着水井	原水(深井戸)	8
諫早	平山浄水場系		地下水着水井	原水(深井戸)	8
諫早	有喜系		有喜第1水源地	原水(深井戸)	8
諫早	有喜系		有喜第2水源地	原水(深井戸)	8
諫早	小野系		小野第3水源地	原水(深井戸)	8
諫早	小野系		黒崎水源地	原水(深井戸)	8
諫早	長田系		長田第1水源地	原水(深井戸)	8
諫早	長田系		長田第2水源地	原水(深井戸)	8
諫早	本野系		落水源地	原水(深井戸)	8
諫早	本野系		棚掛水源地	原水(深井戸)	8
諫早	白木峰系		白木峰水源地	原水(深井戸)	8
諫早	目代系		新青山水源地	原水(深井戸)	8
諫早	平山浄水場系		東大川	原水(表流水)	9
諫早	平山浄水場系		小ヶ倉ダム	原水(貯水)	9
諫早	天満浄水場系	泉配水池系	八天町国土交通省横	浄水(給水栓水)	11
諫早	栄田浄水場系	高架水槽系	堂崎町県住集会所	浄水(給水栓水)	12
諫早	本野浄水場系	下大渡野第2配水池系	藤の内 清水宅	浄水(給水栓水)	13
諫早	平山浄水場系	小川配水池系	美南の丘公園	浄水(給水栓水)	14
諫早	平山浄水場系	土師野尾配水池系	土師野尾公民館	浄水(給水栓水)	15
諫早	有喜系	有喜高部配水池系	有喜第1水源地側	浄水(給水栓水)	16
諫早	有喜系	有喜低部配水池系	第3町 田中宅	浄水(給水栓水)	17
諫早	小野系	小野第2配水池系	小野団地公園	浄水(給水栓水)	18
諫早	長田系	白原第2配水池系	白原町公民館	浄水(給水栓水)	19
諫早	本野系	二股配水池系	琴川構造改善センター	浄水(給水栓水)	20
諫早	本野系	下大渡野開配水池系	下大渡野構造改善センター	浄水(給水栓水)	21
諫早	白木峰系	瀬々田配水池系	白木峰公民館	浄水(給水栓水)	22
諫早	目代系	小山配水池系	目代4号取水場内	浄水(給水栓水)	23

地域名	水系名		採水場所	水源種別	ページ
多良見	西川内低部中里混合系		中里第3水源		25
多良見	西川内低部系		西川内第1水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内低部系		西川内第2水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内低部系		西川内第3水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内低部系		西川内第4水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内高部系		西川内第5水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内高部系		西川内第8水源	原水(深井戸)	25
多良見	野副系		野副水源	原水(深井戸)	25
多良見	西園系		西園水源	原水(深井戸)	25
多良見	伊木力浄水場山川内系		山川内第1水源	原水(深井戸)	25
多良見	伊木力浄水場伊木力川系		伊木力川	原水(深井戸)	26
多良見	伊木力浄水場伊木力川系	木床配水池(減圧井)系	シーサイド北公園	浄水(給水栓水)	28
多良見	井樋ノ尾系	井樋ノ尾配水池系	高速道路高架橋下	浄水(給水栓水)	29
多良見	西川内低部中里混合系	西川内低部中里混合系	中央公園	浄水(給水栓水)	30
多良見	西川内低部系	西川内低部配水池系	鷹ノ巣橋	浄水(給水栓水)	31
多良見	西川内高部系	西川内高部配水池(減圧井)系	喜々津団地公園	浄水(給水栓水)	32
多良見	野副系	野副配水池系	川内橋	浄水(給水栓水)	33
多良見	西園系	西園配水池系	東園橋	浄水(給水栓水)	34
多良見	伊木力浄水場山川内系	元釜配水池系	鹿原宅前	浄水(給水栓水)	35
多良見	伊木力浄水場山川内系	伊木力第1配水池系	山川内防火水槽	浄水(給水栓水)	36


地域名	水系名		採水場所	水源種別	ページ
森山	長走系		下井牟田水源	原水(深井戸)	38
森山	長走系		杉谷第2水源	原水(深井戸)	38
森山	長走系		本村水源	原水(深井戸)	38
森山	唐比系		唐比第4水源	原水(深井戸)	38
森山	上名系		上名第5水源	原水(深井戸)	38
森山	寺林系		平石第6水源	原水(深井戸)	38
森山	長走系	長走配水池系	倉津集会所	浄水(給水栓水)	40
森山	唐比系	唐比第4配水池系	唐比海岸	浄水(給水栓水)	41
森山	上名系	上名第5配水池系	横山公民館	浄水(給水栓水)	42
森山	寺林系	寺林配水池系	田尻公民館	浄水(給水栓水)	43

地域名	水系名		採水場所	水源種別	ページ
飯盛	山開系		布晒水源（中央井）	原水(湧水)	45
飯盛	山開系		竹林水源 No. 1	原水(深井戸)	45
飯盛	山開系		竹林水源 No. 2	原水(深井戸)	45
飯盛	経塚系		経塚水源	原水(深井戸)	45
飯盛	経塚系		暖水谷水源	原水(深井戸)	45
飯盛	経塚系		暖水谷北水源 No. 1	原水(深井戸)	45
飯盛	経塚系		暖水谷北水源 No. 2	原水(深井戸)	45
飯盛	香田系		香田高部水源 No. 1	原水(深井戸)	45
飯盛	香田系		香田高部水源 No. 2	原水(深井戸)	45
飯盛	牧野系		牧野水源	原水(深井戸)	45
飯盛	古場系		古場水源 No. 1	原水(深井戸)	46
飯盛	古場系		古場水源 No. 2	原水(深井戸)	46
飯盛	田結系		田結水源 No. 1	原水(深井戸)	46
飯盛	田結系		田結水源 No. 2	原水(深井戸)	46
飯盛	川下系		川下水源 No. 1	原水(深井戸)	46
飯盛	川下系		川下水源 No. 2	原水(深井戸)	46
飯盛	赤穂系		赤穂の坂水源	原水(深井戸)	46
飯盛	山開系	山開配水池系	船津児童遊園	浄水(給水栓水)	48
飯盛	経塚系	嵩配水池系	西明寺前	浄水(給水栓水)	49
飯盛	香田系	香田低部配水池系	久保公民館(9月から下釜公園)	浄水(給水栓水)	50
飯盛	牧野系	中山配水池系	山口地区浄化センター	浄水(給水栓水)	51
飯盛	牧野系	山口配水池系	山口公民館	浄水(給水栓水)	52
飯盛	古場系	古場配水池系	古場消防詰所	浄水(給水栓水)	53
飯盛	田結系	田結第1配水池系	田結出張所	浄水(給水栓水)	54
飯盛	川下系	川下配水池系	川下消防詰所	浄水(給水栓水)	55
飯盛	赤穂系	赤穂の坂配水池系	池下公民館	浄水(給水栓水)	56

地域名	水系名		採水場所	水源種別	ページ
高来	小峰系		小峰水源	原水(深井戸)	58
高来	法川系		善住寺水源	原水(深井戸)	58
高来	神津倉系		神津倉水源	原水(深井戸)	58
高来	神津倉系		汲水第1水源	原水(深井戸)	58
高来	東平原系		東平原高部水源	原水(深井戸)	58
高来	小江下系		小江第1水源	原水(深井戸)	58
高来	小江下系		小江第2水源	原水(深井戸)	58
高来	深海下系		深海第1水源	原水(深井戸)	58
高来	深海下系		深海第2水源	原水(深井戸)	58
高来	深海上系		深海上水源	原水(深井戸)	58
高来	小江上系		小江上水源	原水(湧水)	58
高来	黒新田系		黒新田水源	原水(湧水)	58
高来	小峰系	小峰配水池系	小峰	浄水(給水栓水)	60
高来	法川系	法川配水池系	里公民館	浄水(給水栓水)	61
高来	神津倉系	神津倉配水池系	高来町武道館	浄水(給水栓水)	62
高来	東平原系	東平原低部配水池系	東平原公民館	浄水(給水栓水)	63
高来	小江下系	深海小江下地区(小江下)配水池系	小江峰配水池内	浄水(給水栓水)	64
高来	深海下系	深海小江下地区(深海下)配水池系	佐古谷	浄水(給水栓水)	65
高来	深海上系	深海上地区低部配水池系	第2接合井横	浄水(給水栓水)	66
高来	小江上系	小江上地区減圧井系	折山	浄水(給水栓水)	67
高来	黒新田系	黒新田地区低部配水池系	第2減圧井下	浄水(給水栓水)	68

地域名	水系名		採水場所	水源種別	ページ
小長井	牧 系		牧水源 No. 1	原水(深井戸)	70
小長井	牧 系		牧水源 No. 2	原水(深井戸)	70
小長井	出口系		出口水源 No. 1	原水(深井戸)	70
小長井	出口系		出口水源 No. 2	原水(深井戸)	70
小長井	井崎系		井崎水源	原水(深井戸)	70
小長井	坂下系		坂下水源	原水(深井戸)	70
小長井	遠竹系		遠竹水源 No. 1	原水(深井戸)	70
小長井	遠竹系		遠竹水源 No. 2	原水(深井戸)	70
小長井	田原系		清水水源	原水(深井戸)	71
小長井	田原系		田原第1水源	原水(湧水)	71
小長井	田原系		船津ダム	原水(貯水)	71
小長井	西部系		西部水源 No. 1	原水(深井戸)	71
小長井	西部系		西部水源 No. 2	原水(深井戸)	71
小長井	東部系		東部水源 No. 1	原水(深井戸)	71
小長井	東部系		東部水源 No. 2	原水(深井戸)	71
小長井	牧 系	牧低部配水池系	第5消防詰所	浄水(給水栓水)	73
小長井	出口系	長戸配水池系	長戸公民館	浄水(給水栓水)	74
小長井	井崎系	井崎配水池系	築切公民館	浄水(給水栓水)	75
小長井	坂下系	坂下配水池系	長々消火栓	浄水(給水栓水)	76
小長井	遠竹系	釜配水池系	釜公民館	浄水(給水栓水)	77
小長井	田原系	(清水)第2配水池系	第4消防詰所	浄水(給水栓水)	78
小長井	田原系	田原配水池系	田原公民館	浄水(給水栓水)	79
小長井	西部系	西低部配水池系	尾上公民館	浄水(給水栓水)	80
小長井	東部系	東部配水池系	おがたま会館	浄水(給水栓水)	81
全地域		毎日検査結果(残留塩素濃度)		浄水(給水栓水)	83,84

諫早地域 系統概略図

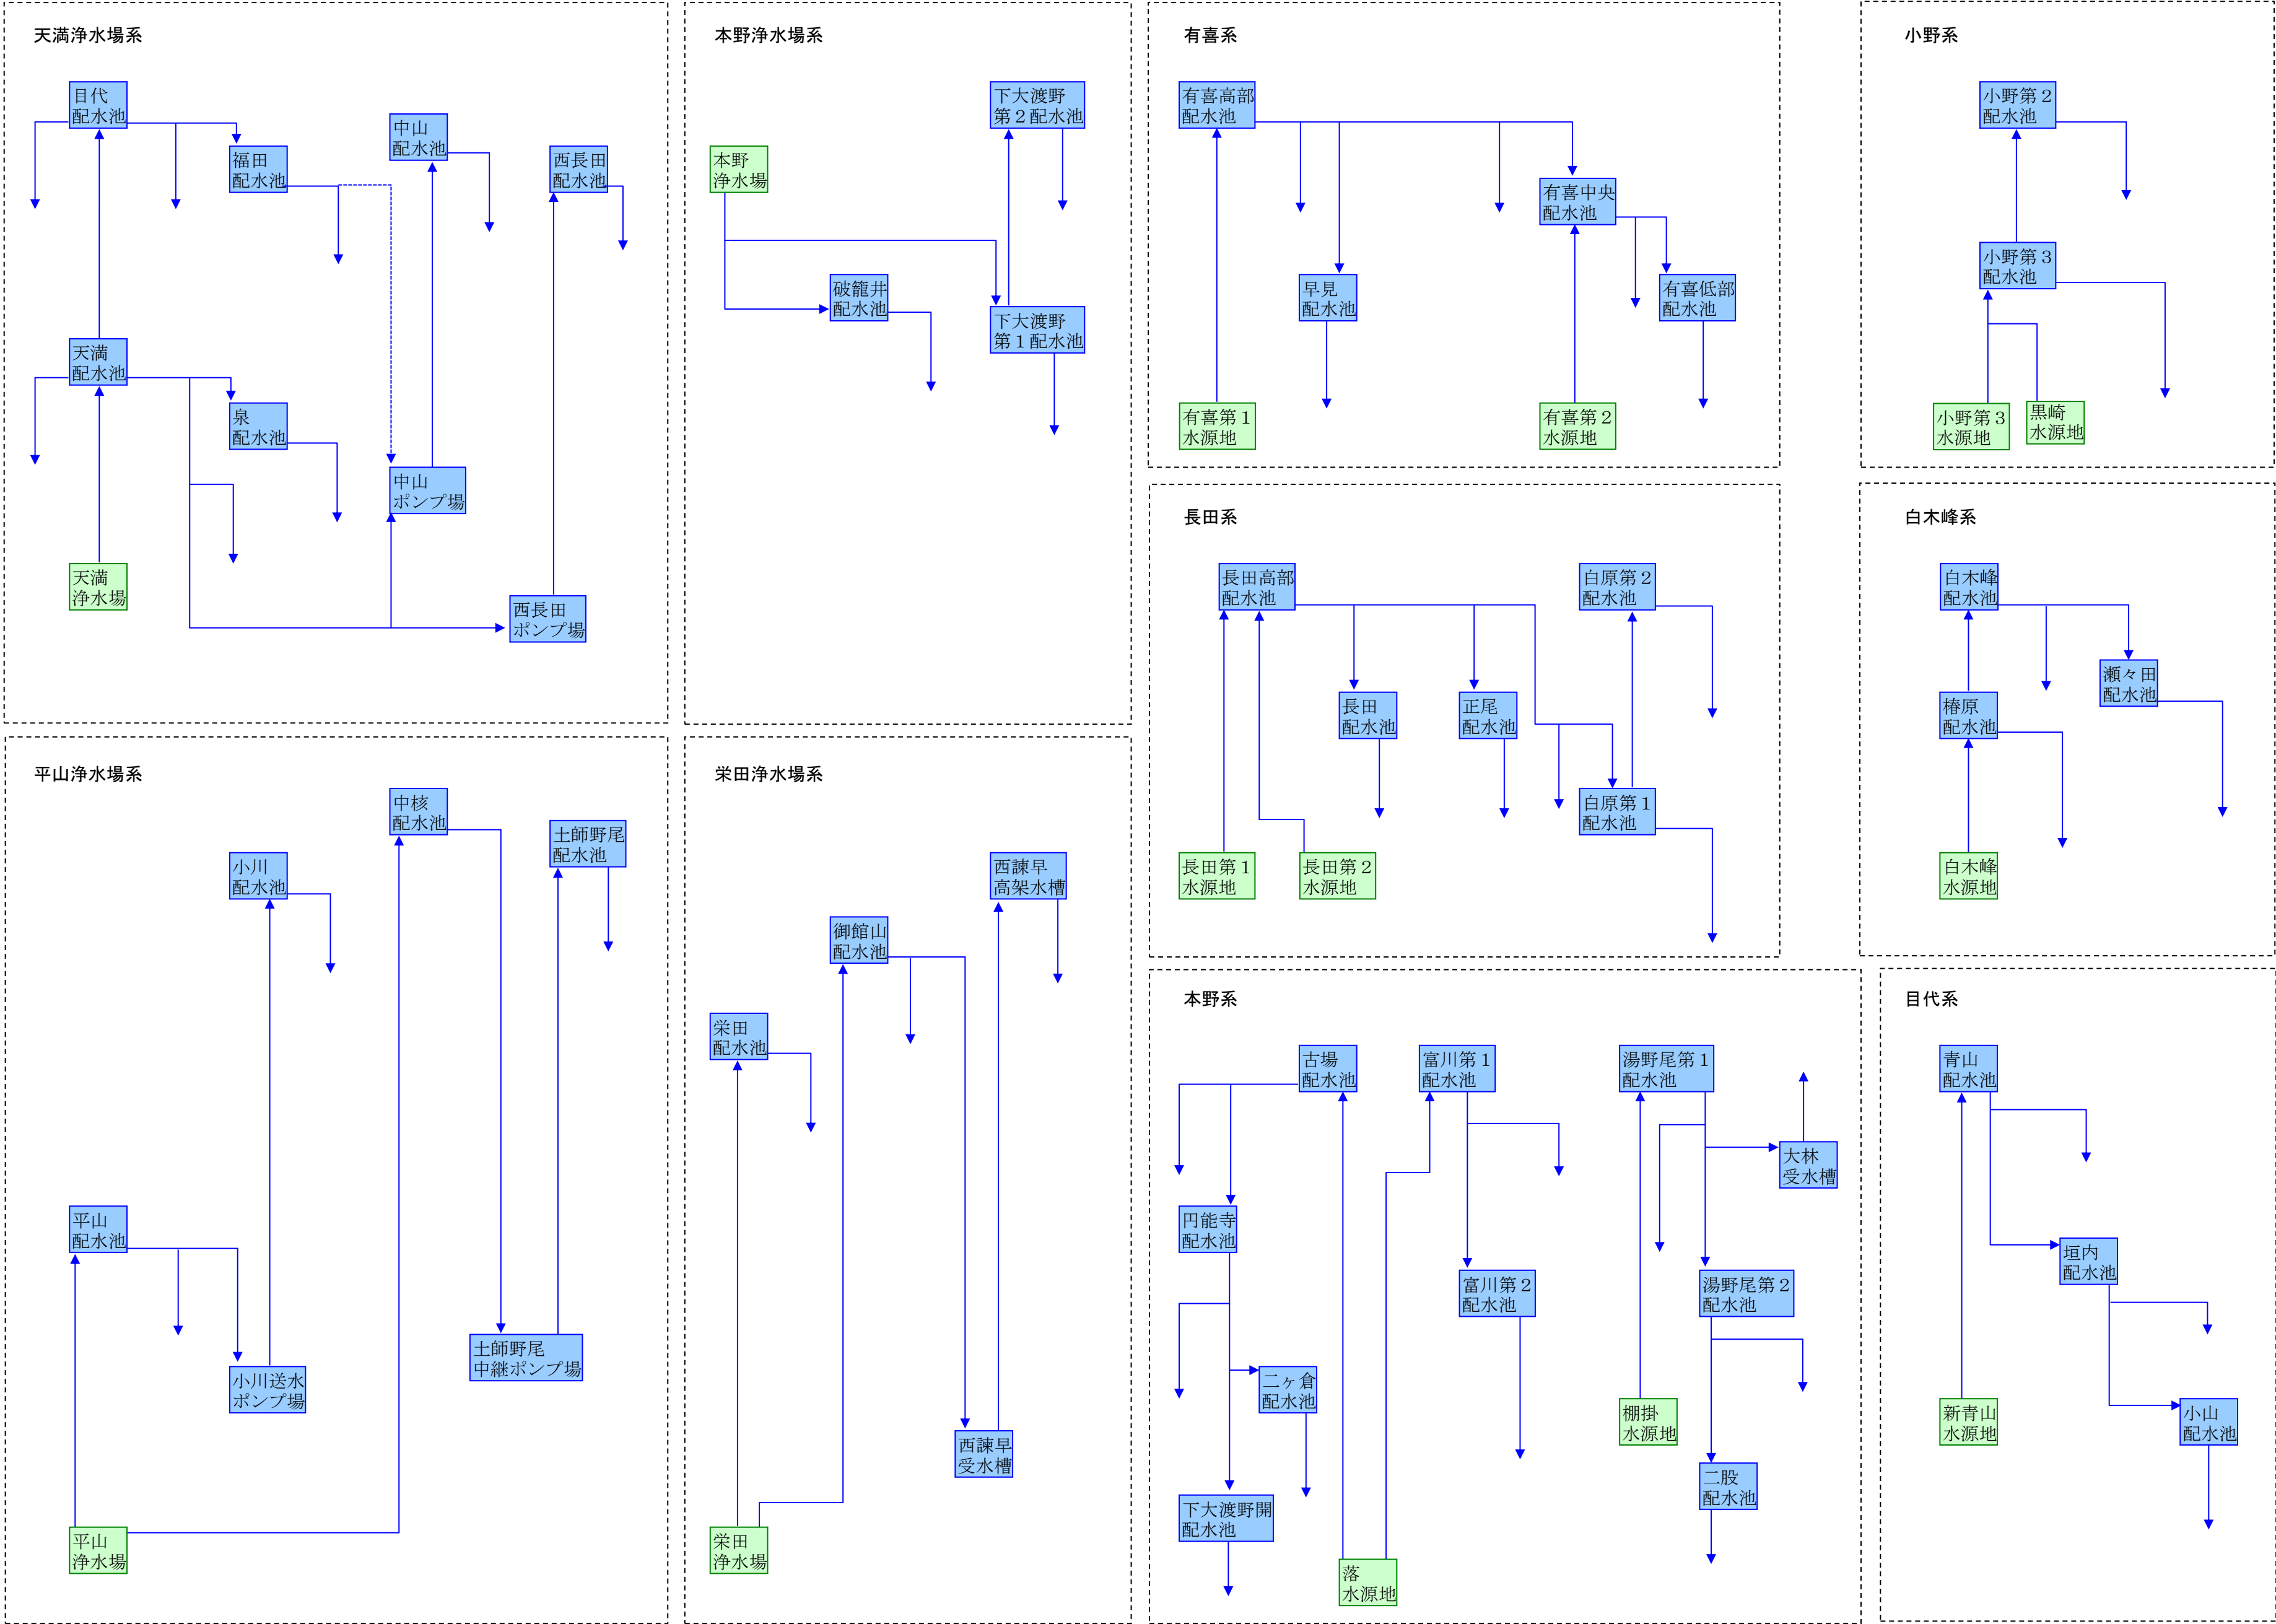

[illegible]

諫早地域(平山浄水場系)			東大川(表流水)				最大	最小	平均	小ヶ倉ダム(貯水)		最大	最小	平均	
検 査 項 目			採水日	R5.4.13	R5.7.4	R5.10.3	R6.1.16				R5.4.13	R5.7.4			
			気 温	14.9	27.6	23.1	4.6	27.6	4.6	17.6	14.9	27.6	27.6	14.9	21.3
			水 温	17.1	21.8	22.5	9.7	22.5	9.7	17.8	16.4	23.8	23.8	16.4	20.1
1	一般細菌			2,100	1,700	3,500	900	3,500	900	2,050	170	800	800	170	485
2	大腸菌			検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出
3	カドミウム及びその化合物			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素			0.007	<0.004	0.006	0.006	0.007	<0.004	0.005	0.025	<0.004	0.025	<0.004	0.013
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.7	0.8	0.9	0.6	0.9	0.6	0.8	1.0	0.7	1.0	0.7	0.9
12	フッ素及びその化合物			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物			0.24	0.31	0.09	0.10	0.31	0.09	0.19	0.29	0.56	0.56	0.29	0.43
34	鉄及びその化合物			0.28	0.24	0.17	0.37	0.37	0.17	0.27	0.22	0.41	0.41	0.22	0.32
35	銅及びその化合物			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物			6	5	7	7	7	5	6	6	5	6	5	6
37	マンガン及びその化合物			0.036	0.013	0.011	0.013	0.036	0.011	0.018	0.037	0.038	0.038	0.037	0.038
38	塩化物イオン			7.4	6.7	7.8	7.5	7.8	6.7	7.4	7.6	6.5	7.6	6.5	7.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			30	21	33	34	34	21	30	31	23	31	23	27
40	蒸発残留物			72	76	83	76	83	72	77	71	72	72	71	72
41	陰イオン界面活性剤			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン			0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002
43	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)			1.9	1.2	1.1	1.4	1.9	1.1	1.4	1.9	1.7	1.9	1.7	1.8
47	p H 値			7.4	7.3	7.6	7.7	7.7	7.3	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
48	味			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	-	-	-	藻臭	藻臭	-	-	-
50	色 度			9.8	7.4	5.6	10	10	5.6	8.2	9.5	17	17	9.5	13
51	濁 度			5.2	3.5	1.7	2.8	5.2	1.7	3.3	3.5	7.9	7.9	3.5	5.7

諫早地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
天満浄水場系	泉配水池系	八天町国土交通省横
栄田浄水場系	高架水槽系	堂崎町県住集会所
本野浄水場系	下大渡野第2配水池系	藤の内 清水宅
平山浄水場系	小川配水池系	美南の丘公園
平山浄水場系	土師野尾配水池系	土師野尾公民館
有喜系	高部配水池系	有喜第1水源地側
有喜系	有喜低部配水池系	第3町 田中宅
小野系	小野第2配水池系	小野団地公園
長田系	白原第2配水池系	白原町公民館
本野系	二股配水池系	琴川構造改善センター
本野系	下大渡野開配水池系	下大渡野構造改善センター
白木峰系	瀬々田配水池系	白木峰公民館
目代系	小山配水池系	目代4号取水場内

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		天満浄水場系			泉配水池系				八天町国土交通省横						
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12
		水 温	18.8	20.7	22.8	24.6	27.5	27.3	25.0	21.3	18.1	15.3	14.9	15.8	27.5	14.9	21.0	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.003													0.003	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		2.1			2.1			2.2			2.2		2.2	2.1	2.2	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.10			0.08			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		13													13	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	23.7	23.6	23.4	22.3	23.0	22.9	23.0	24.0	21.9	23.6	23.7	23.5	24.0	21.9	23.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		84			82			84			85		85	82	84	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		206			210			210			204		210	204	208	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域	本野浄水場系				下大渡野第2配水池系				藤の内 清水宅						
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12
		水 温	16.9	19.5	21.8	23.3	27.0	26.9	25.2	21.0	17.7	13.9	12.5	13.2	27.0	12.5	19.9	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.4													0.4	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.13			0.06			<0.06		0.13	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.04			0.03			0.03			0.04		0.04	0.03	0.04	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		15													15	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7	5.7	5.9	5.8	5.7	5.8	5.7	5.7	5.6	5.7	5.5	5.5	5.9	5.5	5.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37													37	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		140			153			150			146		153	140	147	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域	平山浄水場系				土師野尾配水池系				土師野尾公民館						
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12
		水 温	17.3	20.1	22.1	23.9	28.5	28.5	25.8	21.2	16.4	12.5	12.5	13.4	28.5	12.5	20.2	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.0			0.4			0.8			0.8		1.0	0.4	0.8	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.10			0.30			0.10			<0.06		0.30	<0.06	0.13	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.006			0.011			0.007			0.004		0.011	0.004	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			0.003			<0.003			0.004		0.004	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.006			0.008			0.005			0.005		0.008	0.005	0.006	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003			0.004			0.005			0.003		0.005	0.003	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.007			0.011			0.008			0.005		0.011	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.04			0.07			0.03			<0.02		0.07	<0.02	0.04	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		9			10			11			10		11	9	10	4
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15.7	15.8	16.4	15.6	17.0	16.7	17.0	17.8	16.9	15.9	16.7	15.6	17.8	15.6	16.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37			37			43			43		43	37	40	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		88			86			98			96		98	86	92	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9	0.5	0.6	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		有喜系		高部配水池系					有喜第1水源地側								
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数		
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12		
		水 温	20.3	22.0	24.1	26.1	30.1	31.6	25.5	19.6	16.1	16.2	13.7	13.3	31.6	13.3	21.6	12		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.6													1.6	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.09			0.07			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		7													7	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	7.7	7.9	7.8	7.7	8.0	7.7	7.9	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37													37	1		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		124			124			122			128		128	122	125	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		有喜系		有喜低部配水池系				第3町 田中宅							
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12
		水 温	19.1	20.5	22.0	23.6	26.9	26.8	23.5	20.1	17.5	15.1	15.2	15.7	26.9	15.1	20.5	12
1	一般細菌	1ml中100以下	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		2.5			2.4			2.5			2.6		2.6	2.4	2.5	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.002			<0.001			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		17													17	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	54.0	59.3	59.2	58.1	55.6	58.1	59.4	56.3	60.4	59.8	57.5	62.6	62.6	54.0	58.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		95			97			96			99		99	95	97	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		271			300			273			271		300	271	279	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12


給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		長田系		白原第2配水池系				白原町公民館							
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R6.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12
		水 温	18.8	21.0	23.2	24.9	28.8	29.0	27.2	22.8	19.6	16.1	14.7	15.3	29.0	14.7	21.8	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		4.2			4.2			4.2			4.1		4.2	4.1	4.2	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.10			<0.06			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		13													13	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.9	11.1	10.9	10.9	11.1	10.9	11.1	11.0	10.7	10.7	10.9	10.8	11.1	10.7	10.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		60			59			60			60		60	59	60	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		168			175			172			174		175	168	172	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.5	7.7	7.8	7.5	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域	本野系				二股配水池系				琴川構造改善センター							
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数	
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12	
		水 温	18.4	21.2	22.2	24.0	27.9	26.9	24.5	19.4	17.2	13.7	12.5	13.8	27.9	12.5	20.1	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001													0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.1													0.1	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.07			0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		11													11	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	4.3	4.7	4.5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.7	4.3	4.4	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		28													28	1	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		130			132			128			128		132	128	130	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		本野系		下大渡野開配水池系					下大渡野構造改善センター						
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12
		水 温	17.7	20.1	22.3	24.0	28.0	28.1	26.4	22.5	18.9	15.4	13.6	14.5	28.1	13.6	21.0	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.1													0.1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.08			0.07			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		7													7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		27													27	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		108			110			102			112		112	102	108	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域	目代系				小山配水池系				目代4号取水場内						
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.14	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	19.7	22.6	27.4	27.7	30.5	27.9	23.8	10.7	16.8	4.6	8.6	11.5	30.5	4.6	19.3	12
		水 温	18.6	21.2	24.5	25.7	28.6	29.4	24.2	18.3	17.5	13.4	13.5	14.0	29.4	13.4	20.7	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.4													1.4	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.09			0.09			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	5.9	5.7	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9	5.7	5.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37													37	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		133			135			130			133		135	130	133	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

多良見地域 系統概略図

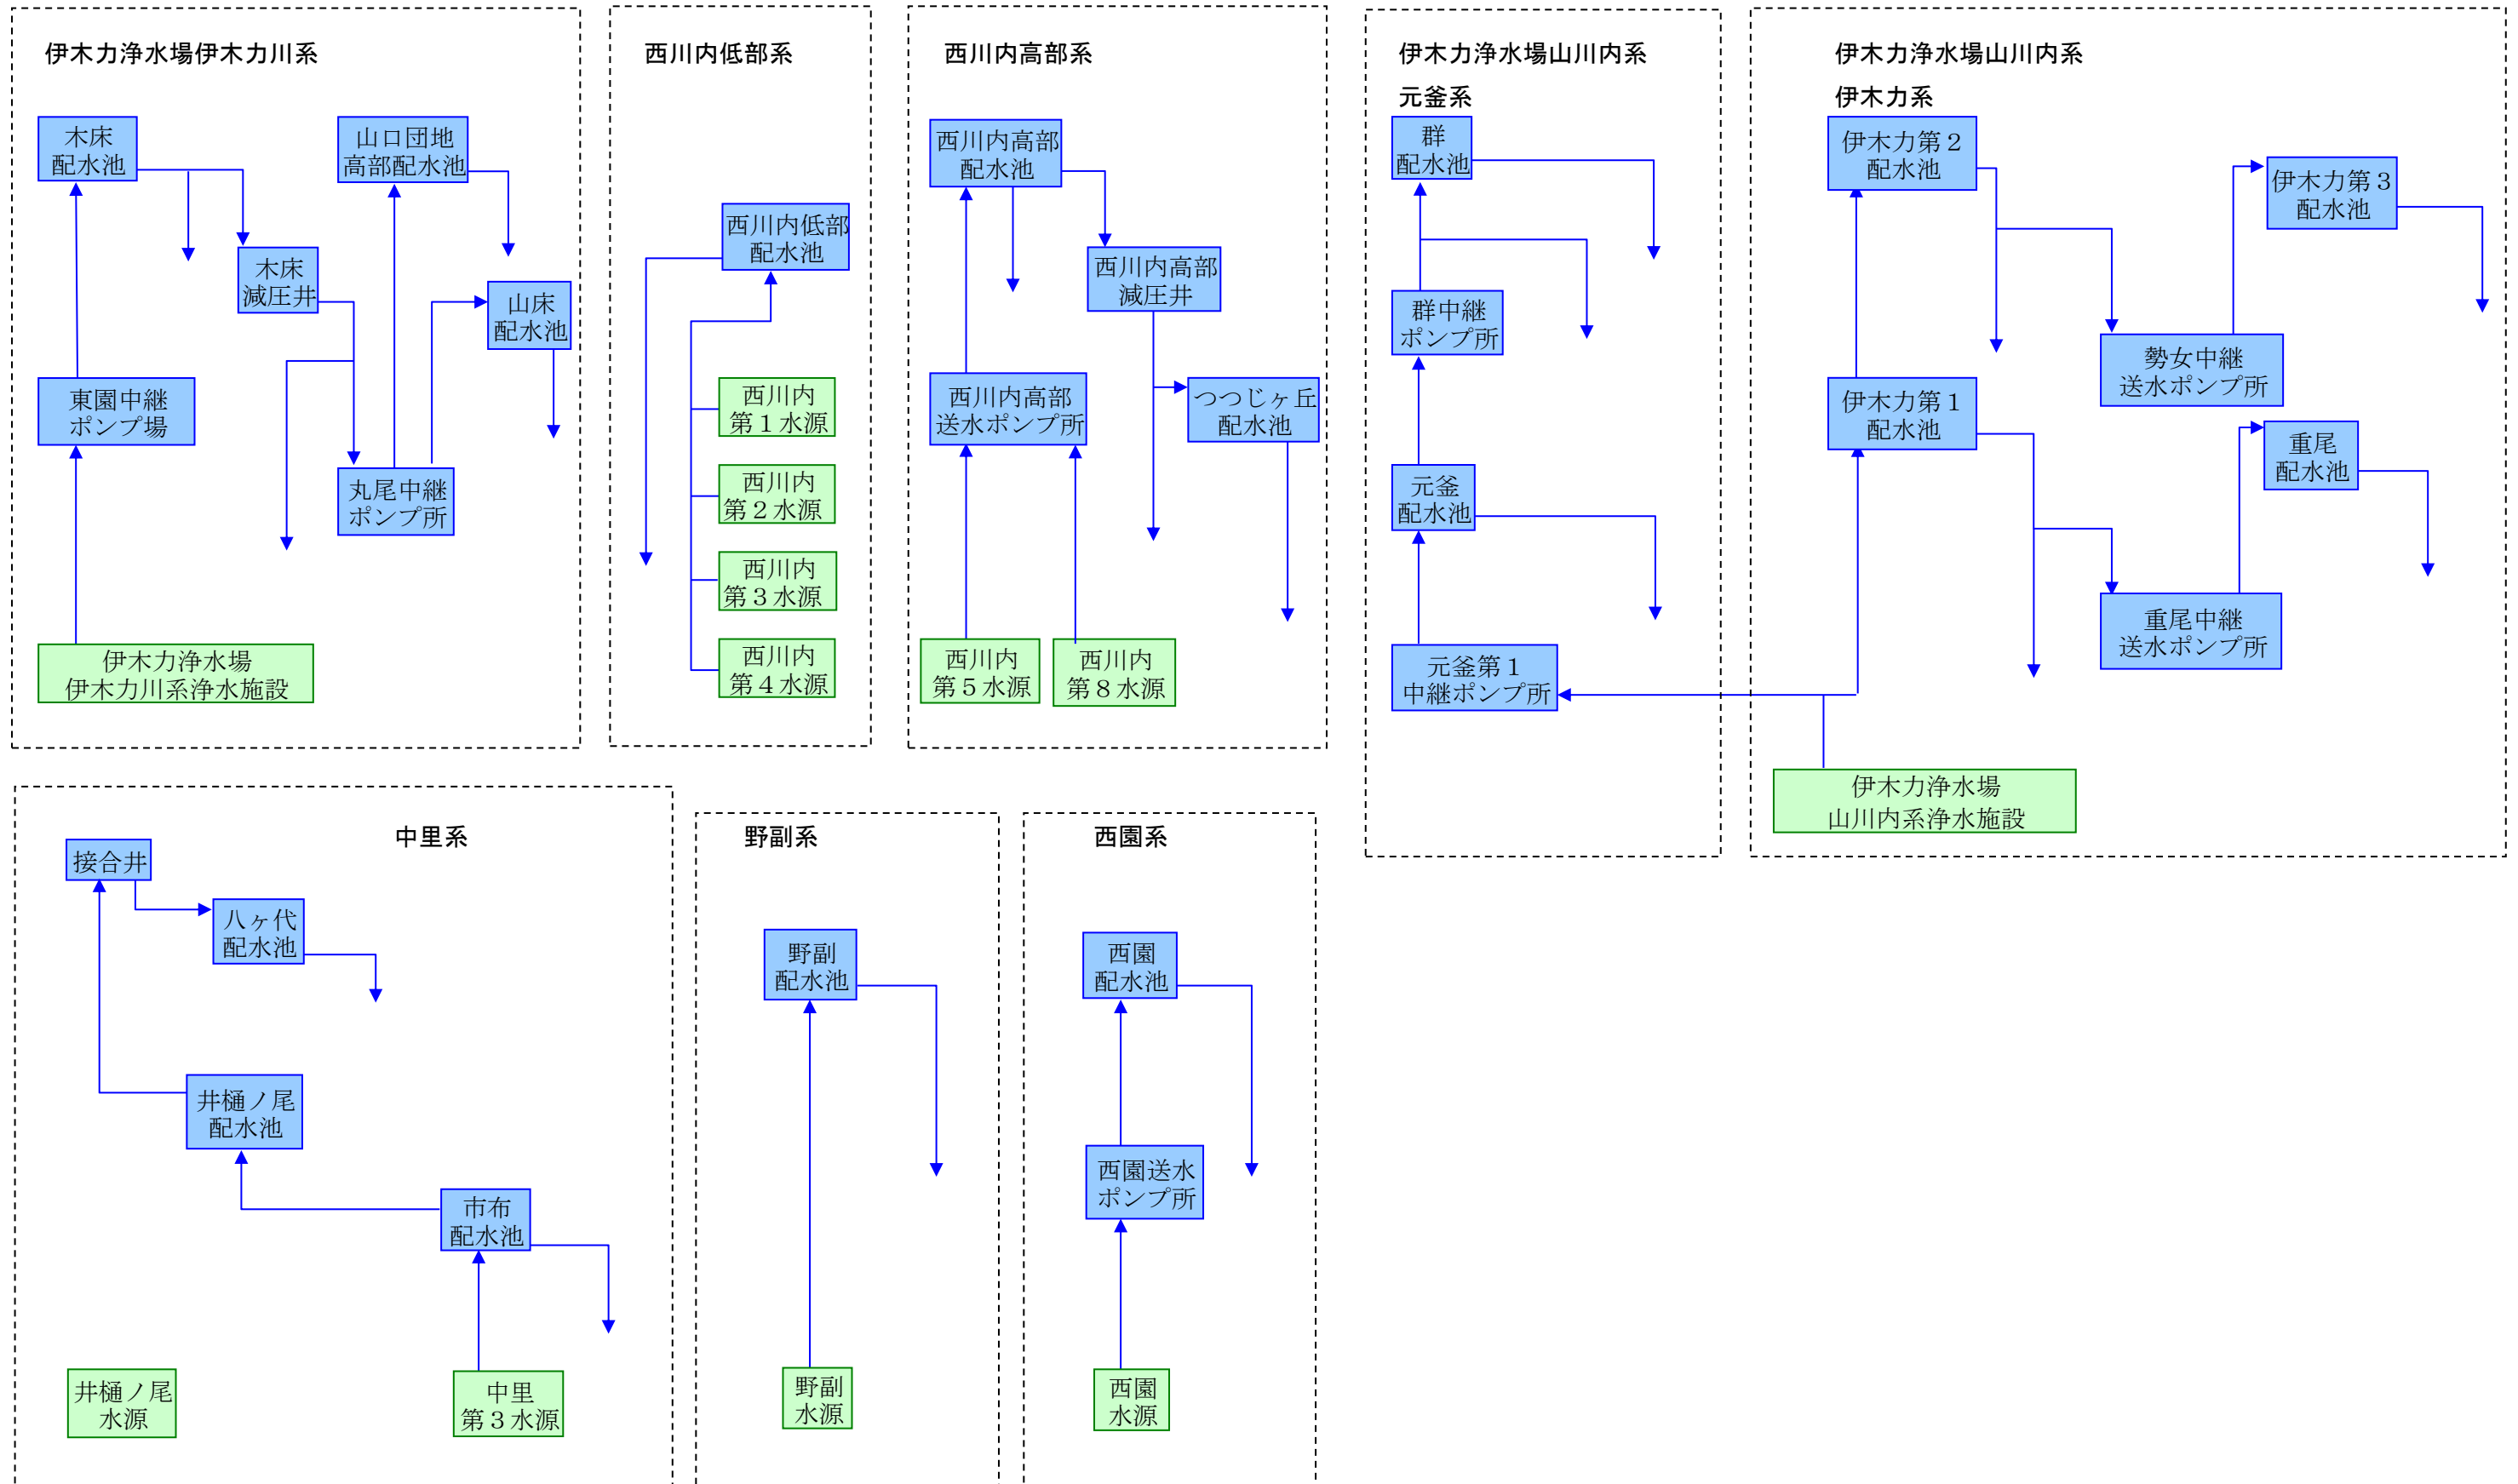

原水全項目検査結果一覧 多良見地域			No.1 西川内低部 中 里混合系	No.2 西川内低部系	No.3 西川内低部系	No.4 西川内低部系	No.5 西川内低部系	No.6 西川内高部系	No.7 西川内高部系	No.8 野副系	No.9 西園系	No.10 伊木力浄水場 山川内系
			中里第3水源	西川内第1水源	西川内第2水源	西川内第3水源	西川内第4水源	西川内第5水源	西川内第8水源	野副水源	西園水源	山川内第1水源
検 査 項 目			採水日	R5.4.18	R5.4.18	R5.4.18	R5.4.18	R5.4.18	R5.4.18	R5.4.13	R5.4.13	R5.4.13
			気 温	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0	15.0
			水 温	19.1	18.5	17.8	17.5	17.8	17.6	17.3	20.7	17.5
1	一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7	0.7	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	0.4	0.5	0.7
12	フッ素及びその化合物		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物		9	8	8	8	7	7	8	7	12	7
37	マンガン及びその化合物		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン		7.2	8.0	10.6	6.9	7.0	6.8	7.2	6.0	7.2	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		63	61	51	58	58	51	55	58	51	44
40	蒸発残留物		155	144	142	138	137	127	133	147	171	124
41	陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値		7.6	7.7	7.3	7.7	8.1	8.0	7.1	7.8	8.0	7.9
48	味		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水全項目検査結果一覧 多良見地域		No.11 伊木力浄水場 伊木力川系						
		伊木力川				最大	最小	平均
		R5.4.13	R5.7.25	R5.10.5	R6.1.17			
検 査 項 目	採水日	15.0	28.0	23.0	12.0	28.0	12.0	19.5
	気 温	15.6	23.4	20.1	12.4	23.4	12.4	17.9
	水 温							
1	一般細菌	460	2600	1800	320	2,600	320	1,295
2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.3	1.2	1.1	1.6	1.1	1.3
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	0.09	0.14	0.16	0.02	0.16	0.02	0.10
34	鉄及びその化合物	0.05	0.08	0.07	<0.03	0.08	<0.01	0.05
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	6	7	6	7	7	6	7
37	マンガン及びその化合物	<0.005	0.007	<0.005	<0.005	0.007	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	7.3	6.8	6.4	6.9	7.3	6.4	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	41	31	45	45	31	38
40	蒸発残留物	97	99	93	108	108	93	99
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	0.8	0.9	1.1	0.4	1.1	0.4	0.8
47	p H 値	7.9	7.6	7.9	8.0	8.0	7.6	7.9
48	味	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	-	-	-
50	色 度	3.4	4.2	5.3	1.5	5.3	1.5	3.6
51	濁 度	1.0	1.9	1.5	0.7	1.9	0.7	1.3

多良見地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
伊木力浄水場伊木力川系	木床配水池(減圧井)系	シーサイド北公園
井樋ノ尾系	井樋ノ尾配水池系	高速道路高架橋下
西川内低部中里混合系	西川内低部中里混合系	中央公園
西川内低部系	西川内低部配水池系	鷹ノ巣橋
西川内高部系	西川内高部配水池(減圧井)系	喜々津団地公園
野副系	野副配水池系	川内橋
西園系	西園配水池系	東園橋
伊木力浄水場山川内系	元釜配水池系	鹿原宅前
伊木力浄水場山川内系	伊木力第1配水池系	山川内防火水槽

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域		伊木力浄水場伊木力川系			木床配水池(減圧井)系			シーサイド北公園							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.17	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.6	R6.3.7	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.0	25.0	26.0	31.0	31.0	29.0	22.0	23.0	17.0	9.0	10.0	14.0	31.0	9.0	21.3	
		水 温	17.2	18.5	21.9	23.4	27.2	27.3	22.4	20.4	16.2	12.4	12.6	13.2	27.3	12.4	19.4	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.6			1.0			1.2			1.5		1.6	1.0	1.3	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.002			0.003			0.002			<0.001		0.003	<0.001	0.002	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.003			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02			0.03			0.03			<0.02		0.03	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7			9			8			8		9	7	8	4
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.5	8.6	9.0	8.3	8.5	8.6	8.7	8.7	8.8	8.7	8.8	8.2	9.0	8.2	8.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		31			44			42			43		44	31	40	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		86			106			102			107		107	86	100	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.5	0.3	0.5	<0.3	0.4	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.7	7.3	7.5	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域		井樋ノ尾系			井樋ノ尾配水池系			高速道路高架橋下							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.17	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.7	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.0	25.0	26.0	31.0	31.0	29.0	22.0	23.0	17.0	9.0	9.0	14.0	31.0	9.0	21.2	12
		水 温	16.7	19.2	22.1	24.2	28.0	27.8	22.4	19.8	14.7	10.4	11.0	11.7	28.0	10.4	19.0	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.7													0.7	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.08			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9													9	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		63			63			63			63		63	63	63	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		150			153			145			145		153	145	148	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域		西川内低部中里混合系			西川内低部中里混合系			中央公園							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.17	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.7	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.0	25.0	26.0	31.0	31.0	29.0	22.0	23.0	17.0	9.0	9.0	14.0	31.0	9.0	21.2	12
		水 温	17.5	19.3	21.8	22.8	26.0	26.6	23.2	20.8	17.0	14.0	14.2	14.8	26.6	14.0	19.8	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.9													0.9	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.10			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		59													59	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		136			135			132			135		136	132	135	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域		西川内低部系			西川内低部配水池系				鷹ノ巣橋							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.17	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.0	25.0	26.0	31.0	31.0	29.0	22.0	23.0	17.0	9.0	9.0	14.0	31.0	9.0	21.2	12	
		水 温	17.8	18.6	19.3	19.6	20.3	20.2	19.0	18.5	17.5	16.7	16.8	17.1	20.3	16.7	18.5	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.9													0.9	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.10			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.2	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6	7.2	7.5	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		58													58	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		139			137			134			133		139	133	136	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域	西川内高部系				西川内高部配水池(減圧井)系						喜々津団地公園					
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.17	R5.11.9	R5.12.12	R6.1.16	R6.2.8	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.0	25.0	26.0	31.0	31.0	29.0	22.0	23.0	17.0	9.0	9.0	14.0	31.0	9.0	21.2	12	
		水 温	18.0	19.6	21.0	22.1	23.3	23.5	20.6	19.3	17.1	14.8	15.3	14.8	23.5	14.8	19.1	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.8													0.8	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.06			<0.06		0.06	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.8	6.7	6.6	7.0	6.6	6.8	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		48													48	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		131			126			120			124		131	120	125	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	


給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域		野副系		野副配水池系				川内橋							
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.5	R5.11.14	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	21.0	22.0	24.0	31.0	32.0	32.0	23.0	14.0	15.0	12.0	10.0	14.0	32.0	10.0	20.8	12
		水 温	18.1	22.5	25.3	25.4	30.0	31.1	26.7	20.9	16.7	13.3	13.6	13.4	31.1	13.3	21.4	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.4													0.4	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.10			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.1	6.2	6.0	6.0	6.0	5.9	6.1	6.2	6.0	6.2	6.0	6.0	6.2	5.9	6.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		60													60	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		154			156			149			157		157	149	154	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域	西園系				西園配水池系				東園橋							
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.5	R5.11.14	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数	
		気 温	21.0	22.0	24.0	31.0	32.0	32.0	23.0	14.0	15.0	12.0	10.0	14.0	32.0	10.0	20.8	12	
		水 温	18.0	24.6	26.4	25.4	31.6	29.8	25.0	19.6	14.2	13.1	14.1	12.9	31.6	12.9	21.2	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	4	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001		<0.001			<0.001				<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.8													0.8	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.06			0.08			0.13			0.07		0.13	0.06	0.09	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		11													11	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		57													57	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		170			172			166			173		173	166	170	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域		伊木力浄水場山川内系			元釜配水池系				鹿原宅前						
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.5	R5.11.14	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	21.0	22.0	24.0	31.0	32.0	32.0	23.0	14.0	15.0	12.0	10.0	14.0	32.0	10.0	20.8	12
		水 温	14.7	18.7	19.8	25.3	28.2	26.8	23.9	16.2	12.3	9.4	10.3	10.8	28.2	9.4	18.0	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.7													0.7	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.11													0.11	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		0.04													0.04	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.0	7.2	7.0	6.8	7.2	7.0	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.2	6.8	7.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		46													46	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		123			128			123			128		128	123	126	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域	伊木力浄水場山川内系				伊木力第1配水池系				山川内防火水槽							
No	検査項目	採水日	R5.4.11	R5.5.16	R5.6.7	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.5	R5.11.14	R5.12.7	R6.1.17	R6.2.6	R6.3.5	最大	最小	平均	回数	
		気 温	21.0	22.0	24.0	31.0	32.0	32.0	23.0	14.0	15.0	12.0	10.0	14.0	32.0	10.0	20.8	12	
		水 温	17.2	20.5	22.9	24.4	30.1	28.8	26.5	19.8	15.2	10.9	11.1	12.0	30.1	10.9	20.0	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.7													0.7	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.006													0.010	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	6.7	7.1	6.9	7.0	7.0	6.8	7.1	6.7	7.0	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		45													45	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		125			131			122			134		134	122	128	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

諫早市森山地域 系統概略図

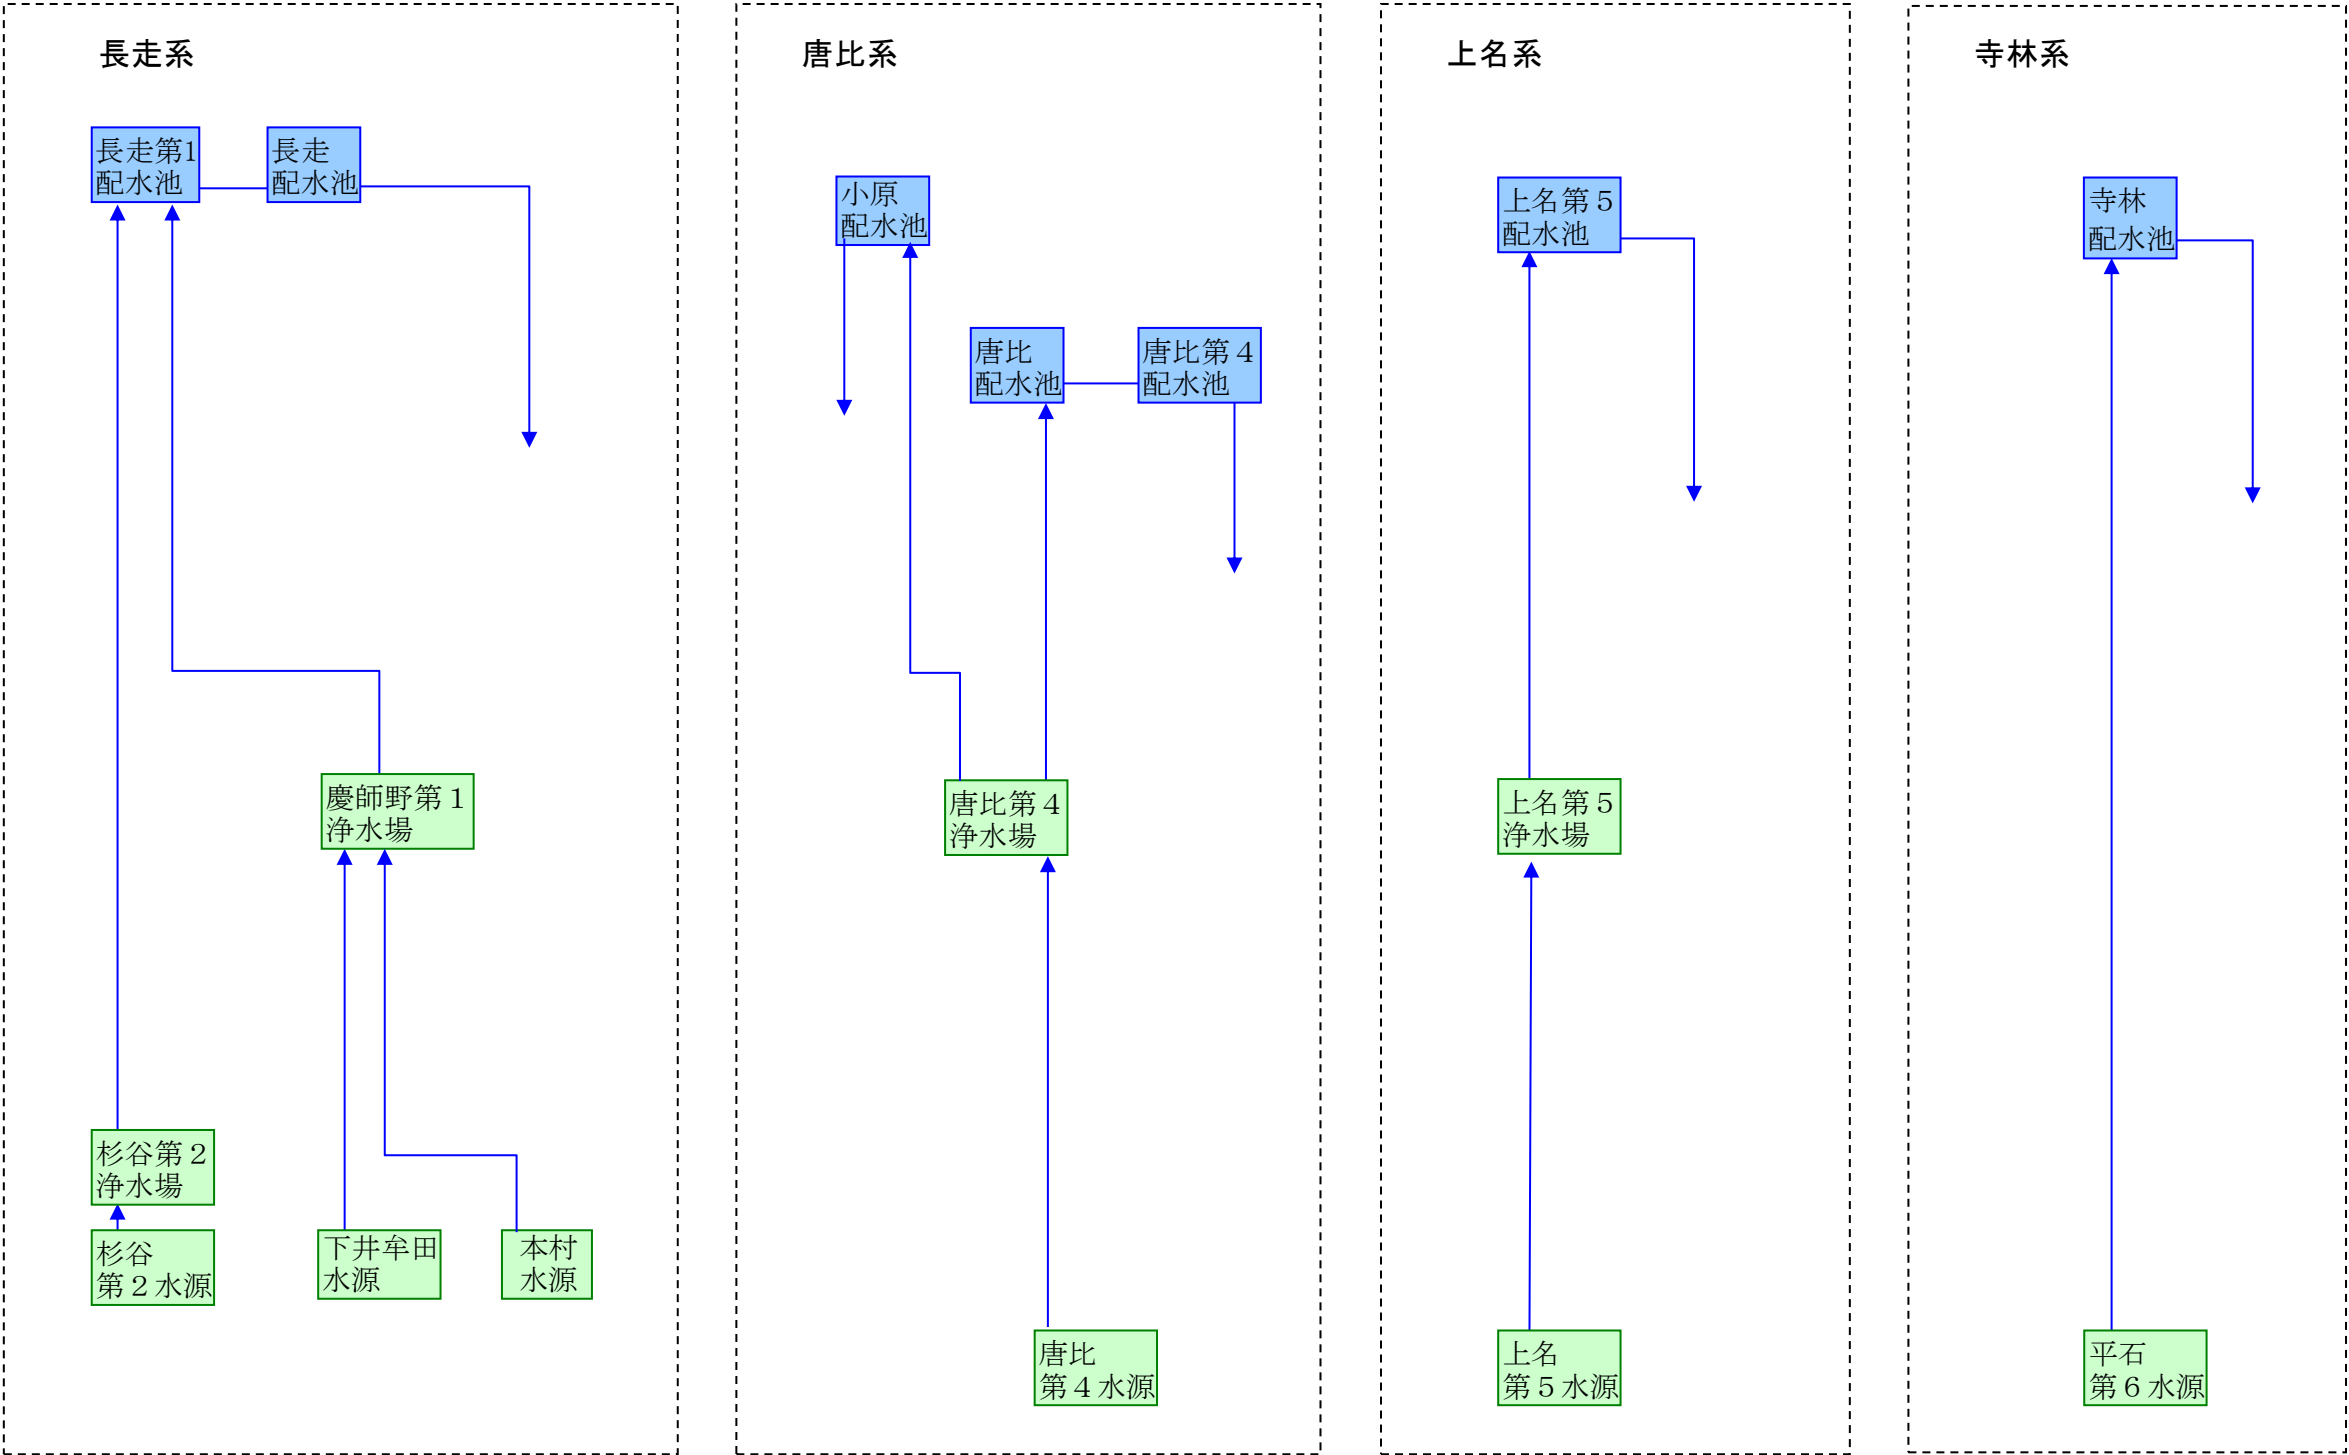

原水全項目検査結果一覧 森山地域		No.1 長走系	No.2 長走系	No.3 長走系	No.4 唐比系	No.5 上名系	No.6 寺林系
		下井牟田 水源	杉谷 第2水源	本村水源	唐比 第4水源	上名 第5水源	平石 第6水源
検 査 項 目	採水日	R5.6.7	R5.6.7	R5.6.7	R5.6.7	R5.6.7	R5.6.7
	気 温	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
	水 温	16.5	19.2	17.8	18.0	17.6	19.2
1	一般細菌	0	0	0	0	16	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.2	1.8	0.6	3.8	1.0
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	8	26	11	9	7	13
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	6.6	132	12.3	6.9	10.8	54.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	30	193	61	37	39	103
40	蒸発残留物	110	528	140	121	121	279
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	7.8	7.6	7.9	7.8	6.8	7.5
48	味	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

森山地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
長走系	長走配水池系	倉津集会所
唐比系	唐比第4配水池系	唐比海岸
上名系	上名第5配水池系	横山公民館
寺林系	寺林配水池系	田尻公民館


給水栓水水質検査結果		水質基準	森山地域	長走系				長走配水池系				倉津集会所							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.0	22.0	25.5	29.5	32.0	30.0	24.0	20.0	14.0	9.0	11.0	11.0	32.0	9.0	20.5	12	
		水 温	16.8	19.2	23.5	23.2	29.7	29.7	26.9	21.5	16.0	12.7	11.9	14.1	29.7	11.9	20.4	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		0.002			<0.001			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		18													18	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	79.5	76.4	75.1	72.0	74.7	73.5	73.9	74.6	74.7	74.4	77.9	75.4	79.5	72.0	75.2	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		122			120			121			124		124	120	122	4	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		330			342			355			339		355	330	342	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	森山地域		唐比系			唐比第4配水池系				唐比海岸							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.0	22.0	25.5	29.5	32.0	30.0	24.0	20.0	14.0	9.0	11.0	11.0	32.0	9.0	20.5	12	
		水 温	15.3	18.8	22.0	24.6	28.1	28.3	25.6	20.8	16.9	13.5	11.4	11.7	28.3	11.4	19.8	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			<0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9													9	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		38													38	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		122			123			118			122		123	118	121	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	7.9	7.7	7.9	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	森山地域	上名系				上名第5配水池系				横山公民館							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.0	22.0	25.5	29.5	32.0	30.0	24.0	20.0	14.0	9.0	11.0	11.0	32.0	9.0	20.5	12	
		水 温	17.8	19.7	22.9	23.3	29.1	28.9	26.5	20.3	14.7	11.9	11.2	13.1	29.1	11.2	20.0	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		3.9			3.8			3.8			3.7		3.9	3.7	3.8	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.06			0.14			0.11			0.06		0.14	0.06	0.09	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.02													0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.006													0.010	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.0	11.1	11.2	11.0	11.3	11.0	10.6	11.1	10.9	10.8	11.0	11.0	11.3	10.6	11.0	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		39													39	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		117			122			119			115		122	115	118	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	7.1	6.8	7.0	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	森山地域	寺林系				寺林配水池系				田尻公民館							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.0	22.0	25.5	29.5	32.0	30.0	24.0	20.0	14.0	9.0	11.0	11.0	32.0	9.0	20.5	12	
		水 温	17.2	20.2	23.3	25.8	30.7	29.6	26.6	21.5	16.0	12.3	11.3	12.7	30.7	11.3	20.6	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.0													1.0	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.08			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		14													14	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	57.2	59.7	58.3	55.3	52.7	55.9	56.2	59.6	59.2	60.5	61.8	60.6	61.8	52.7	58.1	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		104			99			105			107		107	99	104	4	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		279			282			287			288		288	279	284	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

諫早市飯盛地域 系統概略図

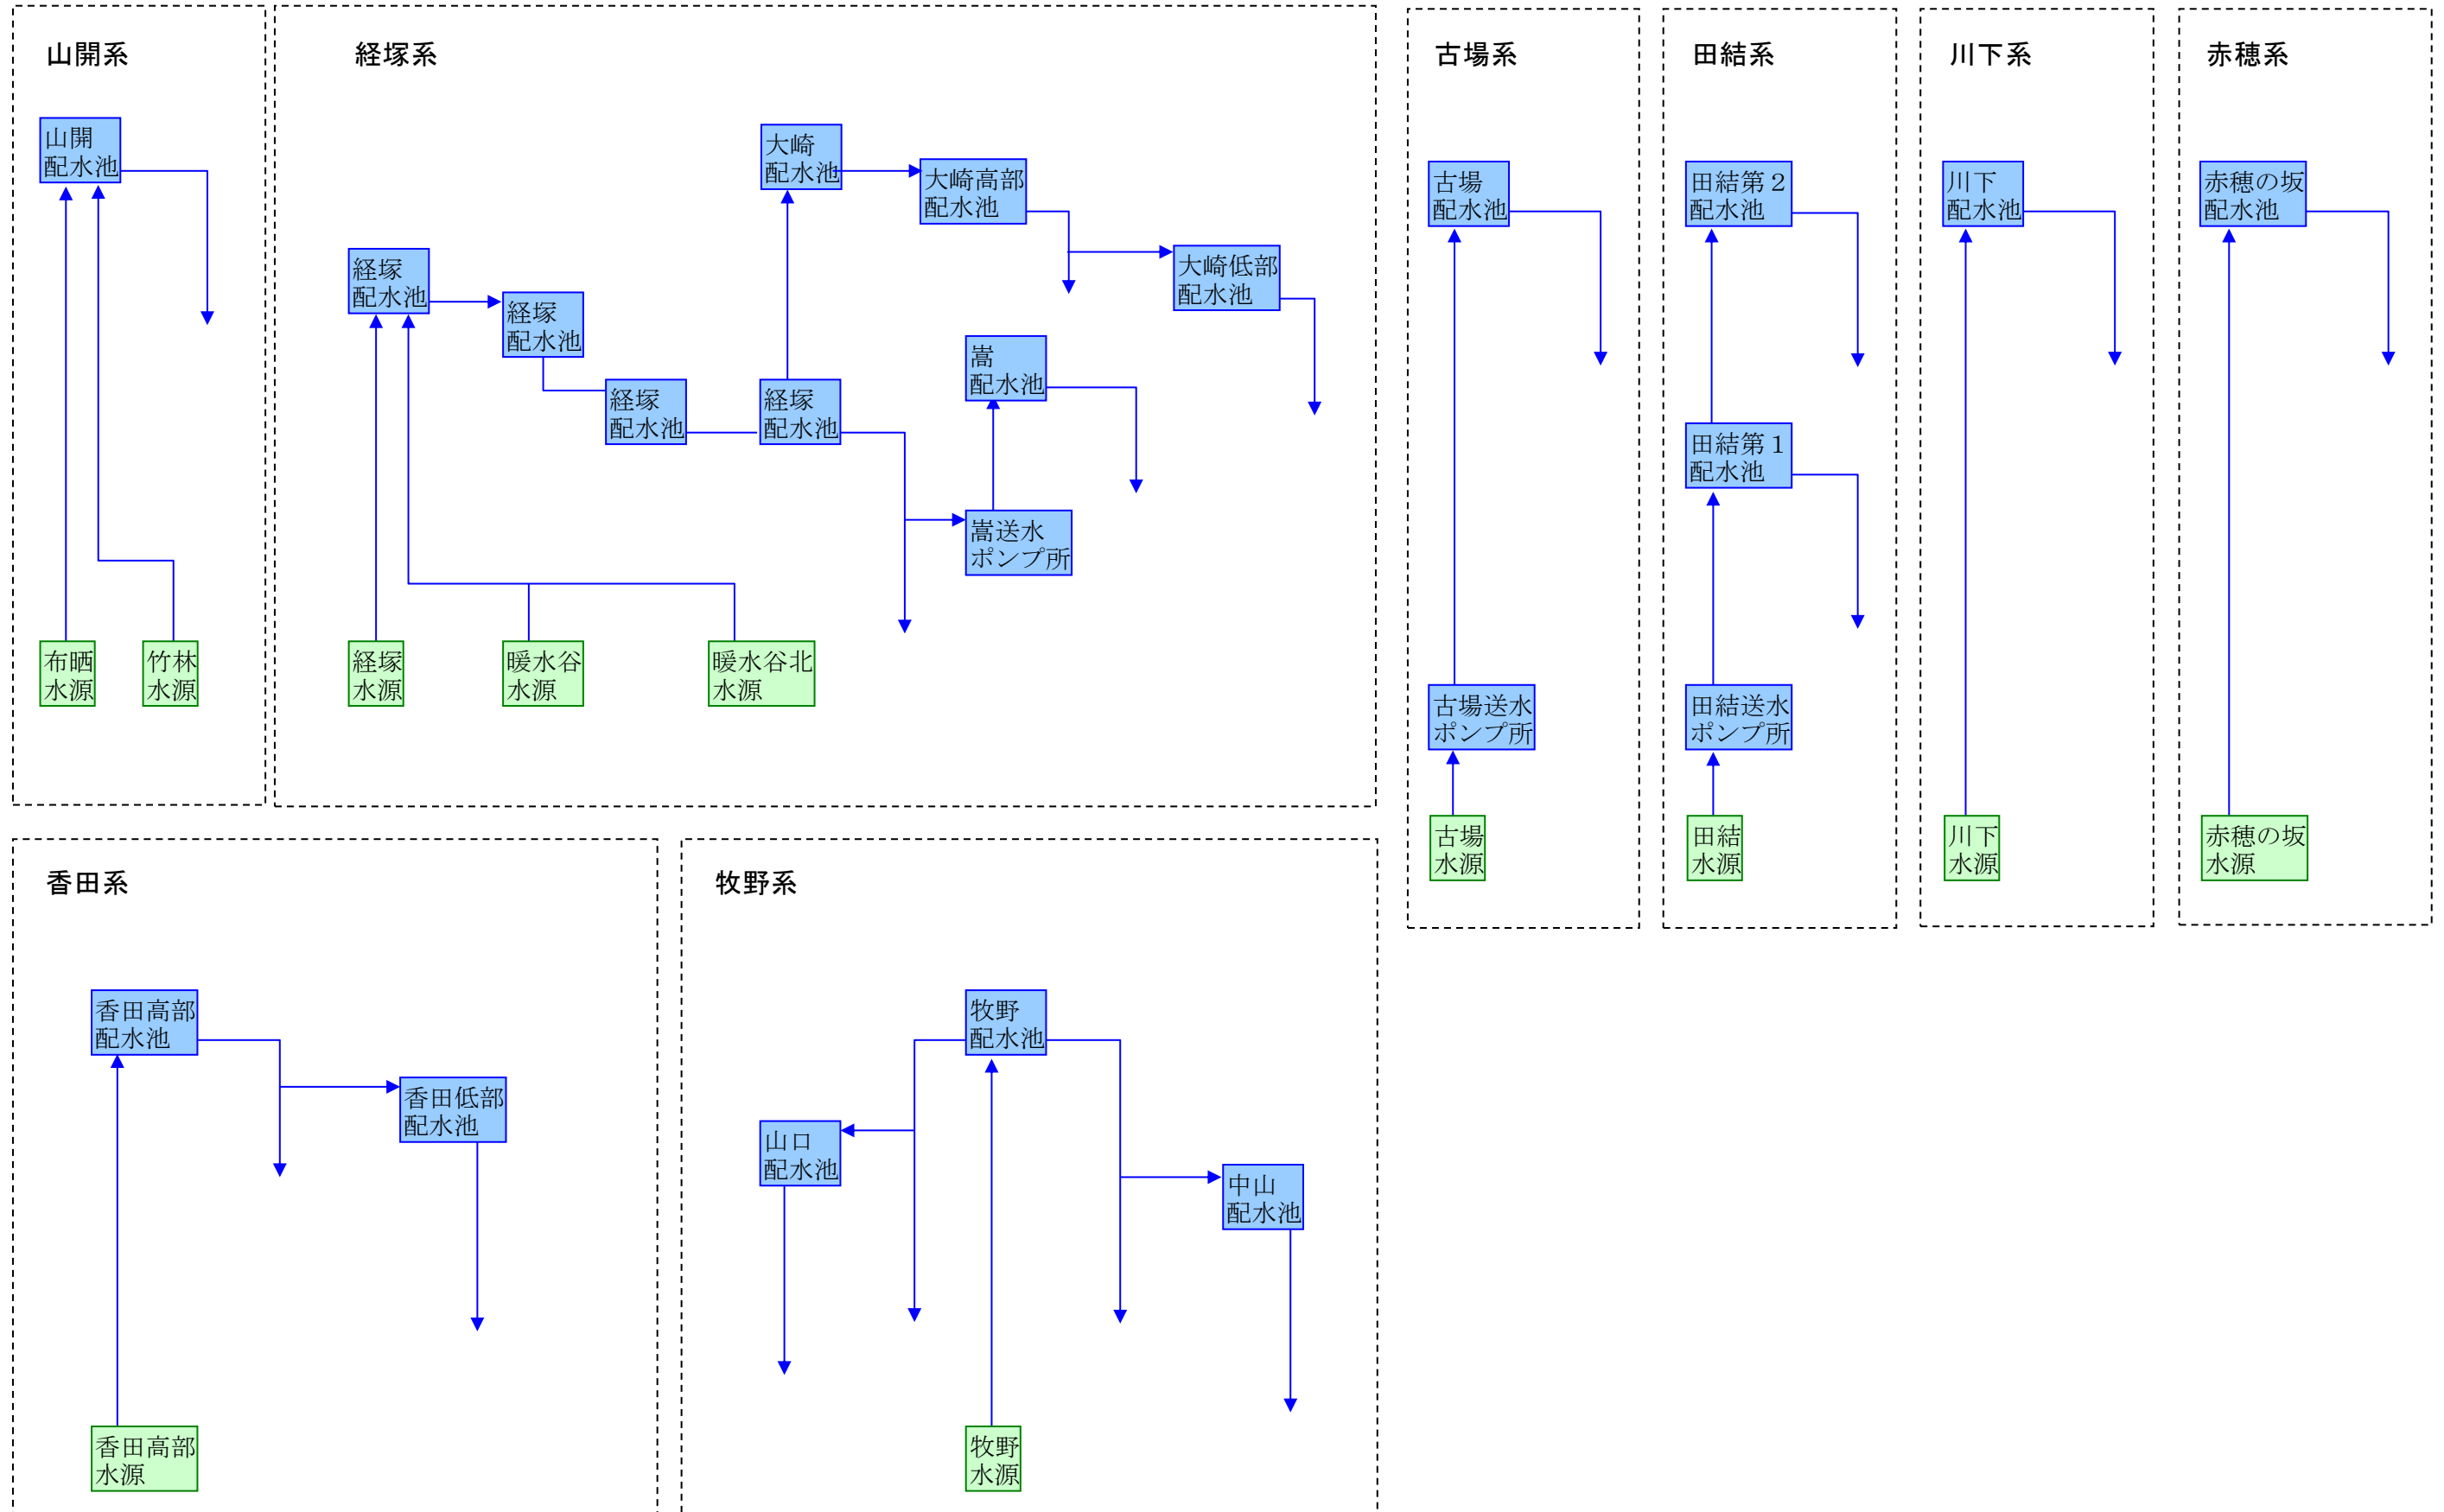

原水全項目検査結果一覧		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10
飯盛地域		山開系	山開系	山開系	経塚系	経塚系	経塚系	経塚系	香田系	香田系	牧野系
検 査 項 目	採水日	R5.4.13	R5.4.13	R5.4.19	R5.4.13	R5.4.13	R5.4.13	R5.4.13	R5.4.20	R5.4.20	R5.4.13
	気 温	15.7	15.7	21.9	15.7	15.7	15.7	15.7	19.1	19.1	15.7
	水 温	18.4	19.2	19.9	18.0	17.8	17.2	17.4	20.0	19.7	17.8
1	一般細菌	13	2	10	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11	5.4	4.2	12	3.7	1.4	1.5	2.4	1.9	3.9
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	13	10	10	10	8	7	7	16	12	7
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	16.3	11.5	10.4	13.5	7.6	7.1	7.3	122.0	50.2	7.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	89	61	51	73	43	31	32	222	121	38
40	蒸発残留物	257	174	167	218	134	115	113	565	306	133
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	7.3	7.7	7.7	7.3	7.6	7.6	7.7	7.5	7.9	7.6
48	味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	<0.1	<0.1	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水全項目検査結果一覧		No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16	No.17
		古場系	古場系	田結系	田結系	川下系	川下系	赤穂系
飯盛地域		古場 水源No1	古場 水源No2	田結 水源No1	田結 水源No2	川下 水源No1	川下 水源No2	赤穂の坂 水源
検 査 項 目	採水日	R5.4.20	R5.4.20	R5.4.20	R5.4.20	R5.4.20	R5.4.20	R5.4.20
	気 温	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1
	水 温	17.0	17.5	17.9	17.8	18.1	18.6	18.4
1	一般細菌	0	0	0	0	0	1	1
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.6	0.6	0.6	6.3	6.8	0.4
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	13	18	11	10	14	14	18
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	10.4	9.9	11.1	10.9	18.1	21.0	33.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22	19	54	54	77	90	76
40	蒸発残留物	90	97	117	114	209	231	174
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	7.6	8.1	7.8	7.9	6.9	7.2	8.2
48	味	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	0.4	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

飯盛地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
山開系	山開配水池系	船津児童遊園
経塚系	嵩配水池系	西明寺前
香田系	香田低部配水池系	下釜公園
牧野系	中山配水池系	山口地区浄化センター
牧野系	山口配水池系	山口公民館
古場系	古場配水池系	古場消防詰所
田結系	田結第1配水池系	田結出張所
川下系	川下配水池系	川下消防詰所
赤穂系	赤穂の坂配水池系	池下公民館

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域	山開系			山開配水池系			船津児童遊園								
No	検査項目	採水日	R5. 4. 6	R5. 5. 11	R5. 6. 1	R5. 7. 6	R5. 8. 1	R5. 9. 7	R5. 10. 4	R5. 11. 9	R5. 12. 7	R6. 1. 11	R6. 2. 1	R6. 3. 7	最大	最小	平均	回数
		気 温	16. 6	21. 1	23. 5	25. 6	30. 4	27. 1	23. 8	16. 8	13. 2	7. 2	11. 0	9. 8	30. 4	7. 2	18. 8	
		水 温	16. 7	19. 8	22. 1	24. 5	28. 0	28. 0	25. 1	19. 0	13. 6	11. 5	9. 9	11. 8	28. 0	9. 9	19. 2	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0. 0003													<0. 0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0. 00005													<0. 00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0. 001													<0. 001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0. 001													<0. 001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0. 001													<0. 001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0. 002													<0. 002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0. 004													<0. 004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5. 3	5. 4	5. 4	5. 3	5. 5	5. 4	5. 4	5. 5	5. 5	5. 4	5. 5	5. 5	5. 5	5. 3	5. 4	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0. 08													<0. 08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0. 05													<0. 05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0. 0002													<0. 0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0. 005													<0. 005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0. 004													<0. 004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0. 002													<0. 002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0. 001													<0. 001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0. 001													<0. 001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0. 001													<0. 001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0. 06			0. 07			0. 06			<0. 06		0. 07	<0. 06	<0. 06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0. 002			<0. 002			<0. 002			<0. 002		<0. 002	<0. 002	<0. 002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003		<0. 003	<0. 003	<0. 003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		0. 002			<0. 001			<0. 001			<0. 001		0. 002	<0. 001	<0. 001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0. 01			<0. 01			<0. 01			<0. 01		<0. 01	<0. 01	<0. 01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0. 003			<0. 003			<0. 003			<0. 003		<0. 003	<0. 003	<0. 003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0. 001			<0. 001			<0. 001			<0. 001		<0. 001	<0. 001	<0. 001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0. 009			<0. 009			<0. 009			<0. 009		<0. 009	<0. 009	<0. 009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0. 008			<0. 008			<0. 008			<0. 008		<0. 008	<0. 008	<0. 008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0. 05													<0. 05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0. 02													<0. 02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0. 03													<0. 03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0. 005													<0. 005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		10													10	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0. 005													<0. 005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11. 6	11. 6	11. 6	11. 4	11. 8	11. 5	11. 8	11. 6	11. 7	11. 6	11. 4	11. 7	11. 8	11. 4	11. 6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		59			60			61			62		62	59	61	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		173			178			181			174		181	173	177	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0. 02													<0. 02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0. 000001													<0. 000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0. 000001													<0. 000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0. 002													<0. 002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0. 0005													<0. 0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 7	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 6	7. 8	7. 6	7. 7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	12
51	濁 度	2 度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域		経塚系			嵩配水池系				西明寺前						
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.4	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数
		気 温	16.6	21.1	23.5	25.6	30.4	27.1	23.8	16.8	13.2	7.2	11.0	9.8	30.4	7.2	18.8	
		水 温	17.6	19.8	22.9	24.6	29.4	29.6	27.2	21.8	15.6	12.1	10.7	12.8	29.6	10.7	20.3	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.3	5.4	5.3	5.4	5.7	5.7	5.6	5.7	5.6	5.5	5.7	5.4	5.7	5.3	5.5	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.11			<0.06			<0.06			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9													9	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.4	9.8	9.5	9.9	10.5	10.2	10.0	9.9	9.8	9.7	9.7	9.7	10.5	9.4	9.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		48													48	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		149			155			160			147		160	147	153	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.3	7.1	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.1	7.5	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域	香田系				香田低部配水池系				下釜公園							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.4	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	16.6	21.1	23.5	25.6	30.4	27.1	23.8	16.8	13.2	7.2	11.0	9.8	30.4	7.2	18.8		
		水 温	17.7	20.1	23.6	25.0	29.4	28.1	26.1	19.6	14.2	10.9	9.8	12.1	29.4	9.8	19.7		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.4			2.4			2.0			2.0		2.4	2.0	2.2	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		0.005			0.001			0.001			<0.001		0.005	<0.001	0.002	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		14													14	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	91.2	82.9	79.6	69.6	66.0	64.6	65.7	75.9	84.0	99.3	110	112	112	64.6	83.4	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		166			147			157			205		205	147	169	4	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		395			362			378			438		438	362	393	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域	牧野系				中山配水池系				山口地区浄化センター						
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.4	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数
		気 温	16.6	21.1	23.5	25.6	30.4	27.1	23.8	16.8	13.2	7.2	11.0	9.8	30.4	7.2	18.8	
		水 温	19.0	21.2	24.5	25.2	29.9	30.8	27.5	23.3	17.0	13.5	13.0	14.0	30.8	13.0	21.6	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		3.9			4.1			4.1			4.1		4.1	3.9	4.1	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.07			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.5	7.7	7.8	7.6	7.9	7.6	7.9	7.9	7.7	7.5	7.7	7.6	7.9	7.5	7.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		38													38	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		133			140			143			132		143	132	137	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12


給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域	牧野系				山口配水池系				山口公民館							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.4	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	16.6	21.1	23.5	25.6	30.4	27.1	23.8	16.8	13.2	7.2	11.0	9.8	30.4	7.2	18.8		
		水 温	17.1	20.4	23.0	25.1	30.4	29.4	26.4	21.0	15.6	12.4	10.7	12.7	30.4	10.7	20.4		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		4.2			4.5			4.1			4.5		4.5	4.1	4.3	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.07			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.2	7.8	7.7	8.1	8.1	7.9	8.2	7.9	7.8	7.7	7.9	7.9	8.2	7.7	7.9	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		40													40	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		138			141			145			140		145	138	141	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域		古場系				古場配水池系				古場消防詰所					
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.4	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数
		気 温	16.6	21.1	23.5	25.6	30.4	27.1	23.8	16.8	13.2	7.2	11.0	9.8	30.4	7.2	18.8	
		水 温	17.2	20.0	22.7	24.9	29.0	29.0	26.4	20.8	15.4	11.1	11.1	10.8	29.0	10.8	19.9	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.09			0.07			0.08		0.09	<0.06	0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02			0.02			0.02			<0.02		0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		18													18	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	10.0	10.1	10.6	10.3	10.9	11.0	10.1	9.9	9.8	9.7	9.8	9.6	11.0	9.6	10.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		20													20	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		88													88	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.1	7.9	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域		川下系		川下配水池系					川下消防詰所						
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.4	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数
		気 温	16.6	21.1	23.5	25.6	30.4	27.1	23.8	16.8	13.2	7.2	11.0	9.8	30.4	7.2	18.8	
		水 温	18.0	19.0	22.0	21.4	23.1	22.4	22.1	19.7	15.7	15.3	12.7	13.9	23.1	12.7	18.8	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		0.003													0.003	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.7	5.3	5.3	5.2	5.5	6.2	6.3	5.9	6.0	6.7	6.9	6.0	6.9	5.2	5.9	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.07			0.09			0.09			0.06		0.09	0.06	0.08	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													0.007	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		13													13	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	18.4	18.0	17.9	17.4	17.9	19.1	20.2	18.6	18.9	20.2	20.2	19.9	20.2	17.4	18.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		76			76			79			87		87	76	80	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		194			193			194			210		210	193	198	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域	赤穂系				赤穂の坂配水池系				池下公民館							
No	検査項目	採水日	R5.4.6	R5.5.11	R5.6.1	R5.7.6	R5.8.1	R5.9.7	R5.10.4	R5.11.9	R5.12.7	R6.1.11	R6.2.1	R6.3.7	最大	最小	平均	回数	
		気 温	16.6	21.1	23.5	25.6	30.4	27.1	23.8	16.8	13.2	7.2	11.0	9.8	30.4	7.2	18.8		
		水 温	17.7	19.7	22.9	23.7	27.6	27.0	25.7	20.1	15.1	11.7	11.7	12.9	27.6	11.7	19.7		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.4													0.4	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.07			0.10			0.14			0.07		0.14	0.07	0.10	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		18													18	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	34.0	34.3	34.3	33.9	34.7	33.6	33.8	34.2	33.3	33.5	34.2	33.7	34.7	33.3	34.0	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		78			75			77			75		78	75	76	4	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		166			171			166			163		171	163	167	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

諫早市高来地域 系統概略図

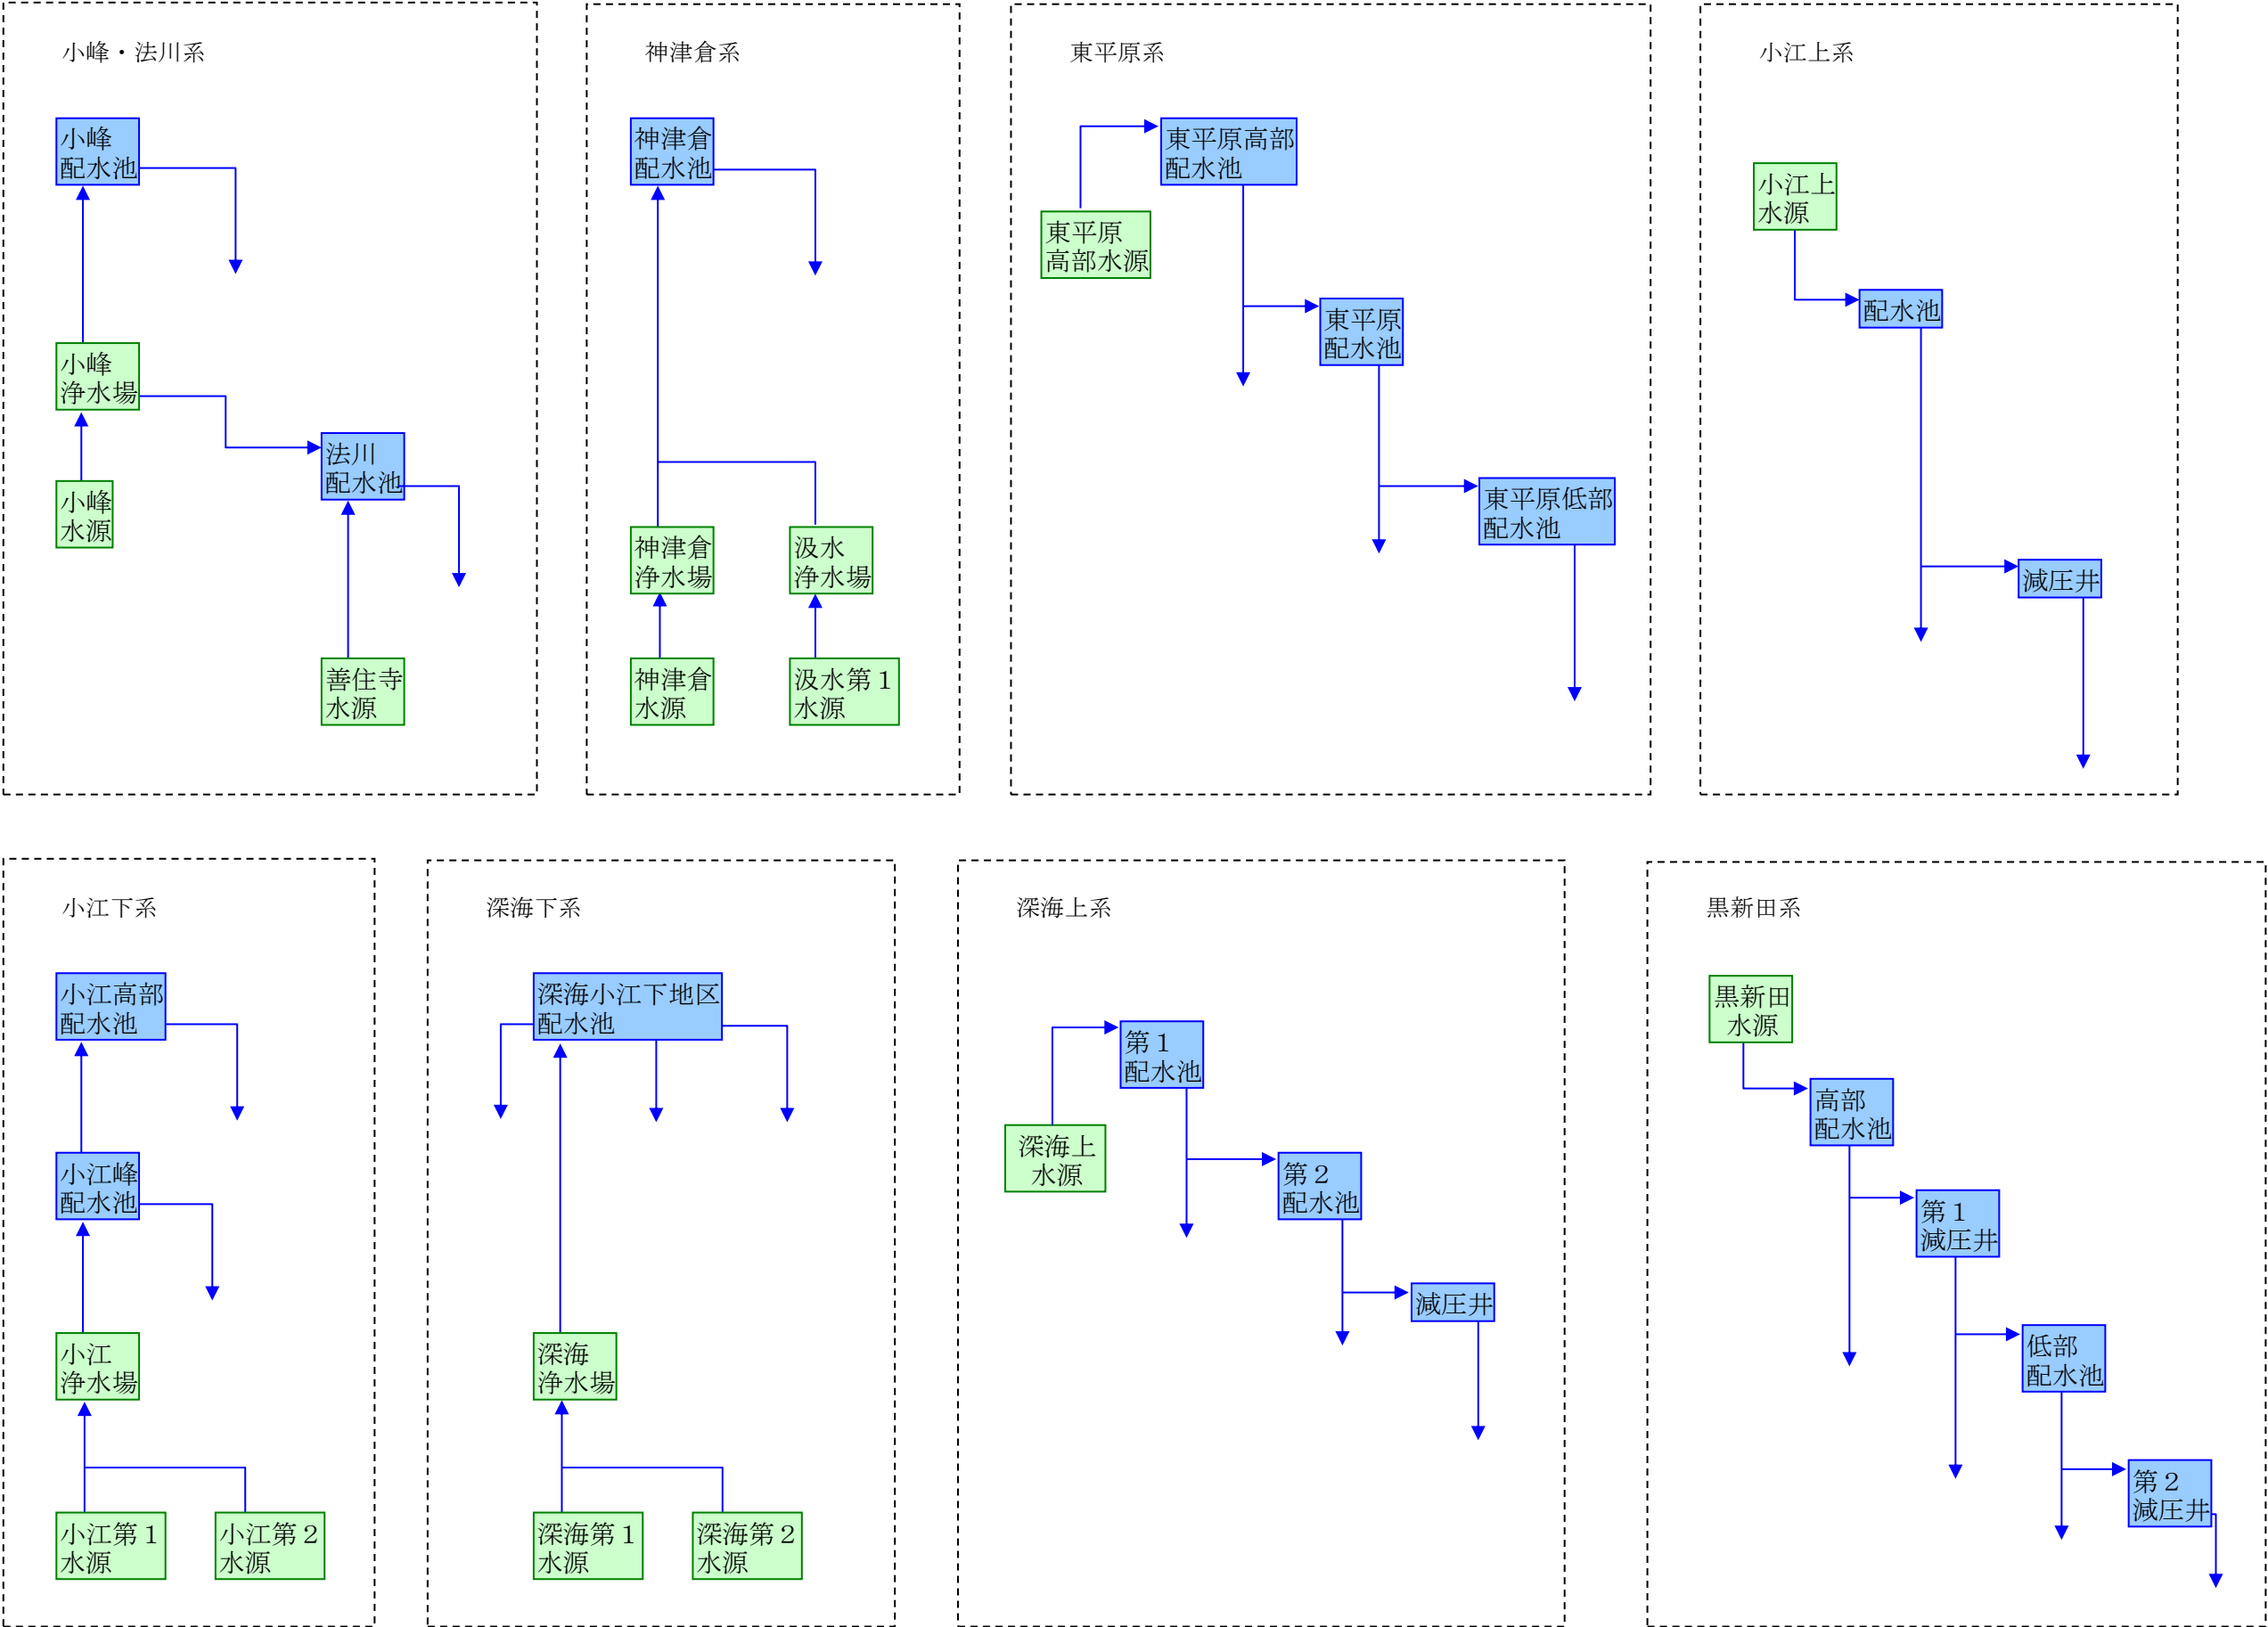

[illegible]

高来地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
小峰系	小峰配水池系	小峰
法川系	法川配水池系	里公民館
神津倉系	神津倉配水池系	高来町武道館
東平原系	東平原低部配水池系	東平原公民館
小江下系	深海小江下地区(小江下)配水池系	小江峰配水池内
深海下系	深海小江下地区(深海下)配水池系	佐古谷
深海上系	深海上地区低部配水池系	第2接合井横
小江上系	小江上地区減圧井系	折山
黒新田系	黒新田地区低部配水池系	第2減圧井下

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域	小峰系			小峰配水池系							小峰			最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.9	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.8	R6.3.12						
		気 温	18.1	19.8	22.5	27.3	33.0	30.3	22.9	16.9	12.5	5.1	5.7	12.8	33.0	5.1	18.9	12		
		水 温	19.4	19.9	23.8	25.3	29.9	28.7	27.1	22.5	16.1	11.9	13.3	14.9	29.9	11.9	21.1	12		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.9			2.9			2.9			2.9		2.9	2.9	2.9	4		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.06			0.08			0.11			<0.06		0.11	<0.06	0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9													9	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.3	7.6	7.4	7.8	7.3	7.6	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		55													55	1		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		152			151			151			148		152	148	151	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域	法川系				法川配水池系				里公民館						
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.9	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.8	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.1	19.8	22.5	27.3	33.0	30.3	22.9	16.9	12.5	5.1	5.7	12.8	33.0	5.1	18.9	12
		水 温	18.5	19.4	21.3	23.0	25.0	25.1	24.1	20.3	17.1	15.1	15.5	12.4	25.1	12.4	19.7	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.7			3.0			2.9			2.8		3.0	2.7	2.9	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.08			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		13													13	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.2	6.2	6.2	6.1	6.4	6.3	6.3	6.4	6.1	6.2	6.2	6.3	6.4	6.1	6.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		46													46	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		144			149			152			146		152	144	148	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域	神津倉系			神津倉配水池系			高来町武道館								
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.9	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.8	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.1	19.8	22.5	27.3	33.0	30.3	22.9	16.9	12.5	5.1	5.7	12.8	33.0	5.1	18.9	12
		水 温	17.2	19.1	22.1	25.4	24.2	27.5	26.7	20.5	16.4	12.7	17.1	12.9	27.5	12.7	20.2	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	11	0	0	0	0	2	0	0	11	0	1	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.5			2.6			2.5			2.5		2.6	2.5	2.5	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		10													10	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		66			66			66			67		67	66	66	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		162			161			162			161		162	161	162	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12



給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域	東平原系				東平原低部配水池系				東平原公民館						
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.9	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.8	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.1	19.8	22.5	27.3	33.0	30.3	22.9	16.9	12.5	5.1	5.7	12.8	33.0	5.1	18.9	12
		水 温	18.6	19.2	23.5	24.8	27.0	27.9	26.6	21.9	16.3	12.7	13.8	14.7	27.9	12.7	20.6	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.1													0.1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	3.4	3.4	3.4	3.5	3.3	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.3	3.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		26													26	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		97													97	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.1	8.2	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域		深海下系		深海小江下地区(深海下)配水池系					佐古谷						
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.9	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.8	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.1	19.8	22.5	27.3	33.0	30.3	22.9	16.9	12.5	5.1	5.7	12.8	33.0	5.1	18.9	12
		水 温	20.4	20.6	23.0	24.2	27.6	26.6	25.6	22.3	16.7	15.6	17.2	17.9	27.6	15.6	21.5	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.3													1.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		0.08													0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.09			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		17													17	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.6	7.8	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.9	7.6	7.6	7.5	7.6	7.9	7.5	7.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		63			64			65			66		66	63	65	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		187			187			196			187		196	187	189	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域		深海上系				深海上地区低部配水池系				第2接合并横					
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.9	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.8	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.1	19.8	22.5	27.3	33.0	30.3	22.9	16.9	12.5	5.1	5.7	12.8	33.0	5.1	18.9	12
		水 温	18.7	19.7	23.4	24.8	29.2	30.1	28.8	23.9	17.8	14.1	13.3	14.2	30.1	13.3	21.5	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.2													0.2	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.4	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.3	4.4	4.4	4.6	4.3	4.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		24													24	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		103			101			106			102		106	101	103	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域		小江上系		小江上地区減圧井系					折山								
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.9	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.8	R6.3.12	最大	最小	平均	回数		
		気 温	18.1	19.8	22.5	27.3	33.0	30.3	22.9	16.9	12.5	5.1	5.7	12.8	33.0	5.1	18.9	12		
		水 温	16.0	16.3	18.5	20.8	21.1	22.1	20.1	17.8	14.2	13.1	13.1	13.5	22.1	13.1	17.2	12		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.1													0.1	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.09			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.003			<0.001			<0.001			<0.001		0.003	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.003			0.001			0.001			0.001		0.003	0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		5													5	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.1	4.2	3.9	4.3	4.2	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9	3.9	4.0	4.3	3.9	4.1	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		18													18	1		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		77													77	1		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域	黒新田系				黒新田地区低部配水池系				第2減圧井下							
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.9	R5.6.7	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.8	R6.3.12	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.1	19.8	22.5	27.3	33.0	30.3	22.9	16.9	12.5	5.1	5.7	12.8	33.0	5.1	18.9	12	
		水 温	14.2	15.6	18.1	21.4	23.4	24.6	23.1	19.3	14.7	11.3	10.3	10.6	24.6	10.3	17.2	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.4													0.4	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		5													5	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	3.9	3.9	4.1	4.1	4.3	4.2	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9	3.9	4.3	3.9	4.0	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		25													25	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		85													85	1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

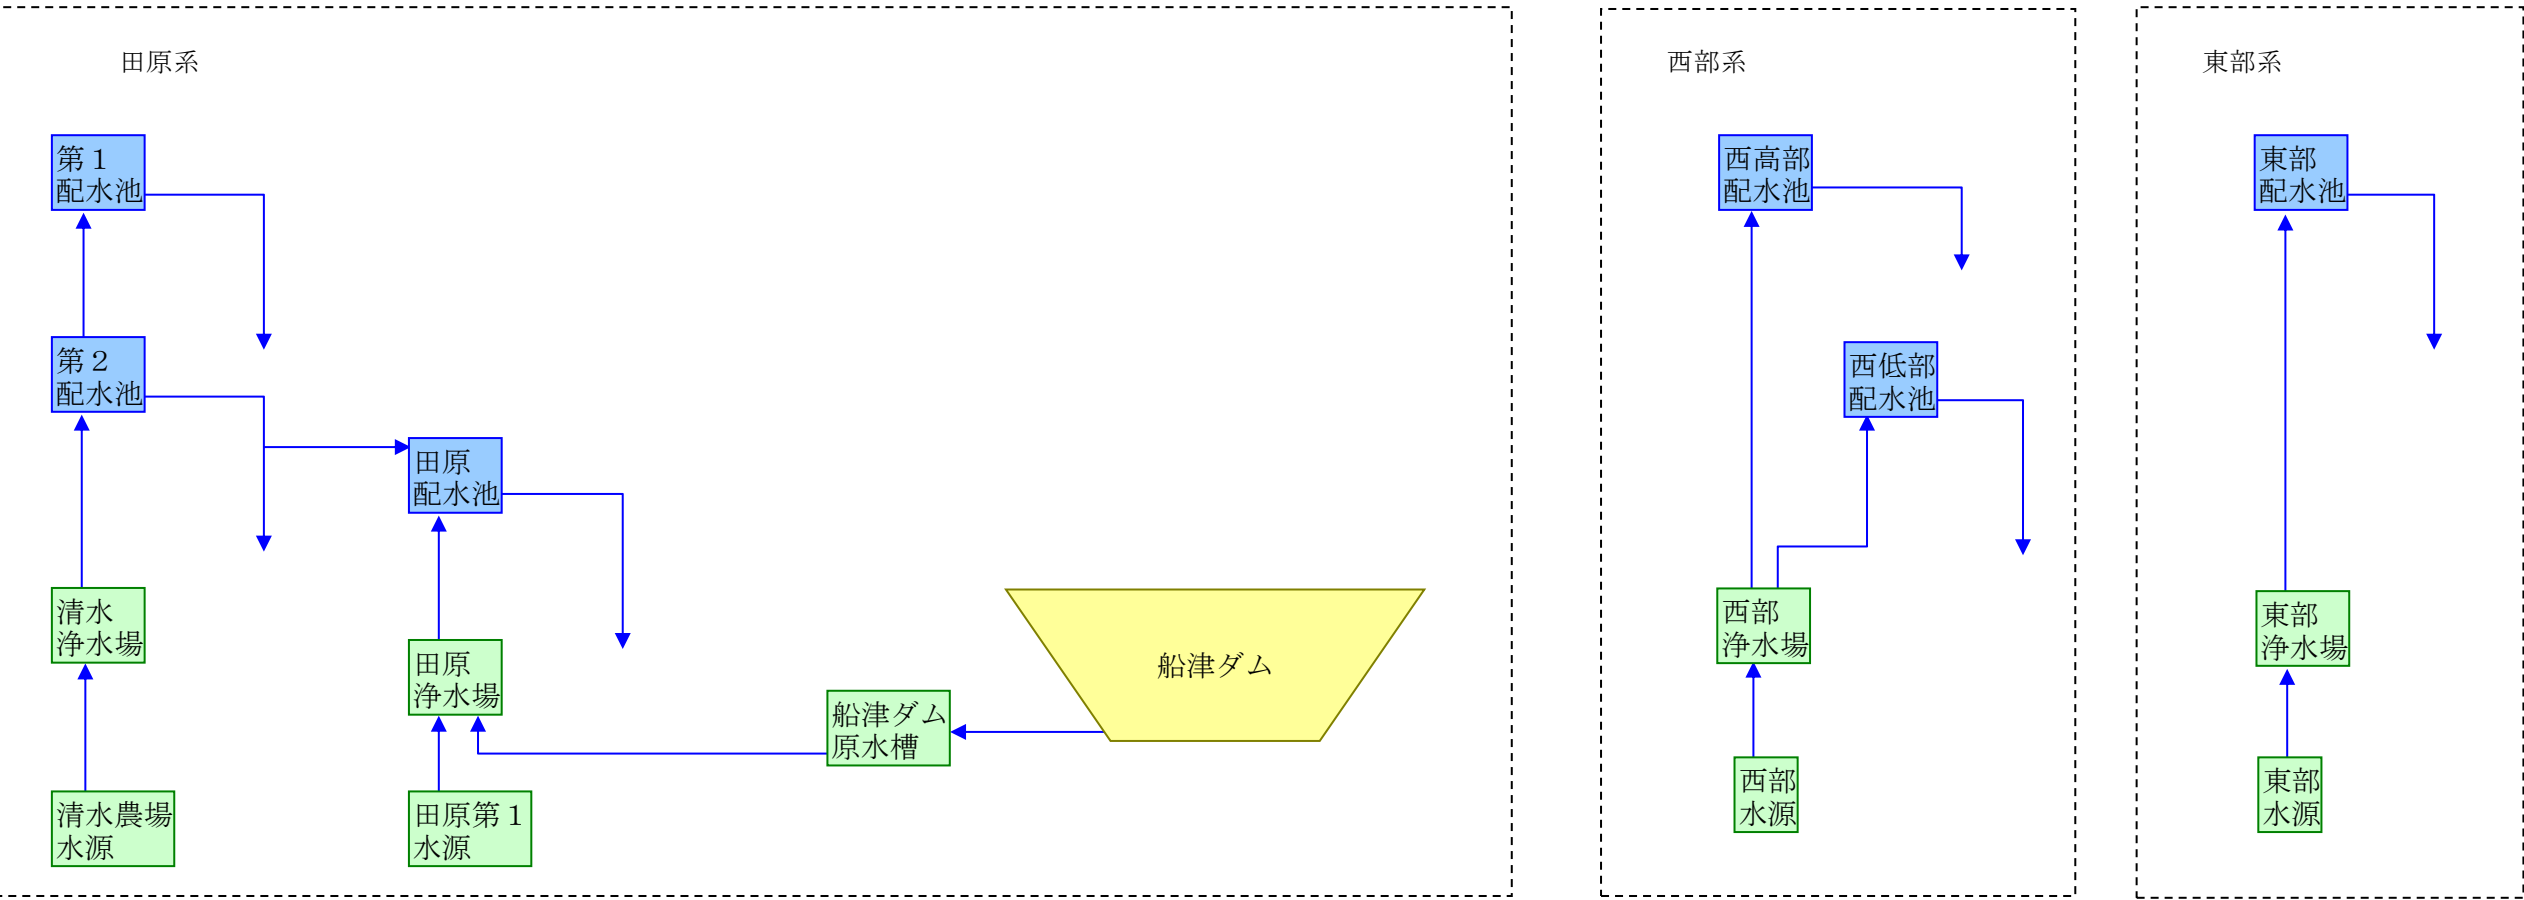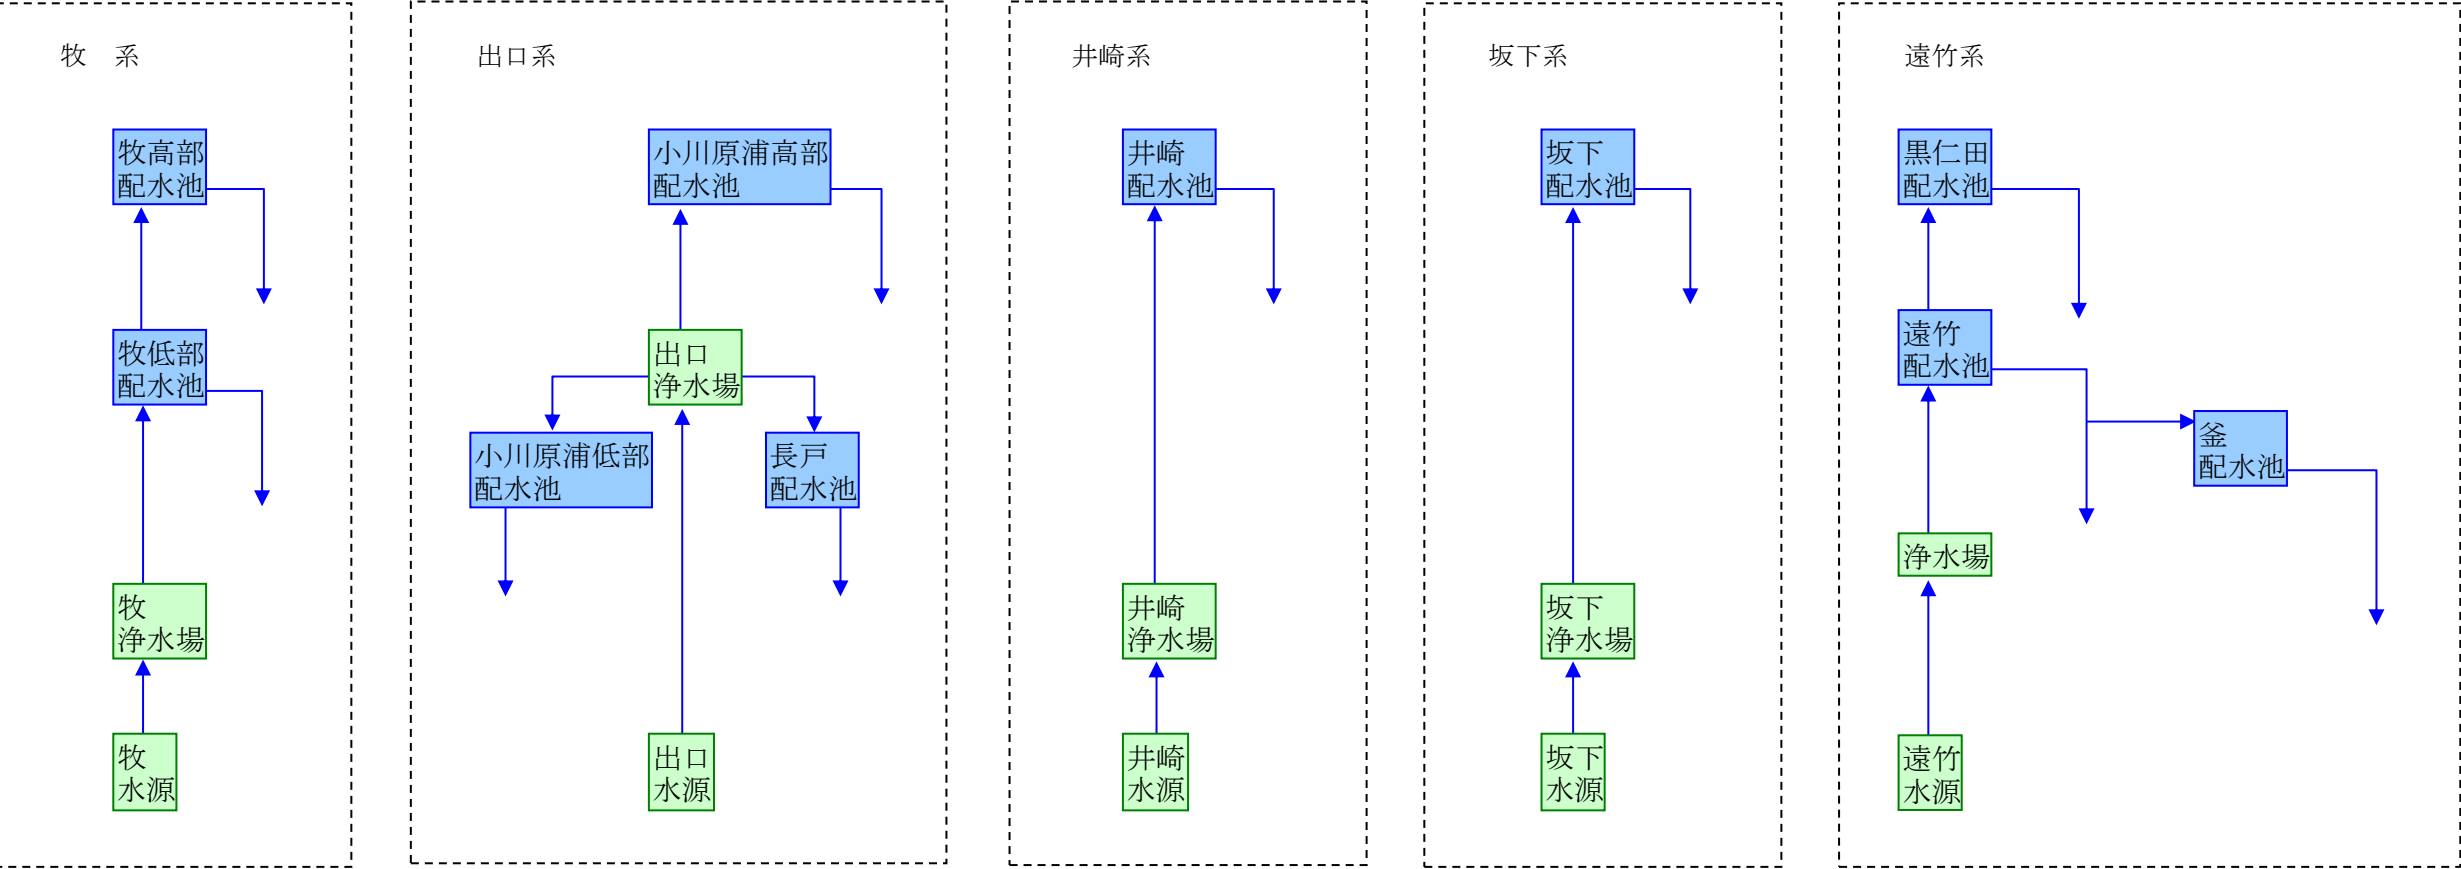

原水全項目検査結果一覧			No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	
			牧系	牧系	出口系	出口系	井崎系	坂下系	遠竹系	遠竹系	
小長井地域			牧 水源No1	牧 水源No2	出口 水源No1	出口 水源No2	井崎 水源	坂下 水源	遠竹 水源No1	遠竹 水源No2	
検 査 項 目			採水日	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.20	R5.6.20	R5.6.20	R5.6.20
			気 温	27.1	27.1	27.1	27.1	25.4	25.4	25.4	25.4
			水 温	18.6	18.6	18.7	18.7	19.3	18.1	17.7	17.6
1	一般細菌		0	0	0	1	2	0	0	0	
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
9	亜硝酸態窒素		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7	0.6	2.2	1.6	2.0	0.8	2.7	2.7	
12	フッ素及びその化合物		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
14	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
17	ジクロロメタン		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
18	テトラクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19	トリクロロエチレン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20	ベンゼン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
21	塩素酸		-	-	-	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸		-	-	-	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム		-	-	-	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸		-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	
26	臭素酸		-	-	-	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸		-	-	-	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン		-	-	-	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム		-	-	-	-	-	-	-	-	
31	ホルムアルデヒド		-	-	-	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	
33	アルミニウム及びその化合物		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
34	鉄及びその化合物		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35	銅及びその化合物		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
36	ナトリウム及びその化合物		7	7	6	6	7	5	5	5	
37	マンガン及びその化合物		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38	塩化物イオン		4.5	4.2	5.8	5.7	6.5	5.0	5.1	5.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		35	35	46	50	63	50	28	27	
40	蒸発残留物		98	99	108	102	120	99	95	96	
41	陰イオン界面活性剤		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
42	ジェオスミン		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
45	フェノール類		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(TOC)		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
47	p H 値		8.0	8.0	7.7	7.9	7.7	7.6	6.7	6.7	
48	味		-	-	-	-	-	-	-	-	
49	臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色 度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁 度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

原水全項目検査結果一覧 小長井地域		No.9 田原系	No.10 田原系	No.11 田原系	No.12 西部系	No.13 西部系	No.14 東部系	No.15 東部系
		清水農場 水源	田原 第1水源	船津ダム	西部 水源No1	西部 水源No2	東部 水源No1	東部 水源No2
検 査 項 目	採水日	R5.6.20	R5.6.20	R5.6.20	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13	R5.6.13
	気 温	25.4	25.4	25.4	27.1	27.1	27.1	27.1
	水 温	17.7	17.4	19.2	20.3	20.4	18.7	18.7
1	一般細菌	0	1	200	0	2	0	3
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.096	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.9	1.6	1.0	1.7	1.0	0.6	0.7
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	0.13	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	0.16	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	6	4	4	9	9	6	6
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	6.3	4.8	4.8	6.1	4.8	4.0	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40	23	24	50	37	32	32
40	蒸発残留物	103	60	63	146	131	104	96
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	1.1	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	8.0	6.4	6.5	7.4	7.6	7.7	7.7
48	味	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	<0.5	<0.5	6.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	<0.1	<0.1	7.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

小長井地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
牧 系	牧低部配水池系	第5消防詰所
出口系	長戸配水池系	長戸公民館
井崎系	井崎配水池系	築切公民館
坂下系	坂下配水池系	長々消火栓
遠竹系	釜配水池系	釜公民館
田原系	(清水)第2配水池系	第4消防詰所
田原系	田原配水池系	田原公民館
西部系	西低部配水池系	尾上公民館
東部系	東部配水池系	おがたま会館

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		牧 系		牧低部配水池系				第5消防詰所							
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12
		水 温	19.4	20.3	20.3	24.6	25.7	24.9	24.2	20.8	17.5	15.4	11.6	16.7	25.7	11.6	20.1	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6	4.4	4.4	4.5	4.2	4.3	4.5	4.4	4.6	4.2	4.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		35													35	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		98			98			104			101		104	98	100	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域	出口系				長戸配水池系				長戸公民館							
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12	
		水 温	19.5	20.3	23.7	27.2	26.2	29.4	27.9	24.1	17.5	13.6	12.6	13.4	29.4	12.6	21.3	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.8													1.8	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.12			0.11			<0.06		0.12	<0.06	0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.9	6.0	5.9	6.1	6.1	6.0	6.2	6.2	5.9	6.0	6.0	6.0	6.2	5.9	6.0	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		49													49	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		107			106			106			109		109	106	107	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		井崎系		井崎配水池系				築切公民館							
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12
		水 温	19.4	23.4	24.8	29.9	30.8	31.4	28.2	24.6	14.9	11.1	11.6	12.2	31.4	11.1	21.9	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.9			2.0			1.9			1.9		2.0	1.9	1.9	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.7	6.9	6.7	6.8	7.0	6.7	6.9	6.9	6.7	6.7	6.5	6.6	7.0	6.5	6.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		65			65			66			64		66	64	65	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		122			128			129			124		129	122	126	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域	坂下系				坂下配水池系				長々消火栓							
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12	
		水 温	18.3	20.3	23.0	25.7	28.6	30.3	28.9	23.7	18.2	14.2	13.2	13.7	30.3	13.2	21.5	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.8													1.8	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.7	5.8	5.5	5.6	5.8	5.5	5.7	5.7	6.2	5.7	5.7	5.7	6.2	5.5	5.7	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		43													43	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		98													98	1	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.4	7.7	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		遠竹系		釜配水池系		釜公民館									
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12
		水 温	18.2	20.4	23.7	27.6	29.8	27.3	25.9	22.4	16.4	13.3	13.6	13.8	29.8	13.3	21.0	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.5			3.2			3.0			3.1		3.2	2.5	3.0	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.06			<0.06		0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		5													5	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.1	5.4	5.1	4.9	5.2	5.1	5.1	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	4.9	5.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		29													29	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		106			100			102			105		106	100	103	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.8	6.6	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	6.6	6.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域	田原系				(清水)第2配水池系				第4消防詰所							
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12	
		水 温	18.2	19.8	20.9	24.5	28.9	25.7	28.8	21.3	17.2	13.7	11.1	14.6	28.9	11.1	20.4	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	1	0	0	8	0	0	40	0	0	40	0	4	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.7			2.8			2.7			2.7		2.8	2.7	2.7	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.2	6.2	6.1	6.1	6.3	6.0	6.1	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0	6.3	6.0	6.1	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		38													38	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		99			100			101			101		101	99	100	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.1	8.1	7.9	8.0	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		田原系		田原配水池系					田原公民館						
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12
		水 温	17.8	21.1	23.4	28.1	31.9	30.4	27.9	23.4	15.9	8.9	11.4	13.0	31.9	8.9	21.1	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.7			2.8			1.5			2.7		2.8	1.5	2.4	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.09			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													0.013	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.2	6.3	6.1	6.1	6.3	6.0	6.2	6.2	7.1	6.0	6.1	6.1	7.1	6.0	6.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		38													38	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		97													97	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.1	7.2	7.8	7.9	8.0	8.0	7.1	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		西部系			西低部配水池系				尾上公民館							
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12	
		水 温	19.6	21.8	24.2	24.2	32.1	29.2	29.4	24.6	14.8	11.7	12.6	14.3	32.1	11.7	21.5	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.5													1.5	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9													9	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.9	6.1	5.9	5.7	5.8	5.3	5.6	5.9	5.5	5.7	5.7	5.5	6.1	5.3	5.7	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		47													47	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		146			135			143			142		146	135	142	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		東部系		東部配水池系				おがたま会館							
No	検査項目	採水日	R5.4.18	R5.5.16	R5.6.15	R5.7.19	R5.8.1	R5.9.12	R5.10.3	R5.11.7	R5.12.7	R6.1.9	R6.2.13	R6.3.12	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.2	25.4	25.4	33.3	33.2	26.4	23.6	17.1	11.7	4.1	7.7	11.1	33.3	4.1	19.8	12
		水 温	17.2	24.2	25.7	30.4	33.1	31.9	29.9	23.5	14.3	10.7	12.8	12.6	33.1	10.7	22.2	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.006													0.010	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.0	4.2	4.1	4.1	4.3	4.1	4.2	4.1	4.2	4.0	4.1	4.2	4.3	4.0	4.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		32													32	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		101			104			104			101		104	101	103	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

毎日検査検査(残留塩素濃度)結果一覧

毎日検査は1年を通して1日1回、次の5項目について検査を実施しました。

検査項目	水質基準
色	外観は、ほとんど無色透明であること
濁り	外観は、ほとんど無色透明であること
臭気	異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
味	異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
残留塩素	0.1mg/L 以上保持すること

検査結果は、残留塩素濃度について集計表示しました。

番号	地域名	地区区分	水系区分	採水地点名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
1	諫早	天満浄水場系	泉配水池系	八天町国土交通省横	0.36	0.36	0.35	0.34	0.37	0.36	0.35	0.40	0.41	0.44	0.44	0.45	0.39
2	諫早	天満浄水場系	天満配水池系	西郷公園	0.36	0.38	0.36	0.35	0.38	0.38	0.45	0.51	0.49	0.55	0.54	0.55	0.44
3	諫早	天満浄水場系	天満配水池系	幸町第3開発公園	0.36	0.37	0.35	0.35	0.37	0.37	0.36	0.41	0.44	0.45	0.45	0.46	0.40
4	諫早	天満浄水場系	目代配水池系	天満第2配水池内	0.36	0.38	0.35	0.35	0.39	0.38	0.37	0.42	0.44	0.44	0.44	0.46	0.40
5	諫早	天満浄水場系	福田配水池系	福田町開発公園	0.36	0.38	0.35	0.35	0.38	0.38	0.37	0.41	0.43	0.44	0.44	0.46	0.40
6	諫早	天満浄水場系	西長田配水池系	西里公園	0.36	0.35	0.35	0.34	0.37	0.37	0.36	0.40	0.42	0.44	0.44	0.45	0.39
7	諫早	栄田浄水場系	高架水槽	堂崎町県住集会所	0.40	0.38	0.37	0.35	0.38	0.35	0.35	0.36	0.36	0.41	0.39	0.36	0.37
8	諫早	栄田浄水場系	栄田配水池系	栄田3号取水場内	0.41	0.40	0.41	0.36	0.40	0.36	0.39	0.38	0.37	0.43	0.40	0.38	0.39
9	諫早	栄田浄水場系	御館山配水池系	白岩町22分団研修所	0.40	0.39	0.39	0.36	0.39	0.36	0.38	0.38	0.37	0.42	0.39	0.37	0.38
10	諫早	本野浄水場系	下大渡野第2配水池系	藤の内 清水宅	0.34	0.30	0.31	0.25	0.25	0.23	0.25	0.26	0.27	0.29	0.27	0.25	0.27
11	諫早	本野浄水場系	破籠井配水池系	真崎町 第2開発公園	0.41	0.39	0.42	0.35	0.37	0.35	0.38	0.37	0.39	0.39	0.36	0.35	0.38
12	諫早	本野浄水場系	破籠井配水池系	本明町8分団研修所	0.42	0.38	0.43	0.35	0.39	0.35	0.37	0.38	0.40	0.38	0.36	0.35	0.38
13	諫早	平山浄水場系	小川配水池系	美南の丘公園	0.40	0.39	0.35	0.40	0.31	0.37	0.36	0.39	0.41	0.46	0.46	0.45	0.40
14	諫早	平山浄水場系	土師野尾配水池系	土師野尾公民館	0.39	0.36	0.32	0.41	0.36	0.39	0.35	0.35	0.38	0.44	0.43	0.43	0.38
15	諫早	平山浄水場系	平山配水池系	川床町 中村宅	0.47	0.45	0.40	0.47	0.45	0.50	0.43	0.45	0.48	0.52	0.49	0.51	0.47
16	諫早	平山浄水場系	中核工業団地配水池系	久山台第6公園	0.54	0.55	0.56	0.57	0.55	0.59	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	0.55
17	諫早	平山浄水場系	平山配水池系	宇都公園	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.56	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55
18	諫早	平山浄水場系	中核工業団地配水池系	真津山出張所貝津分室	0.55	0.55	0.57	0.60	0.60	0.66	0.56	0.56	0.55	0.56	0.54	0.55	0.57
19	諫早	有喜地区	高部配水池系	有喜第1水源地側	0.28	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.33	0.31	0.32	0.30	0.28
21	諫早	有喜地区	低部配水池系	第3町 田中宅	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
22	諫早	有喜地区	中央配水池系	松里町 浦宅	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35
20	諫早	有喜地区	高部配水池系	早見町19分団研修所	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.35	0.36	0.35	0.36	0.35	0.36	0.35	0.35
23	諫早	小野地区	第2配水池系	小野団地公園	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25
24	諫早	小野地区	第3配水池系	宗方町消防第13分団	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.26
25	諫早	長田地区	白原第2配水池系	白原町公民館	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.39	0.36
26	諫早	長田地区	長田配水池系	段堂橋	0.36	0.36	0.35	0.34	0.36	0.36	0.35	0.37	0.38	0.41	0.44	0.43	0.38
27	諫早	長田地区	正尾配水池系	正久寺公民館	0.36	0.39	0.38	0.35	0.36	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.39	0.40	0.37
28	諫早	本野地区	棚掛系(二股配水池系)	琴川構造改善センター	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.33	0.36	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35
29	諫早	本野地区	落系(下大渡野開配水池系)	下大渡野構造改善センター	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
30	諫早	本野地区	落系(富川第2配水池系)	落水源地	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.35	0.36	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35	0.35
31	諫早	白木峰地区	瀬々田配水池系	白木峰公民館	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.32	0.34	0.32	0.35	0.36	0.38	0.35
32	諫早	白木峰地区	椿原配水池系	岩名公民館	0.28	0.27	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.31	0.33	0.27
33	諫早	目代地区	小山配水池系	目代4号取水場内	0.35	0.34	0.35	0.33	0.34	0.34	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35
34	多良見	多良見地区	木床配水池(減圧井)系	シーサイド北公園	0.36	0.34	0.35	0.33	0.37	0.34	0.38	0.37	0.40	0.40	0.36	0.35	0.36
35	多良見	多良見地区	井樋ノ尾配水池系	高速道路高架橋下	0.21	0.19	0.23	0.17	0.15	0.15	0.15	0.21	0.25	0.26	0.27	0.29	0.21
36	多良見	多良見地区	西川内低部中里混合系	中央公園	0.35	0.28	0.25	0.23	0.19	0.16	0.20	0.25	0.30	0.35	0.35	0.33	0.27
37	多良見	多良見地区	西川内低部配水池系	鷹ノ巣橋	0.35	0.31	0.25	0.24	0.23	0.20	0.23	0.28	0.34	0.35	0.37	0.37	0.29
38	多良見	多良見地区	西川内高部配水池(減圧井)系	喜々津団地公園	0.27	0.24	0.25	0.20	0.15	0.16	0.21	0.25	0.31	0.35	0.29	0.29	0.25
39	多良見	多良見地区	野副配水池系	川内橋	0.25	0.24	0.20	0.20	0.23	0.25	0.25	0.25	0.34	0.31	0.25	0.25	0.25
40	多良見	多良見地区	西園配水池系	東園橋	0.25	0.25	0.23	0.20	0.17	0.24	0.25	0.26	0.35	0.39	0.35	0.33	0.27
41	多良見	元釜伊木力地区	元釜配水池系	鹿原宅前	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.34	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35
42	多良見	元釜伊木力地区	群配水池系	群公民館	0.40	0.36	0.37	0.36	0.35	0.35	0.36	0.37	0.40	0.37	0.36	0.35	0.37
43	多良見	元釜伊木力地区	伊木力第1配水池系	山川内防火水槽	0.42	0.39	0.40	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.40	0.37	0.36	0.35	0.38
44	多良見	元釜伊木力地区	伊木力第3配水池系	大浦バス停	0.37	0.35	0.36	0.36	0.34	0.35	0.35	0.36	0.39	0.36	0.35	0.35	0.36

基準 0.1mg/L 以上

令和5年度 毎日検査(残留塩素濃度)結果

※表示した値は月平均値。着色箇所は定期検査と同一採水地点

番号	地域名	地区区分	水系区分	採水地点名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
45	森山	森山地区	長走配水池系	万灯・本村処理場	0.31	0.29	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.27	0.26	0.28	0.29	0.30	0.27
46	森山	森山地区	長走配水池系	倉津集会所	0.30	0.27	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.27	0.30	0.30	0.27
47	森山	森山地区	唐比第4配水池系	唐比海岸	0.25	0.24	0.22	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24
48	森山	森山地区	上名第5配水池系	横山公民館	0.27	0.25	0.21	0.22	0.26	0.26	0.26	0.27	0.33	0.34	0.35	0.31	0.28
49	森山	森山地区	寺林第6配水池系	田尻公民館	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.24	0.27	0.31	0.25	0.25	0.28	0.25
50	飯盛	飯盛地区	山開配水池系	船津児童遊園	0.33	0.32	0.28	0.26	0.27	0.29	0.27	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26	0.28
51	飯盛	飯盛地区	嵩配水池系	西明寺前	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	0.21	0.20	0.21	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23
52	飯盛	飯盛地区	経塚配水池系	総合運動場	0.40	0.40	0.39	0.35	0.36	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39
53	飯盛	飯盛地区	大崎低部配水池系	後田倉庫	0.37	0.32	0.26	0.24	0.21	0.23	0.27	0.35	0.39	0.39	0.39	0.40	0.32
54	飯盛	飯盛地区	経塚系	暖水谷北送水管(ドレン)	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
55	飯盛	飯盛地区	香田低部配水池系	下釜公園	0.35	0.35	0.29	0.25	0.25	0.27	0.31	0.34	0.38	0.37	0.35	0.30	0.32
56	飯盛	飯盛地区	中山配水池系	山口地区浄化センター	0.39	0.40	0.39	0.34	0.34	0.34	0.39	0.37	0.34	0.32	0.31	0.33	0.36
57	飯盛	飯盛地区	山口配水池系	山口公民館	0.37	0.36	0.37	0.31	0.29	0.30	0.37	0.31	0.27	0.28	0.29	0.29	0.32
58	飯盛	飯盛地区	古場配水池系	古場消防詰所	0.36	0.29	0.26	0.31	0.29	0.36	0.26	0.24	0.28	0.40	0.40	0.37	0.32
59	飯盛	飯盛地区	田結第1配水池系	田結出張所	0.39	0.36	0.34	0.30	0.27	0.25	0.27	0.32	0.37	0.39	0.38	0.40	0.34
60	飯盛	飯盛地区	川下配水池系	川下消防詰所	0.40	0.40	0.39	0.33	0.29	0.31	0.32	0.35	0.40	0.40	0.34	0.33	0.36
61	飯盛	飯盛地区	赤穂の坂配水池系	池下公民館	0.39	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38	0.39
62	高来	高来地区	小峰配水池系	小峰	0.33	0.30	0.27	0.24	0.22	0.18	0.21	0.29	0.24	0.26	0.30	0.30	0.26
63	高来	高来地区	法川配水池系	里公民館	0.28	0.24	0.22	0.17	0.18	0.16	0.19	0.25	0.28	0.33	0.32	0.30	0.24
64	高来	高来地区	神津倉配水池系	高来町武道館	0.35	0.30	0.25	0.22	0.20	0.17	0.19	0.26	0.32	0.33	0.31	0.26	0.26
65	高来	高来地区	東平原低部配水池系	東平原公民館	0.31	0.31	0.26	0.24	0.23	0.24	0.25	0.27	0.31	0.35	0.31	0.27	0.28
66	高来	深海小江下地区	深海小江下地区(小江下)配水池系	小江峰配水池内	0.26	0.36	0.40	0.38	0.31	0.20	0.25	0.34	0.41	0.49	0.43	0.35	0.35
67	高来	深海小江下地区	深海小江下地区(深海下)配水池系	佐古谷	0.26	0.23	0.21	0.20	0.18	0.26	0.28	0.35	0.30	0.25	0.24	0.25	0.25
68	高来	深海上地区	深海上地区低部配水池系	第2接合井横	0.25	0.23	0.23	0.20	0.17	0.21	0.21	0.24	0.29	0.30	0.28	0.27	0.24
69	高来	小江上地区	小江上地区配水池(減圧井)系	折山	0.45	0.37	0.30	0.36	0.40	0.42	0.45	0.44	0.38	0.42	0.33	0.34	0.39
70	高来	黒新田地区	黒新田地区低部配水池系	第2減圧井下	0.28	0.30	0.34	0.28	0.25	0.19	0.18	0.27	0.35	0.37	0.39	0.40	0.30
71	小長井	小川原浦地区	牧低部配水池系	第5消防詰所	0.27	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
72	小長井	小川原浦地区	長戸配水池系	長戸公民館	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
73	小長井	小川原浦地区	井崎配水池系	築切公民館	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
74	小長井	小川原浦地区	坂下配水池系	長々消火栓	0.29	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
75	小長井	遠竹地区	釜配水池系	釜公民館	0.26	0.25	0.25	0.22	0.27	0.30	0.25	0.27	0.25	0.25	0.27	0.25	0.26
76	小長井	田原地区	(清水)第2配水池系	第4消防詰所	0.29	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
77	小長井	田原地区	田原配水池系	田原公民館	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26
78	小長井	長里地区	西低部配水池系	尾上公民館	0.28	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.23	0.26	0.29	0.27	0.25	0.25	0.26
79	小長井	長里地区	東部配水池系	おがたま会館	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	0.25