



凡 例					
図 記 号	名 称	工事内容	図 記 号	名 称	工事内容
	高圧受電設備 (高圧受電設備内結込み)	現 状 維 持		ケーブルヘッド	現 状 維 持
	試験用電圧端子 (高圧受電設備内結込み)	現 状 維 持		母 線 部	現 状 維 持
	試験用電圧端子 (高圧受電設備内結込み)	現 状 維 持		高圧負荷開閉器 (ヒューズ付)	現 状 維 持
	過電圧保護電線 (高圧受電設備内結込み)	現 状 維 持		ヒューズ付高圧カットアウト	現 状 維 持
	周波数計 (高圧受電設備内結込み)	現 状 維 持		高圧失火中閉閉器	現 状 維 持
	電力計 (高圧受電設備内結込み)	現 状 維 持		電力用コンデンサ	更 新
	力率計 (高圧受電設備内結込み)	現 状 維 持		電力用変圧器 (50kVA)	更 新
	電圧計 (各室内結込み)	現 状 維 持		試験用変圧器 (50kVA)	更 新
	電圧計 (各室内結込み)	現 状 維 持		電灯用変圧器 (50, 30kVA)	更 新
	電圧計切替スイッチ (各室内結込み)	現 状 維 持		電圧制御開閉器 (フラッシュレートを付)	現 状 維 持
	電圧計切替スイッチ (各室内結込み)	現 状 維 持		高圧引下げ電線 (PDC)	更 新
	ヒューズ (各室内結込み)	現 状 維 持		配 線	現 状 維 持
	変換器 (各室内結込み)	現 状 維 持			

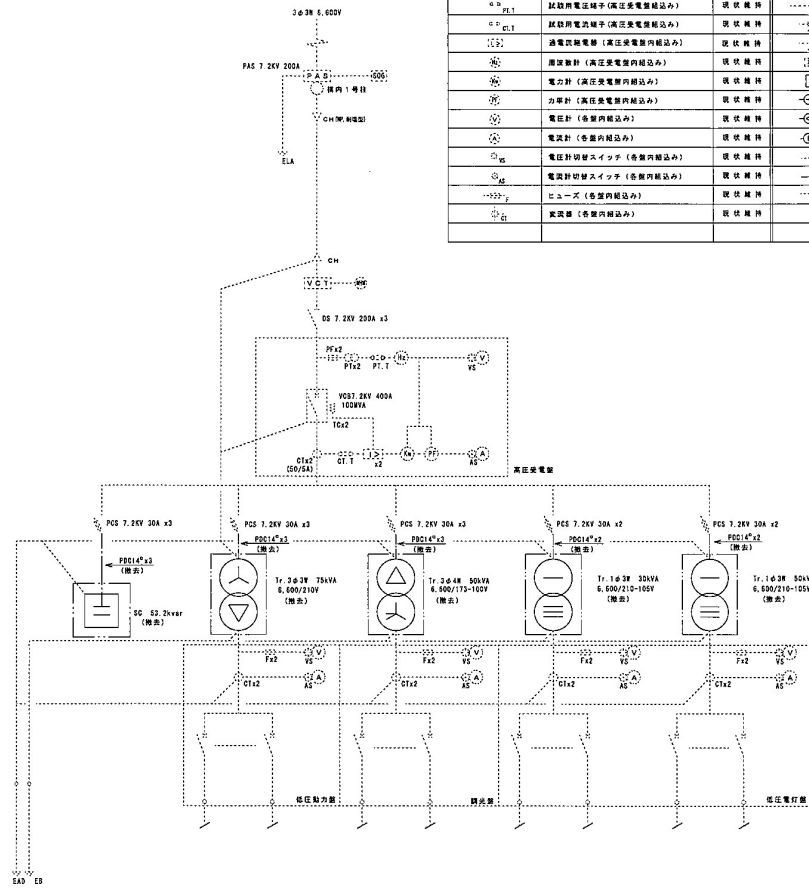

--- 断点を表す。
図中、緑線で表示している部分は断接合を断り設備を撤去する。
開放型高圧受電設備単結線図 (改修後)

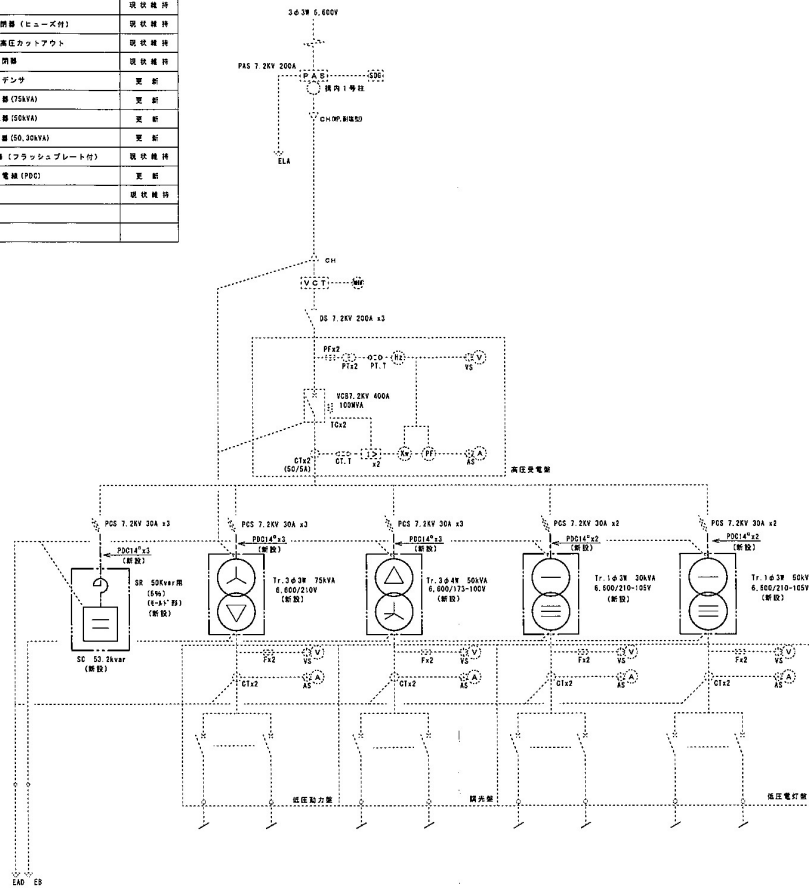

--- 断点を表す。
図中、緑線で表示している部分は断接合を断り設備を撤去する。
開放型高圧受電設備単結線図 (改修後)

改修後更新に伴う二次側低圧側へ送る母線 (ビット内配線) の切り戻し再接続も本工事
に含む。(0V100~210V, 0V100~40, 0V150V~30)