

令和7年度 水質検査結果年報



令和7年度 諫早市上下水道局 水質検査年報 目次

地域名	水系名又は地区名	採水場所	水源種別	ページ
諫早	天満浄水場系	着水井	原水(深井戸)	8
諫早	栄田浄水場系	着水井	原水(深井戸)	8
諫早	本野浄水場系	着水井	原水(深井戸)	8
諫早	平山浄水場系	地下水着水井	原水(深井戸)	8
諫早	有喜地区	有喜第1水源地	原水(深井戸)	8
諫早	有喜地区	有喜第2水源地	原水(深井戸)	8
諫早	小野地区	小野第3水源地	原水(深井戸)	8
諫早	小野地区	黒崎水源地	原水(深井戸)	8
諫早	長田地区	長田第1水源地	原水(深井戸)	8
諫早	長田地区	長田第2水源地	原水(深井戸)	8
諫早	本野地区	落水源地	原水(深井戸)	8
諫早	本野地区	棚掛水源地	原水(深井戸)	8
諫早	白木峰地区	白木峰水源地	原水(深井戸)	8
諫早	目代地区	新青山水源地	原水(深井戸)	8
諫早	平山浄水場系	東大川	原水(表流水)	9
諫早	平山浄水場系	小ヶ倉ダム	原水(貯水)	9
諫早	天満浄水場系	八天町国土交通省横	浄水(給水栓水)	11
諫早	栄田浄水場系	堂崎町県住集会所	浄水(給水栓水)	12
諫早	本野浄水場系	藤の内 清水宅	浄水(給水栓水)	13
諫早	平山浄水場系	美南の丘公園	浄水(給水栓水)	14
諫早	平山浄水場系	土師野尾公民館	浄水(給水栓水)	15
諫早	有喜地区高部系	有喜第1水源地側	浄水(給水栓水)	16
諫早	有喜地区低部系	第3町 田中宅	浄水(給水栓水)	17
諫早	小野地区	小野団地公園	浄水(給水栓水)	18
諫早	長田地区	白原町公民館	浄水(給水栓水)	19
諫早	本野地区湯野尾系	琴川構造改善センター	浄水(給水栓水)	20
諫早	本野地区落系	下大渡野構造改善センター	浄水(給水栓水)	21
諫早	白木峰地区	白木峰公民館	浄水(給水栓水)	22
諫早	目代地区	目代4号取水場内	浄水(給水栓水)	23

地域名	水系名又は地区名	採水場所	水源種別	ページ
多良見	西川内低部中里混合系	中里第3水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内低部系	西川内第1水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内低部系	西川内第2水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内低部系	西川内第3水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内低部系	西川内第4水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内高部系	西川内第5水源	原水(深井戸)	25
多良見	西川内高部系	西川内第8水源	原水(深井戸)	25
多良見	野副系	野副水源	原水(深井戸)	25
多良見	西園系	西園水源	原水(深井戸)	25
多良見	伊木力浄水場山川内系	山川内第1水源	原水(深井戸)	25
多良見	伊木力浄水場伊木力川系	伊木力川	原水(深井戸)	26
多良見	伊木力浄水場伊木力川系	シーサイド北公園	浄水(給水栓水)	28
多良見	井樋ノ尾系	高速道路高架橋下	浄水(給水栓水)	29
多良見	西川内低部中里混合系	中央公園	浄水(給水栓水)	30
多良見	西川内低部系	鷹ノ巣橋	浄水(給水栓水)	31
多良見	西川内高部系	喜々津団地公園	浄水(給水栓水)	32
多良見	野副系	川内橋	浄水(給水栓水)	33
多良見	西園系	東園橋	浄水(給水栓水)	34
多良見	伊木力浄水場山川内系(元釜系)	鹿原宅前	浄水(給水栓水)	35
多良見	伊木力浄水場山川内系(伊木力系)	山川内防火水槽	浄水(給水栓水)	36

地域名	水系名又は地区名	採水場所	水源種別	ページ
森山	長走系	下井牟田水源	原水(深井戸)	38
森山	長走系	杉谷第2水源	原水(深井戸)	38
森山	長走系	本村水源	原水(深井戸)	38
森山	唐比系	唐比第4水源	原水(深井戸)	38
森山	上名系	上名第5水源	原水(深井戸)	38
森山	寺林系	平石第6水源	原水(深井戸)	38
森山	長走系	倉津集会所	浄水(給水栓水)	40
森山	唐比系	唐比海岸	浄水(給水栓水)	41
森山	上名系	横山公民館	浄水(給水栓水)	42
森山	寺林系	田尻公民館	浄水(給水栓水)	43


地域名	水系名又は地区名	採水場所	水源種別	ページ
飯盛	山開系	竹林水源 No. 1	原水(深井戸)	45
飯盛	山開系	竹林水源 No. 2	原水(深井戸)	45
飯盛	経塚系	経塚水源	原水(深井戸)	45
飯盛	経塚系	暖水谷水源	原水(深井戸)	45
飯盛	経塚系	暖水谷北水源 No. 1	原水(深井戸)	45
飯盛	経塚系	暖水谷北水源 No. 2	原水(深井戸)	45
飯盛	香田系	香田高部水源 No. 1	原水(深井戸)	45
飯盛	香田系	香田高部水源 No. 2	原水(深井戸)	45
飯盛	牧野系	牧野水源	原水(深井戸)	45
飯盛	古場系	古場水源 No. 1	原水(深井戸)	46
飯盛	古場系	古場水源 No. 2	原水(深井戸)	46
飯盛	田結系	田結水源 No. 1	原水(深井戸)	46
飯盛	田結系	田結水源 No. 2	原水(深井戸)	46
飯盛	川下系	川下水源 No. 1	原水(深井戸)	46
飯盛	川下系	川下水源 No. 2	原水(深井戸)	46
飯盛	赤穂系	赤穂の坂水源	原水(深井戸)	46
飯盛	山開系	船津児童遊園	浄水(給水栓水)	48
飯盛	経塚系	西明寺前	浄水(給水栓水)	49
飯盛	香田系	下釜公園	浄水(給水栓水)	50
飯盛	牧野・中山系	山口地区浄化センター	浄水(給水栓水)	51
飯盛	牧野・山口系	山口公民館	浄水(給水栓水)	52
飯盛	古場系	古場 消防団第2部研修所	浄水(給水栓水)	53
飯盛	田結系	田結出張所	浄水(給水栓水)	54
飯盛	川下系	川下 消防団第3部研修所	浄水(給水栓水)	55
飯盛	赤穂の坂系	池下公民館	浄水(給水栓水)	56

地域名	水系名又は地区名	採水場所	水源種別	ページ
高来	小峰系	小峰水源	原水(深井戸)	58
高来	法川系	善住寺水源	原水(深井戸)	58
高来	神津倉系	神津倉水源	原水(深井戸)	58
高来	神津倉系	汲水第1水源	原水(深井戸)	58
高来	東平原系	東平原高部水源	原水(深井戸)	58
高来	深海小江下地区小江下系	小江第1水源	原水(深井戸)	58
高来	深海小江下地区小江下系	小江第2水源	原水(深井戸)	58
高来	深海小江下地区深海下系	深海第1水源	原水(深井戸)	58
高来	深海小江下地区深海下系	深海第2水源	原水(深井戸)	58
高来	深海上地区	深海上水源	原水(深井戸)	58
高来	小江上地区	小江上水源	原水(湧水)	58
高来	黒新田地区	黒新田水源	原水(湧水)	58
高来	小峰系	小峰	浄水(給水栓水)	60
高来	法川系	里公民館	浄水(給水栓水)	61
高来	神津倉系	高来町武道館	浄水(給水栓水)	62
高来	東平原系	東平原公民館	浄水(給水栓水)	63
高来	深海小江下地区小江下系	小江峰配水池内	浄水(給水栓水)	64
高来	深海小江下地区深海下系	佐古谷	浄水(給水栓水)	65
高来	深海上地区	第2接合井横	浄水(給水栓水)	66
高来	小江上地区	折山	浄水(給水栓水)	67
高来	黒新田地区	第2減圧井下	浄水(給水栓水)	68

地域名	水系名又は地区名	採水場所	水源種別	ページ
小長井	小川原浦地区牧系	牧水源 No. 1	原水(深井戸)	70
小長井	小川原浦地区牧系	牧水源 No. 2	原水(深井戸)	70
小長井	小川原浦地区出口系	出口水源 No. 1	原水(深井戸)	70
小長井	小川原浦地区出口系	出口水源 No. 2	原水(深井戸)	70
小長井	小川原浦地区井崎系	井崎水源	原水(深井戸)	70
小長井	小川原浦地区長々・坂下系	坂下水源	原水(深井戸)	70
小長井	遠竹地区	遠竹水源 No. 1	原水(深井戸)	70
小長井	遠竹地区	遠竹水源 No. 2	原水(深井戸)	70
小長井	田原地区清水系	清水農場水源	原水(深井戸)	71
小長井	田原地区田原系	田原第1水源	原水(湧水)	71
小長井	田原地区田原系	船津ダム	原水(貯水)	71
小長井	長里地区西部系	西部水源 No. 1	原水(深井戸)	71
小長井	長里地区西部系	西部水源 No. 2	原水(深井戸)	71
小長井	長里地区東部系	東部水源 No. 1	原水(深井戸)	71
小長井	長里地区東部系	東部水源 No. 2	原水(深井戸)	71
小長井	小川原浦地区牧系	牧 消防団第5部研修所	浄水(給水栓水)	73
小長井	小川原浦地区出口系	長戸公民館	浄水(給水栓水)	74
小長井	小川原浦地区井崎系	築切公民館	浄水(給水栓水)	75
小長井	小川原浦地区長々・坂下系	長々消火栓	浄水(給水栓水)	76
小長井	遠竹地区	釜公民館	浄水(給水栓水)	77
小長井	田原地区清水系	小川原浦 消防団第4部研修所	浄水(給水栓水)	78
小長井	田原地区田原系	田原公民館	浄水(給水栓水)	79
小長井	長里地区西部系	尾上公民館	浄水(給水栓水)	80
小長井	長里地区東部系	おがたま会館	浄水(給水栓水)	81

全地域	毎日検査結果(残留塩素濃度)		浄水(給水栓水)	83,84
-----	----------------	--	----------	-------

諫早地域 系統概略図

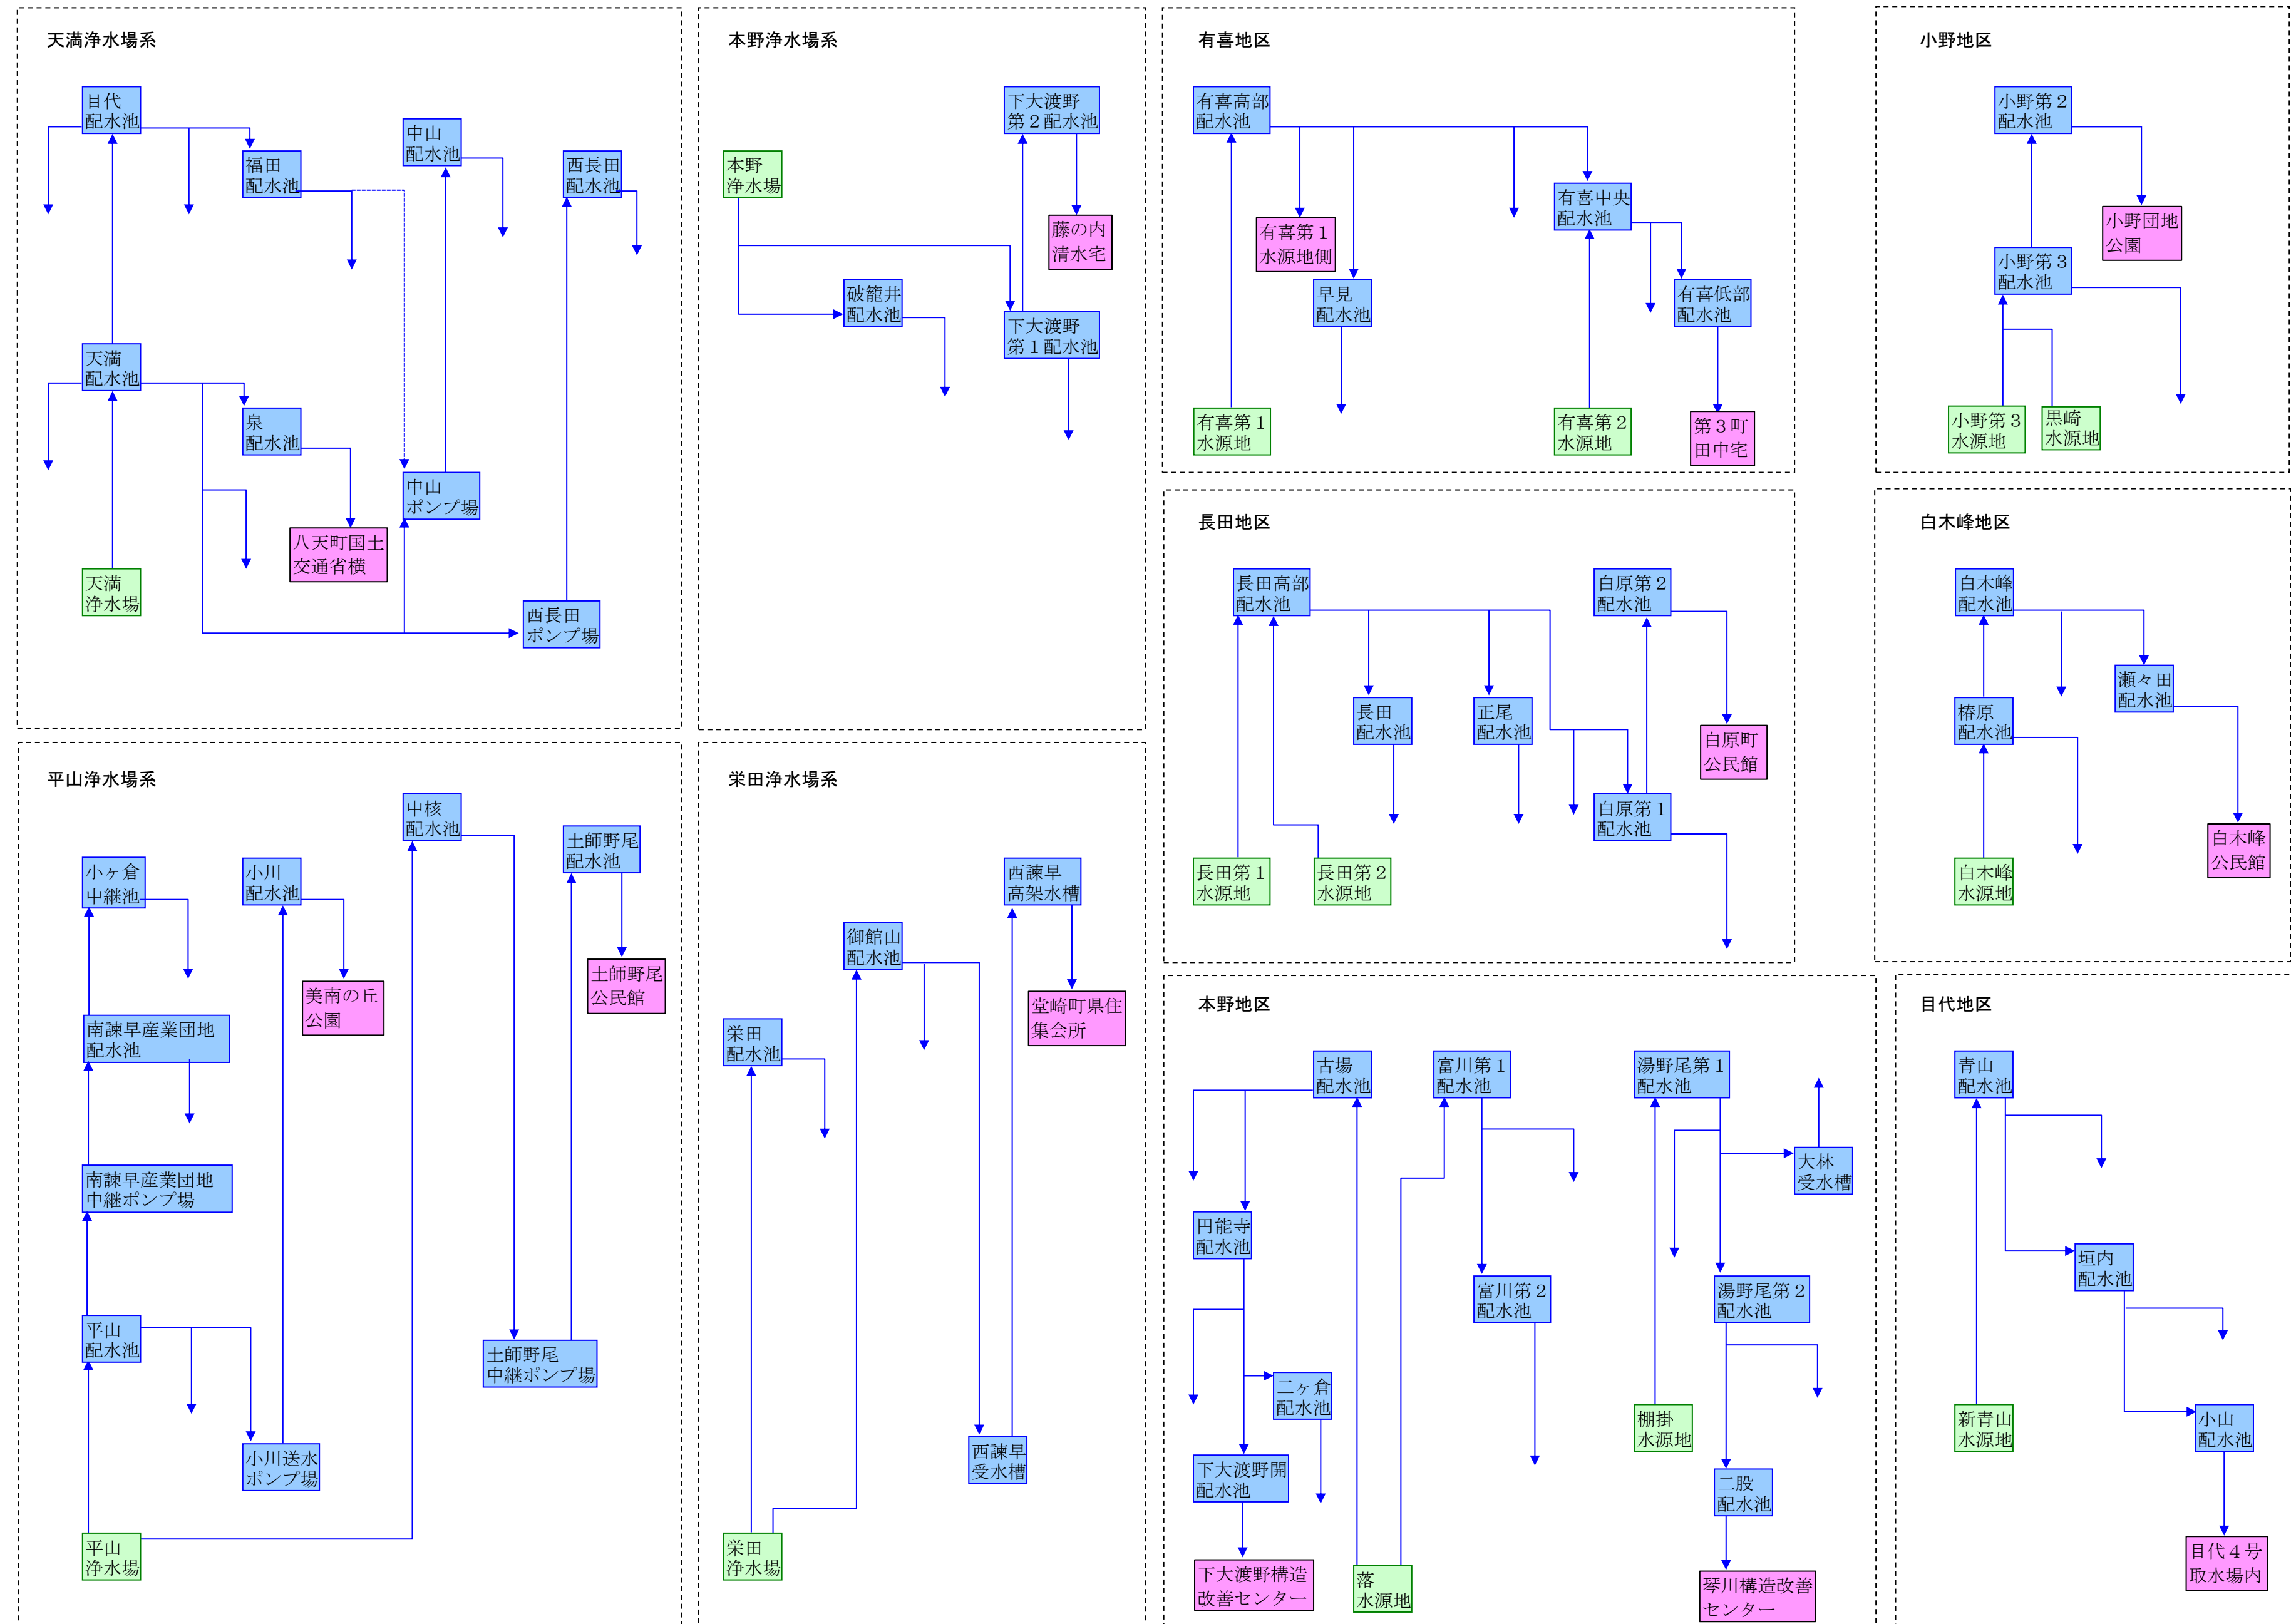

[illegible]

原水全項目検査結果一覧		No.15							No.16						
諫早地域		平山浄水場系 東大川				最大	最小	平均	平山浄水場系 小ヶ倉ダム				最大	最小	平均
検 査 項 目	採水日	R7.4.17	R7.7.1	R7.10.7	R8.1.6				R7.4.17	R7.7.1	R7.10.7	R8.1.6			
	気 温	20.6	31.4	26.5	7.3	31.4	7.3	21.5	20.6	31.4	26.5	7.3	31.4	7.3	21.5
	水 温	17.3	27.2	26.3	8.3	27.2	8.3	19.8	16.1	24.5	27.1	9.0	27.1	9.0	19.2
2	一般細菌	4,100	640	1,200	610	4,100	610	1,638	380	180	710	480	710	180	438
3	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出
4	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
5	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
6	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
10	亜硝酸態窒素	0.008	0.004	0.010	0.007	0.010	0.004	0.007	0.009	<0.004	0.011	0.014	0.014	<0.004	0.009
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	1.0	1.1	0.7	1.1	0.6	0.9	0.8	0.6	0.5	1.1	1.1	0.5	0.8
13	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
14	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
15	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
16	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
18	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
19	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
22	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
34	アルミニウム及びその化合物	0.12	0.24	0.14	0.25	0.25	0.12	0.19	0.34	0.54	0.54	0.87	0.87	0.34	0.57
35	鉄及びその化合物	0.26	0.27	0.18	0.41	0.41	0.18	0.28	0.42	0.33	0.54	1.20	1.20	0.33	0.62
36	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
37	ナトリウム及びその化合物	8	6	8	7	8	6	7	6	5	5	8	8	5	6
38	マンガン及びその化合物	0.064	0.027	0.034	0.027	0.064	0.027	0.038	0.110	0.027	0.055	0.180	0.180	0.027	0.093
39	塩化物イオン	9.1	8.1	8.5	7.9	9.1	7.9	8.4	8.1	6.2	6.5	8.2	8.2	6.2	7.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	31	42	36	42	31	38	31	22	24	39	39	22	29
41	蒸発残留物	90	80	98	77	98	77	86	87	65	77	124	124	65	88
42	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
43	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000004	0.000004	0.000001	0.000003
44	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000020	0.000020	<0.000001	0.000006
45	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
46	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
47	有機物(TOC)	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.5	1.9	1.6	1.8	5.3	5.3	1.6	2.7
48	p H 値	7.8	7.2	7.4	7.7	7.8	7.2	7.5	7.1	6.8	6.9	7.3	7.3	6.8	7.0
49	味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	臭 気	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	-	-	-	藻臭	藻臭	海藻臭	かび臭	-	-	-
51	色 度	11	8.3	7.5	10	11	7.5	9.2	8.6	14	14	17	17	8.6	13
52	濁 度	3.1	4.9	4.6	7.8	7.8	3.1	5.1	17	5.4	16	56	56	5.4	24

諫早地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名又は地区名		検査地点
1	天満浄水場系	八天町国土交通省横
2	栄田浄水場系	堂崎町県住集会所
3	本野浄水場系	藤の内 清水宅
4	平山浄水場系	美南の丘公園
5	平山浄水場系	土師野尾公民館
6	有喜地区高部系	有喜第1水源地側
7	有喜地区低部系	第3町 田中宅
8	小野地区	小野団地公園
9	長田地区	白原町公民館
10	本野地区湯野尾系	琴川構造改善センター
11	本野地区落系	下大渡野構造改善センター
12	白木峰地区	白木峰公民館
13	目代地区	目代4号取水場内

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		天満浄水場系			八天町国土交通省横										
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12
		水 温	17.6	20.4	22.7	26.0	29.8	28.3	26.5	20.8	18.4	13.9	15.1	16.0	29.8	13.9	21.3	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.005	0.006	0.006	0.003	0.004	12
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		2.4			2.4			2.5			2.3		2.5	2.3	2.4	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.11			0.10			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12													12	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	23.2	22.2	22.4	22.7	23.0	22.7	22.8	23.0	22.8	21.1	22.8	23.2	23.2	21.1	22.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		78			82			82			84		84	78	82	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		203			199			207			205		207	199	204	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域				栄田浄水場系				堂崎町県住集会所							
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12
		水 温	17.0	20.5	22.3	26.9	28.2	27.4	26.0	21.4	17.4	15.3	14.7	15.7	28.2	14.7	21.1	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.003	0.004	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.9													1.9	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.20			0.17			0.12			0.11		0.20	0.11	0.15	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02			<0.02			<0.02			<0.02		0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10													10	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5	8.9	8.9	9.4	8.9	9.2	9.0	8.8	8.8	8.7	9.2	9.7	9.7	8.7	9.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		52													52	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		155			150			154			157		157	150	154	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域	本野浄水場系				藤の内 清水宅							最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10				
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12
		水 温	15.0	18.7	21.6	25.3	28.7	28.6	26.8	22.6	18.1	14.6	11.9	14.2	28.7	11.9	20.5	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.4													0.4	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.13			0.07			<0.06		0.13	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		14													14	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7	5.6	5.6	5.7	5.4	5.7	5.7	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.7	5.4	5.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37													37	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		149			140			143			146		149	140	145	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		平山浄水場系				美南の丘公園										
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数	
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12	
		水 温	16.8	19.3	22.4	27.8	31.1	30.4	27.5	20.2	13.9	10.6	11.4	13.9	31.1	10.6	20.4	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.8			0.3			0.8			0.7		0.8	0.3	0.7	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.08			0.55			0.15			<0.06		0.55	<0.06	0.20	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.006			0.030			0.008			0.003		0.030	0.003	0.012	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			0.004			<0.003		0.004	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.006			0.007			0.006			0.005		0.007	0.005	0.006	4	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.02			0.05			0.02			0.01		0.05	0.01	0.03	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.004			0.017			0.006			<0.003		0.017	<0.003	0.007	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.007			0.014			0.008			0.005		0.014	0.005	0.009	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.03			0.08			0.03			<0.02		0.08	<0.02	0.04	4	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		9			11			10			10		11	9	10	4	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.2	16.2	15.9	16.5	17.0	16.0	17.2	16.6	16.8	16.3	15.2	15.4	17.2	15.2	16.4	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		33			40			41			42		42	33	39	4	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		85			86			101			97		101	85	92	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001	12	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8	0.6	0.8	0.7	1.0	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.7	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域	平山浄水場系				土師野尾公民館										
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12
		水 温	15.1	19.8	21.5	26.3	29.6	29.5	27.4	20.9	20.1	13.7	12.2	13.8	29.6	12.2	20.8	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.9			0.4			0.9			0.7		0.9	0.4	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.09			0.38			0.15			<0.06		0.38	<0.06	0.16	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.004			0.037			0.009			0.002		0.037	0.002	0.013	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			0.004			<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.006			0.005			0.006			0.004		0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.02			0.06			0.02			0.01		0.06	0.01	0.03	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			0.025			0.006			<0.003		0.025	<0.003	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.006			0.013			0.008			0.004		0.013	0.004	0.008	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.03			0.08			0.03			<0.02		0.08	<0.02	0.04	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		9			10			10			10		10	9	10	4
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	16.8	16.7	15.5	16.7	16.3	16.1	17.8	16.5	16.8	16.4	14.9	15.0	17.8	14.9	16.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		33			37			42			42		42	33	39	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		83			80			88			98		98	80	87	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	0.8	0.5	0.8	0.7	1.2	0.8	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	1.2	0.5	0.7	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域															
No	検査項目	採水日	有喜地区低部系								第3町 田中宅							
		気 温	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数
		水 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12
			17.5	20.4	21.7	26.1	27.6	27.7	25.4	19.5	17.4	15.4	15.2	16.2	27.7	15.2	20.8	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		2.7			2.8			2.8			2.9		2.9	2.7	2.8	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		19													19	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	66.4	68.6	67.4	68.2	70.0	69.7	70.0	71.0	71.1	72.3	73.5	74.0	74.0	66.4	70.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		104			106			112			114		114	104	109	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		303			308			303			323		323	303	309	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域			小野地区			小野団地公園											
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数		
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12		
		水 温	17.3	19.4	21.0	25.4	25.6	24.8	24.0	19.2	16.3	14.4	14.7	15.5	25.6	14.4	19.8	12		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.1													1.1	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.06			<0.06			<0.06		0.06	<0.06	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		15													15	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	15.7	16.0	15.4	15.9	16.0	15.4	16.0	15.9	15.6	15.7	15.8	16.0	16.0	15.4	15.8	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		50													50	1		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		154			156			159			160		160	154	157	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域			長田地区			白原町公民館						最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10				
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0				
		水 温	16.8	20.3	22.6	26.2	29.9	30.2	28.9	23.8	20.6	16.7	15.6	16.2	30.2	15.6	22.3	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		4.2			4.2			4.2			4.2		4.2	4.2	4.2	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.13			<0.06			<0.06		0.13	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		13													13	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	11.0	11.2	11.1	11.2	11.2	11.3	11.2	11.1	11.0	11.1	10.8	11.0	11.3	10.8	11.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		61			61			61			61		61	61	61	4
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		167			171			175			174		175	167	172	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	1.2	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	12


給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		本野地区湯野尾系				琴川構造改善センター											
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数		
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12		
		水 温	16.6	20.2	23.0	29.4	28.3	27.9	25.7	20.2	17.2	13.8	13.9	15.5	29.4	13.8	21.0	12		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001													0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.1													0.1	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.10			0.06			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12													12	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.4	4.5	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.5	4.7	4.4	4.6	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		28													28	1		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		126			113			115			123		126	113	119	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域				本野地区落系				下大渡野構造改善センター							
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12
		水 温	15.5	19.0	21.9	25.7	28.6	29.3	27.0	23.6	19.0	15.9	14.0	14.5	29.3	14.0	21.2	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	1	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.1													0.1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.10			0.09			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.6	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.9	4.5	4.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		26													26	1
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		101			103			104			108		108	101	104	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		白木峰地区		白木峰公民館													
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数		
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12		
		水 温	14.4	17.8	20.4	24.8	28.6	27.5	26.2	20.8	16.6	13.5	11.9	13.6	28.6	11.9	19.7	12		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.7													0.7	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.07			0.11			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8													8	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	6.4	6.5	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.7	6.4	6.5	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		45													45	1		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		127			128			131			131		131	127	129	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

給水栓水水質検査結果		水質基準	諫早地域		目代地区		目代4号取水場内													
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.11	R7.7.8	R7.8.6	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数		
		気 温	18.6	21.8	22.5	30.9	32.1	31.0	26.8	13.3	6.7	6.2	7.3	9.0	32.1	6.2	18.9	12		
		水 温	17.6	21.6	22.1	27.3	28.7	28.3	26.1	20.3	16.4	13.7	13.1	15.0	28.7	13.1	20.9	12		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	0	2	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.4													1.4	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			0.08			0.11			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8													8	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.9	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		36													36	1		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		131			129			130			131		131	129	130	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

多良見地域 系統概略図

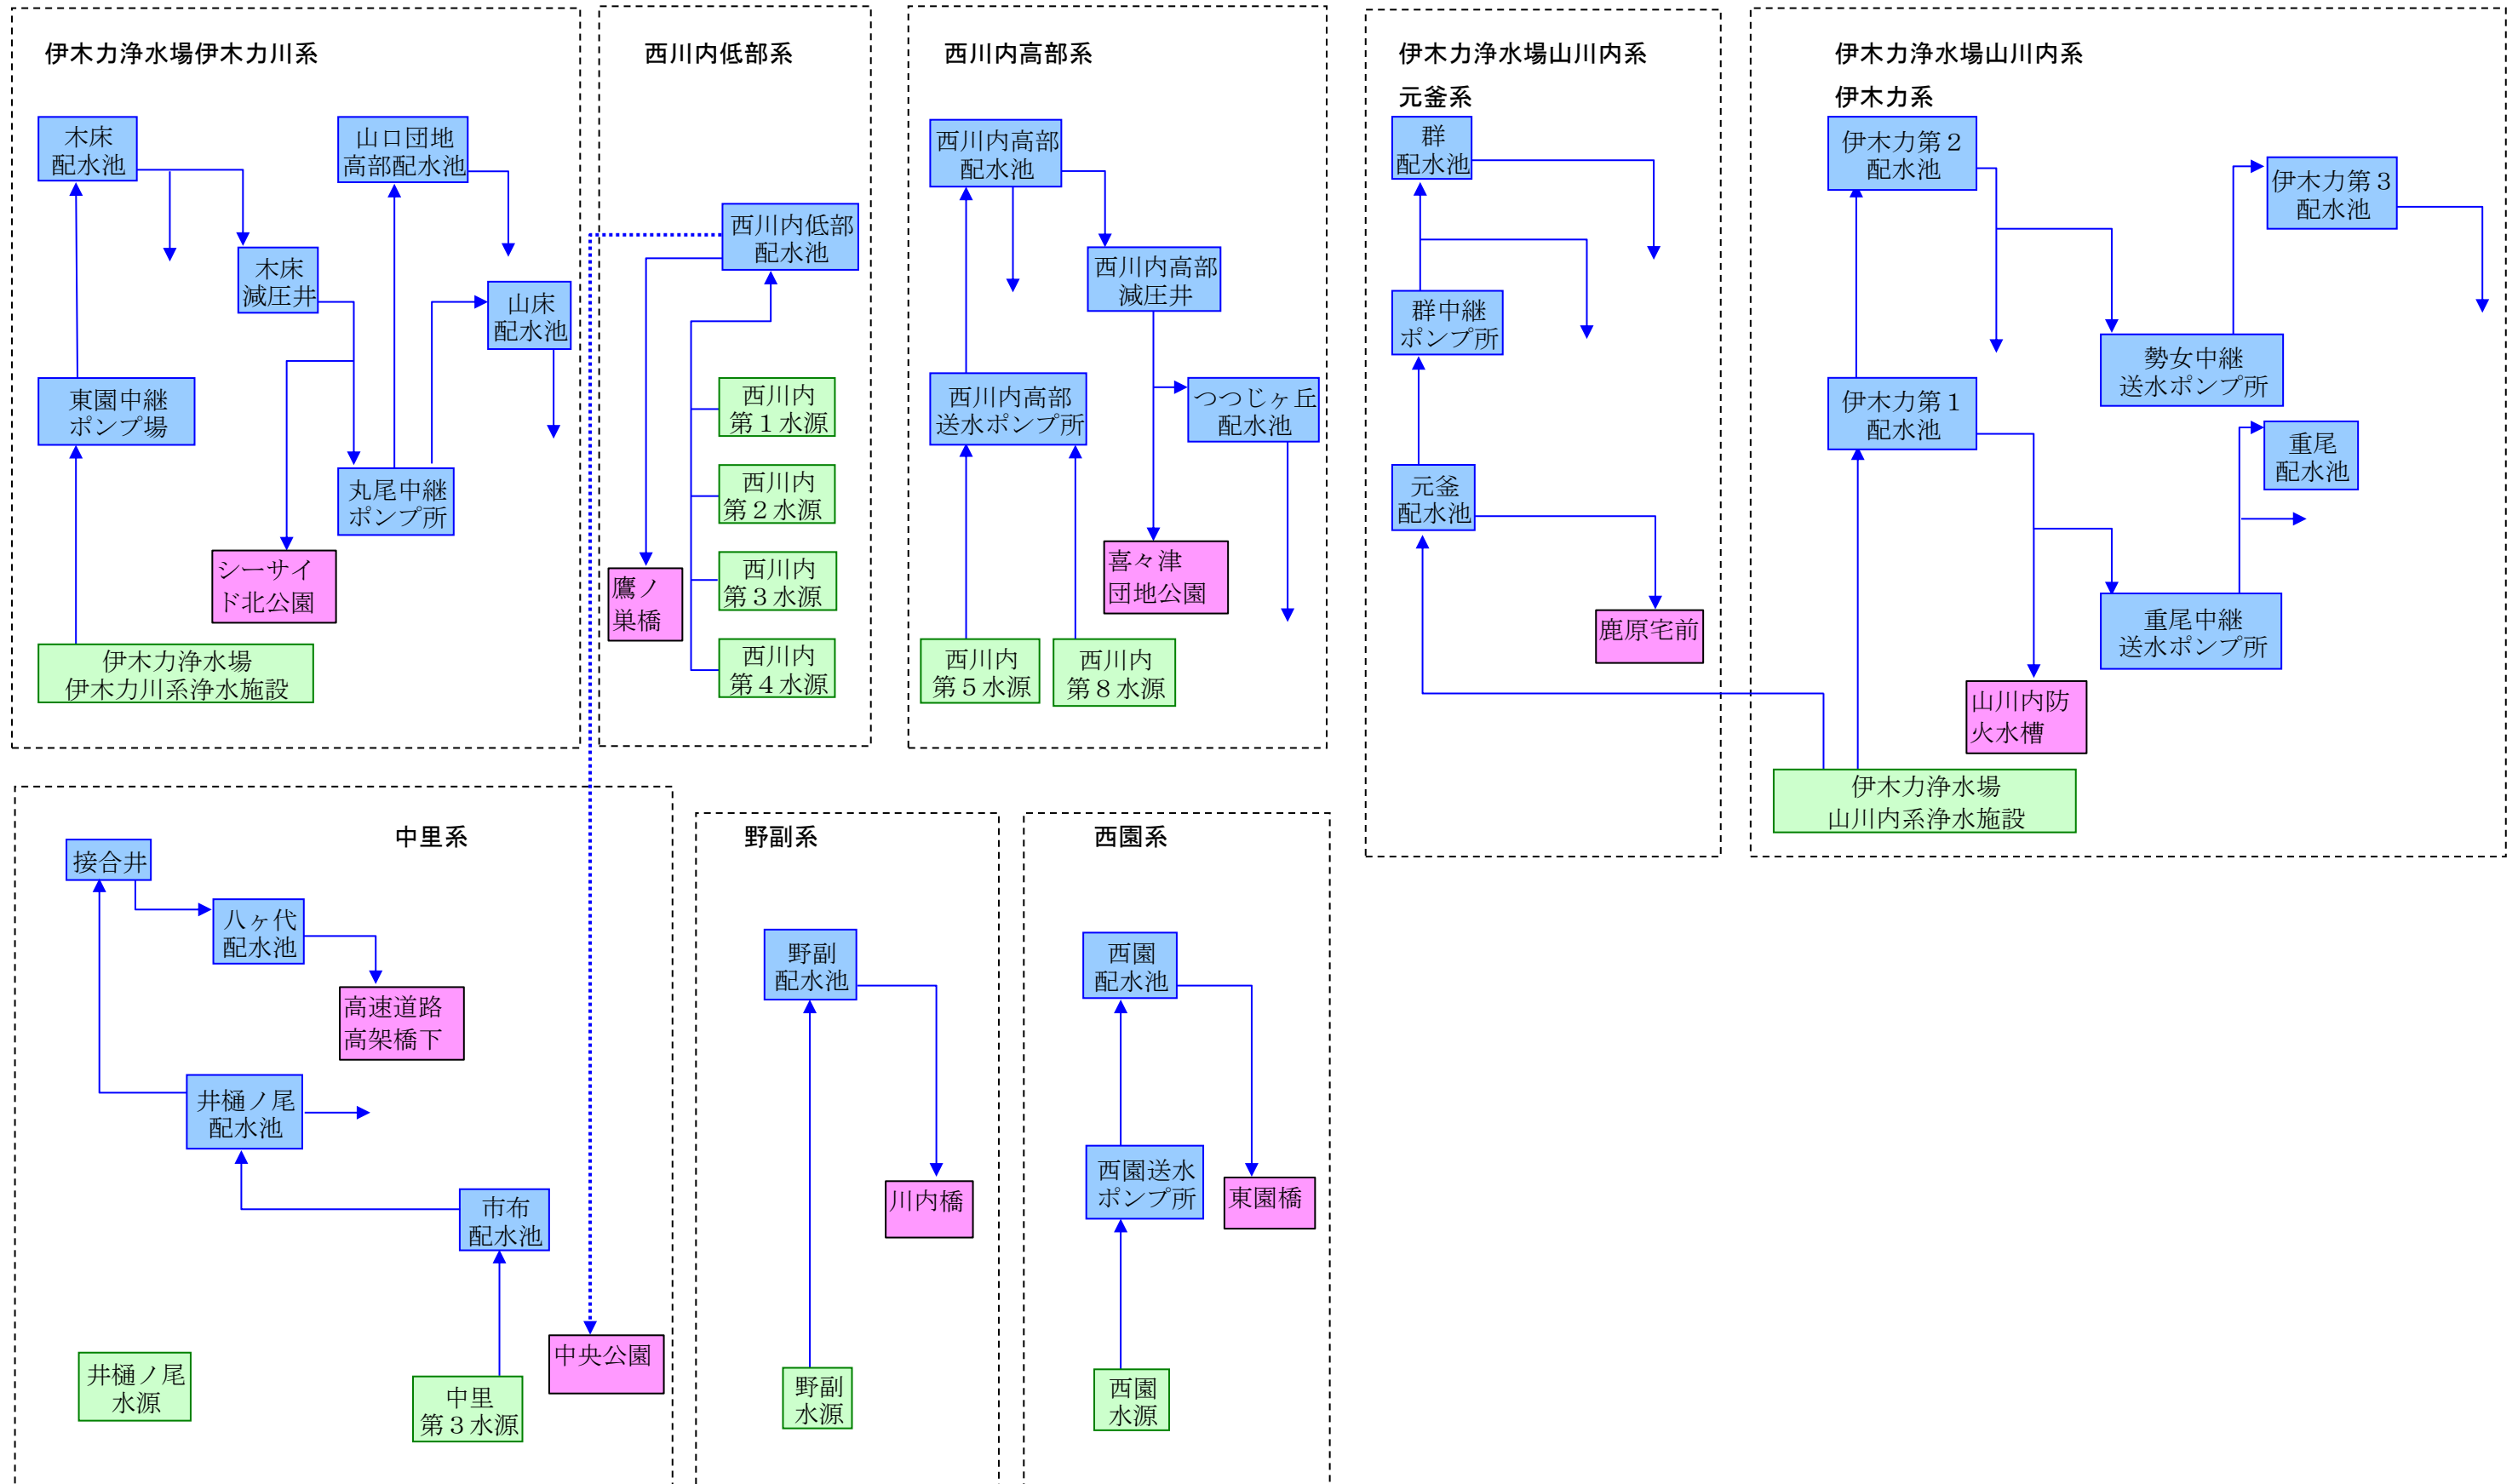

原水全項目検査結果一覧 多良見地域		No.1 西川内低部 中里混合系	No.2 西川内低部系	No.3 西川内低部系	No.4 西川内低部系	No.5 西川内低部系	No.6 西川内高部系	No.7 西川内高部系	No.8 野副系	No.9 西園系	No.10 伊木力浄水場 山川内系
		中里第3水源	西川内第1水源	西川内第2水源	西川内第3水源	西川内第4水源	西川内第5水源	西川内第8水源	野副水源	西園水源	山川内第1水源
検 査 項 目	採水日	R7.4.15	R7.4.15	R7.4.15	R7.4.15	R7.4.15	R7.4.15	R7.4.15	R7.4.17	R7.4.17	R7.4.17
	気 温	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	20.0	20.0	20.0
	水 温	19.1	18.4	18.0	17.4	17.5	17.3	17.3	18.6	21.0	17.7
1	一般細菌	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	1.2	0.5	0.4	0.4	0.7
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	9	8	8	8	7	7	7	7	12	7
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	6.9	8.0	8.7	6.7	6.8	6.8	6.4	5.9	7.1	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62	59	53	55	57	50	44	56	48	44
40	蒸発残留物	148	143	136	132	128	122	112	151	171	124
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	7.7	7.7	7.6	7.7	8.0	7.9	7.5	7.9	8.0	7.9
48	味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水全項目検査結果一覧 多良見地域		No.11 伊木力浄水場 伊木力川系						
		伊木力川				最大	最小	平均
		R7.4.17	R7.7.9	R7.10.14	R8.1.8			
検 査 項 目	採水日							
	気 温	20.0	30.0	28.0	5.0	30.0	5.0	20.8
	水 温	17.4	24.0	22.8	12.1	24.0	12.1	19.1
1	一般細菌	950	5200	1100	230	5200	230	1870
2	大腸菌	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	1.6	0.8	1.1	1.6	0.8	1.2
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.23	0.05	0.02	0.23	0.02	0.09
34	鉄及びその化合物	<0.03	0.20	0.04	<0.03	0.20	<0.01	0.06
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	7	6	7	7	7	6	7
37	マンガン及びその化合物	<0.005	0.008	0.006	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	6.8	6.3	6.6	6.8	6.8	6.3	6.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	36	37	46	46	36	40
40	蒸発残留物	111	104	99	117	117	99	108
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	0.6	1.5	0.9	0.4	1.5	0.4	0.9
47	p H 値	8.4	7.6	7.9	7.9	8.4	7.6	8.0
48	味	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	藻臭	藻臭	藻臭	異常なし	-	-	-
50	色 度	2.8	9.2	3.2	1.4	9.2	1.4	4.2
51	濁 度	1.0	3.7	1.3	0.7	3.7	0.7	1.7

多良見地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名又は地区名		検査地点
1	伊木力浄水場伊木力川系	シーサイド北公園
2	井樋ノ尾系	高速道路高架橋下
3	西川内低部中里混合系	中央公園
4	西川内低部系	鷹ノ巣橋
5	西川内高部系	喜々津団地公園
6	野副系	川内橋
7	西園系	東園橋
8	伊木力浄水場山川内系(元釜系)	鹿原宅前
9	伊木力浄水場山川内系(伊木力系)	山川内防火水槽

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域	伊木力浄水場伊木力川系				シーサイド北公園											
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.5	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数	
		気 温	17.0	18.0	24.0	33.0	31.0	26.0	26.0	16.0	12.0	8.0	7.0	14.0	33.0	7.0	19.3		
		水 温	16.4	19.0	21.0	25.3	28.7	28.6	25.2	19.9	16.8	11.7	11.7	14.0	28.7	11.7	19.9		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.7			0.8			0.9			1.0		1.7	0.8	1.1	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	4	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.09			<0.06			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			0.003			0.010			<0.001		0.010	<0.001	0.003	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.002			0.005			0.003			<0.001		0.005	<0.001	0.003	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	4	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8			9			9			8		9	8	9	4	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.0	8.0	8.2	9.2	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	8.5	9.2	8.0	8.7	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		48			42			40			47		48	40	44	4	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		116			104			94			117		117	94	108	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.5	<0.3	0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域		井樋ノ尾系				高速道路高架橋下									
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.5	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数
		気 温	17.0	18.0	24.0	33.0	31.0	26.0	26.0	16.0	12.0	8.0	7.0	14.0	33.0	7.0	19.3	12
		水 温	15.9	19.1	21.4	26.5	28.7	28.3	25.8	20.0	16.2	10.6	9.5	13.1	28.7	9.5	19.6	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9													9	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.0	7.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		0			62			61			60		62	0	46	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		143			141			140			151		151	140	144	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12


給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域			西川内低部系				鷹ノ巣橋					最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.5	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3				
		気 温	17.0	18.0	24.0	33.0	31.0	26.0	26.0	16.0	12.0	8.0	7.0	14.0				
		水 温	17.8	18.3	19.2	20.3	20.2	19.2	19.6	18.3	17.2	16.9	16.6	17.3	20.3	16.6	18.4	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.9													0.9	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.06			0.09			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.5	7.6	7.4	7.6	7.0	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.0	7.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		57													57	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		129			124			126			139		139	124	130	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域	西川内高部系				喜々津団地公園										
No	検査項目	採水日	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.5	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数
		気 温	17.0	18.0	24.0	33.0	31.0	26.0	26.0	16.0	12.0	8.0	7.0	14.0	33.0	7.0	19.3	12
		水 温	17.4	19.0	20.8	23.1	24.2	25.3	22.3	18.8	15.0	13.7	14.5	14.8	25.3	13.7	19.1	12
1	一般細菌	1ml中100以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	2
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.8			0.9								0.9	0.8	0.9	2
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08			<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	2
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002			<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	2
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	2
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	2
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.08			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	2
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02			<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	2
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03			<0.03								<0.03	<0.03	<0.03	2
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	2
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7			8								8	7	8	2
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	2
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.8	6.9	6.8	6.9	7.2	7.0	6.8	6.7	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	6.7	6.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		47			54								54	47	51	2
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		116			127			120			126		127	116	122	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02			<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	2
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002								<0.002	<0.002	<0.002	2
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域			野副系			川内橋						最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.14	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.9	R7.8.12	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10				
		気 温	14.0	23.0	20.0	30.0	28.0	32.0	28.0	16.0	10.0	5.0	13.0	9.0				
		水 温	17.1	21.6	23.1	35.8	28.9	32.3	29.0	21.0	15.9	11.9	19.5	13.4	35.8	11.9	22.5	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.4													0.4	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.09			0.08		0.09	<0.06	0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.0	6.1	6.0	6.2	6.1	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.0	6.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		59													59	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		150			148			149			152		152	148	150	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	多良見地域				伊木力浄水場山川内系(元釜系)				鹿原宅前							
No	検査項目	採水日	R7.4.14	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.9	R7.8.12	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.12	R7.12.9	R8.1.8	R8.2.5	R8.3.10	最大	最小	平均	回数
		気 温	14.0	23.0	20.0	30.0	28.0	32.0	28.0	16.0	10.0	5.0	13.0	9.0	32.0	5.0	19.0	12
		水 温	14.7	20.0	21.3	27.2	26.3	28.3	24.7	15.8	12.9	8.3	9.3	10.9	28.3	8.3	18.3	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.7													0.7	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.09													0.09	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		0.05													0.05	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.7	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.7	6.9	7.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		45													45	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		128			118			124			129		129	118	125	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

森山地域 系統概略図

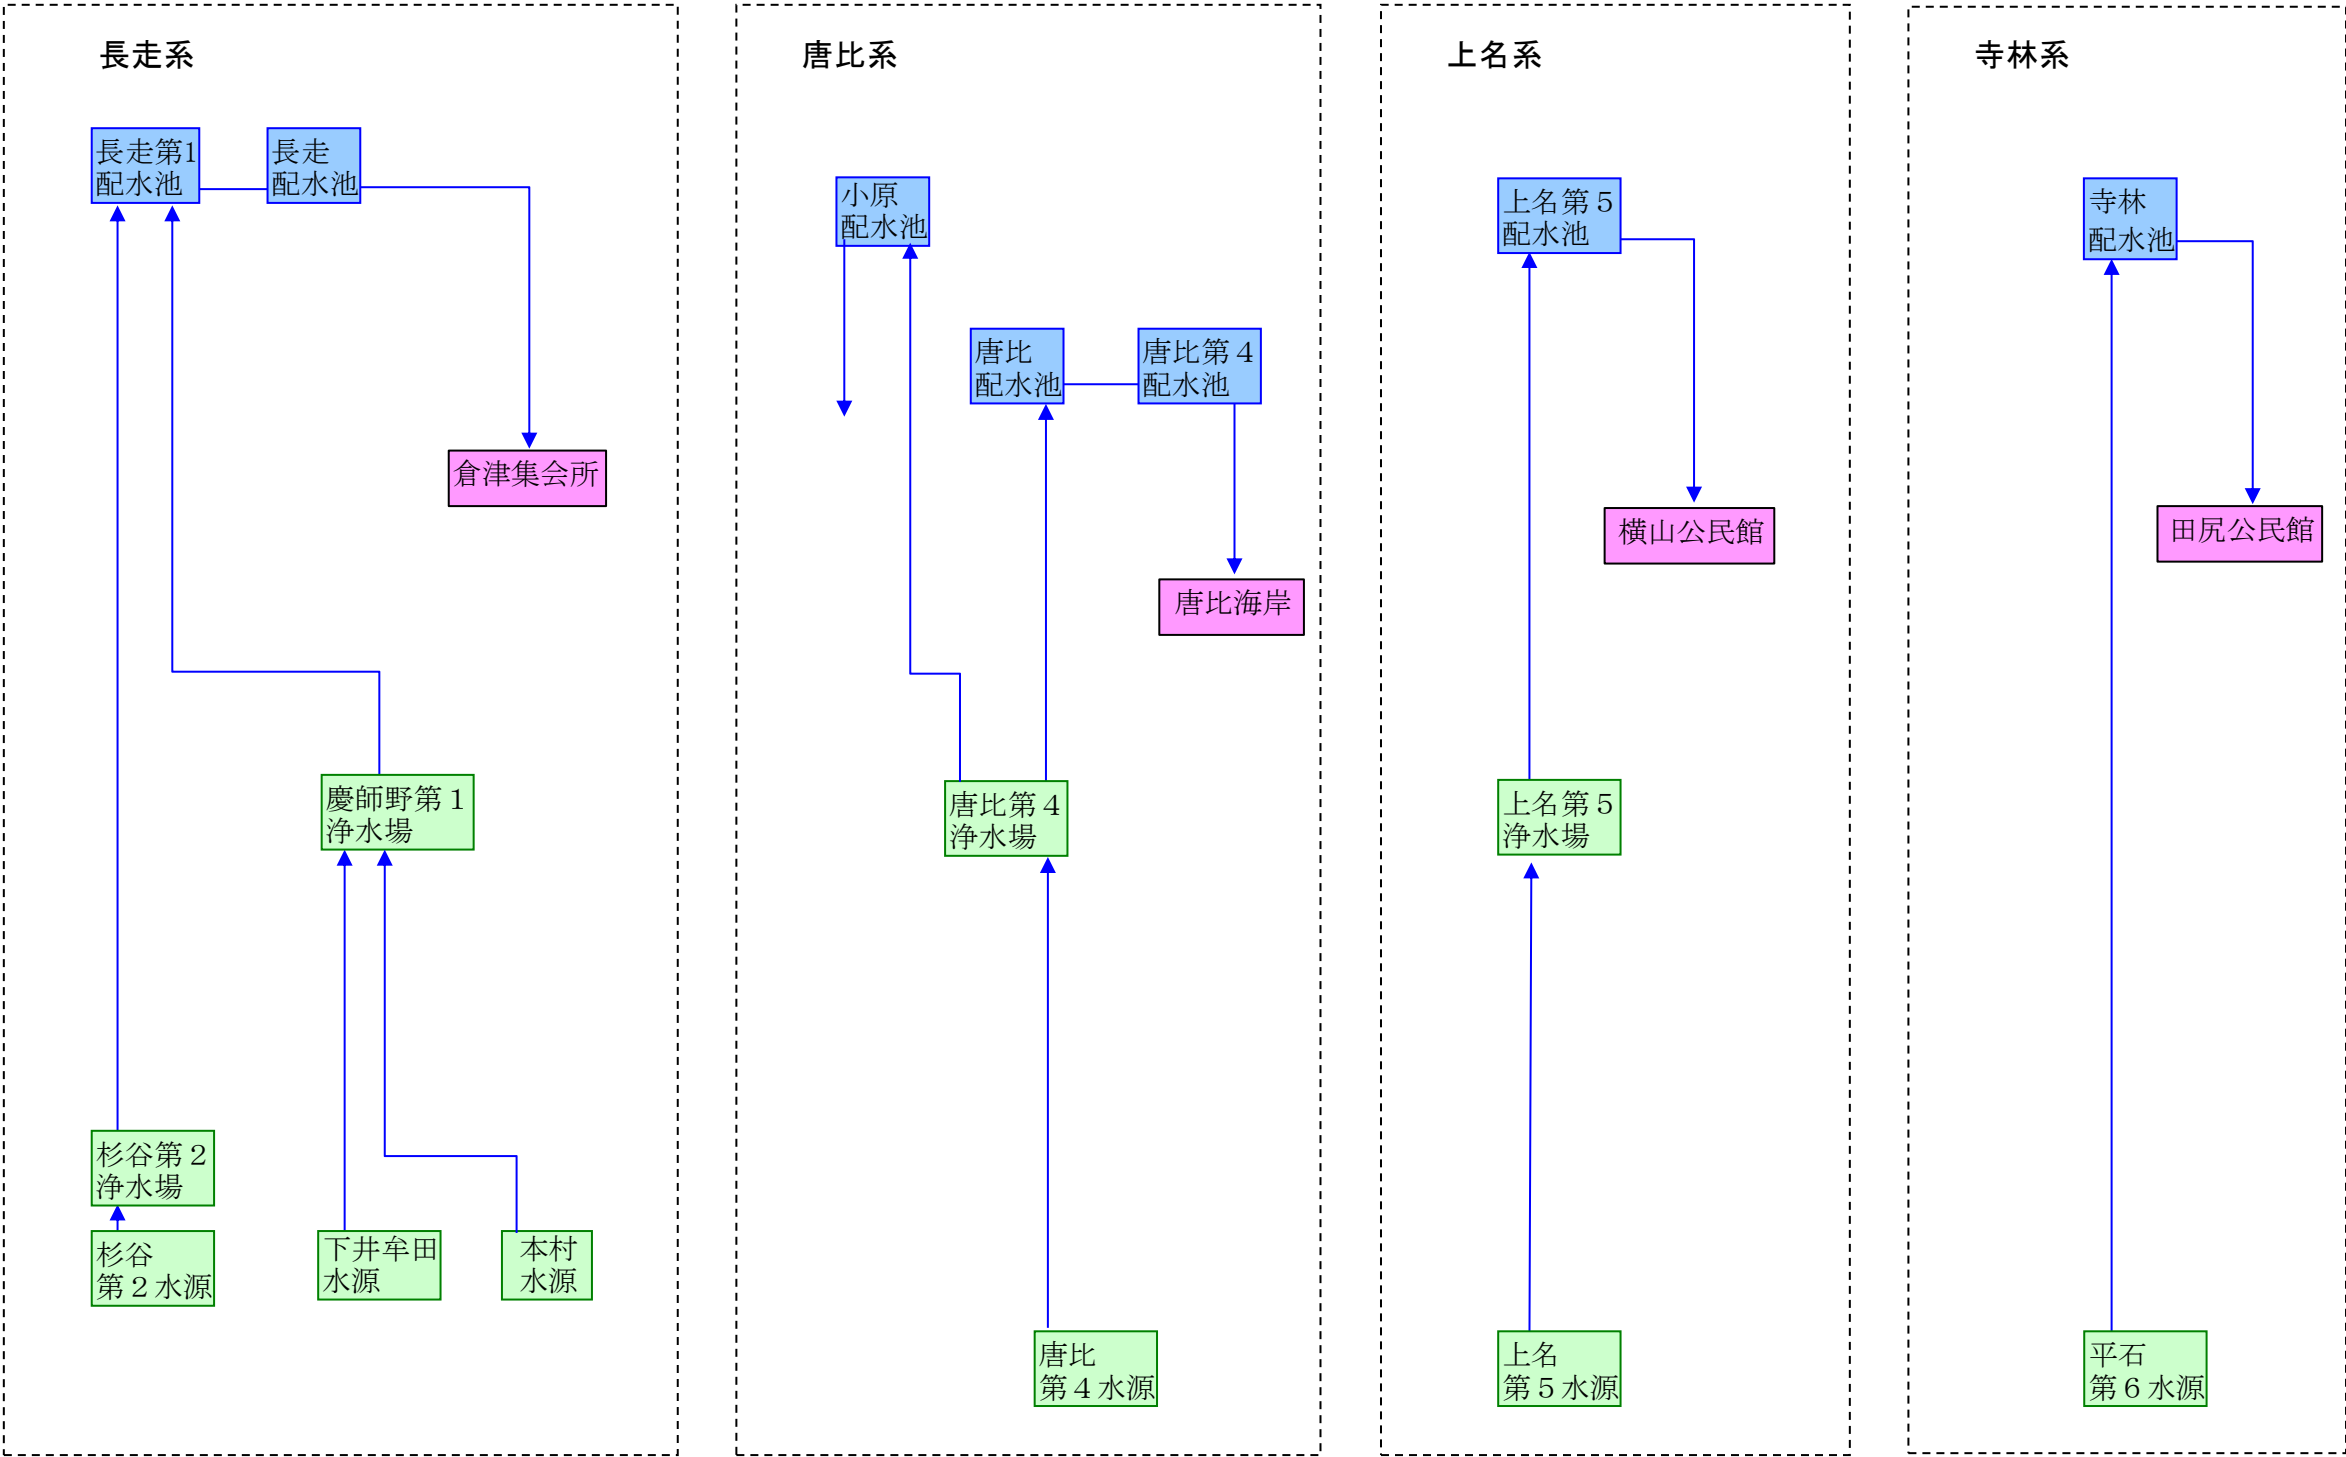

原水全項目検査結果一覧 森山地域		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
		長走系	長走系	長走系	唐比系	上名系	寺林系
		下井牟田 水源	杉谷 第2水源	本村水源	唐比 第4水源	上名 第5水源	平石 第6水源
検 査 項 目	採水日	R7.6.5	R7.6.5	R7.6.5	R7.6.5	R7.6.5	R7.6.5
	気 温	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
	水 温	17.8	20.3	19.3	18.6	20.2	19.0
1	一般細菌	0	0	0	1	1	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.2	0.6	3.8	0.9	1.8
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	8	27	9	7	13	11
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	6.3	153	6.9	10.8	65.3	11.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	29	207	35	37	109	59
40	蒸発残留物	111	548	129	115	296	149
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	7.8	7.5	7.8	6.9	7.6	7.9
48	味	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

森山地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
1	長走系	倉津集会所
2	唐比系	唐比海岸
3	上名系	横山公民館
4	寺林系	田尻公民館


給水栓水水質検査結果		水質基準	森山地域		長走系			倉津集会所										
No	検査項目	採水日	R7.4.3	R7.5.8	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.6	R7.9.2	R7.10.2	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数
		気 温	13.5	21.0	24.0	32.5	32.0	28.0	26.0	17.0	13.0	8.0	5.0	13.0	32.5	5.0	19.4	12
		水 温	17.0	21.9	23.3	26.4	31.9	31.4	28.4	22.3	17.2	12.7	12.3	15.1	31.9	12.3	21.7	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.07			0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		18													18	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	76.4	78.2	80.1	82.8	73.2	67.9	69.5	65.9	67.9	62.1	63.2	68.7	82.8	62.1	71.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		119			119			111			105		119	105	114	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		313			296			293			275		313	275	294	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	森山地域	唐比系				唐比海岸							最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.3	R7.5.8	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.6	R7.9.2	R7.10.2	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3				
		気 温	13.5	21.0	24.0	32.5	32.0	28.0	26.0	17.0	13.0	8.0	5.0	13.0	32.5	5.0	19.4	12
		水 温	14.8	18.4	21.6	26.9	29.5	28.5	23.9	21.9	14.5	22.7	11.8	14.3	29.5	11.8	20.7	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.07			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9													9	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		36													36	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		114			118			117			124		124	114	118	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	森山地域	上名系				横山公民館										
No	検査項目	採水日	R7.4.3	R7.5.8	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.6	R7.9.2	R7.10.2	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数
		気 温	13.5	21.0	24.0	32.5	32.0	28.0	26.0	17.0	13.0	8.0	5.0	13.0	32.5	5.0	19.4	12
		水 温	15.4	20.8	22.5	27.7	30.7	29.4	26.6	19.3	13.6	6.6	12.4	15.5	30.7	6.6	20.0	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		3.7			3.8			3.7			3.7		3.8	3.7	3.7	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.11			0.12			<0.06		0.12	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.005													0.010	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	11.0	11.1	10.6	11.3	11.2	11.2	11.1	11.0	11.0	10.9	11.0	11.0	11.3	10.6	11.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		37													37	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		110			111			117			114		117	110	113	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	森山地域		寺林系		田尻公民館														
No	検査項目	採水日	R7.4.3	R7.5.8	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.6	R7.9.2	R7.10.2	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数			
		気 温	13.5	21.0	24.0	32.5	32.0	28.0	26.0	17.0	13.0	8.0	5.0	13.0	32.5	5.0	19.4	12			
		水 温	15.2	21.0	23.1	27.8	31.9	30.3	28.1	22.2	19.1	13.0	11.1	15.4	31.9	11.1	21.5	12			
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12			
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.9													0.9	1			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1			
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1			
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1			
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.09			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4			
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4			
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4			
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4			
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		14													14	1			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1			
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	64.0	66.6	64.4	64.3	63.9	62.5	64.7	66.6	65.8	68.1	69.9	68.8	69.9	62.5	65.8	12			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		110			108			115			118		118	108	113	4			
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		279			271			283			296		296	271	282	4			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1			
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1			
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12			
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	12			
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12			
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12			

飯盛地域 系統概略図

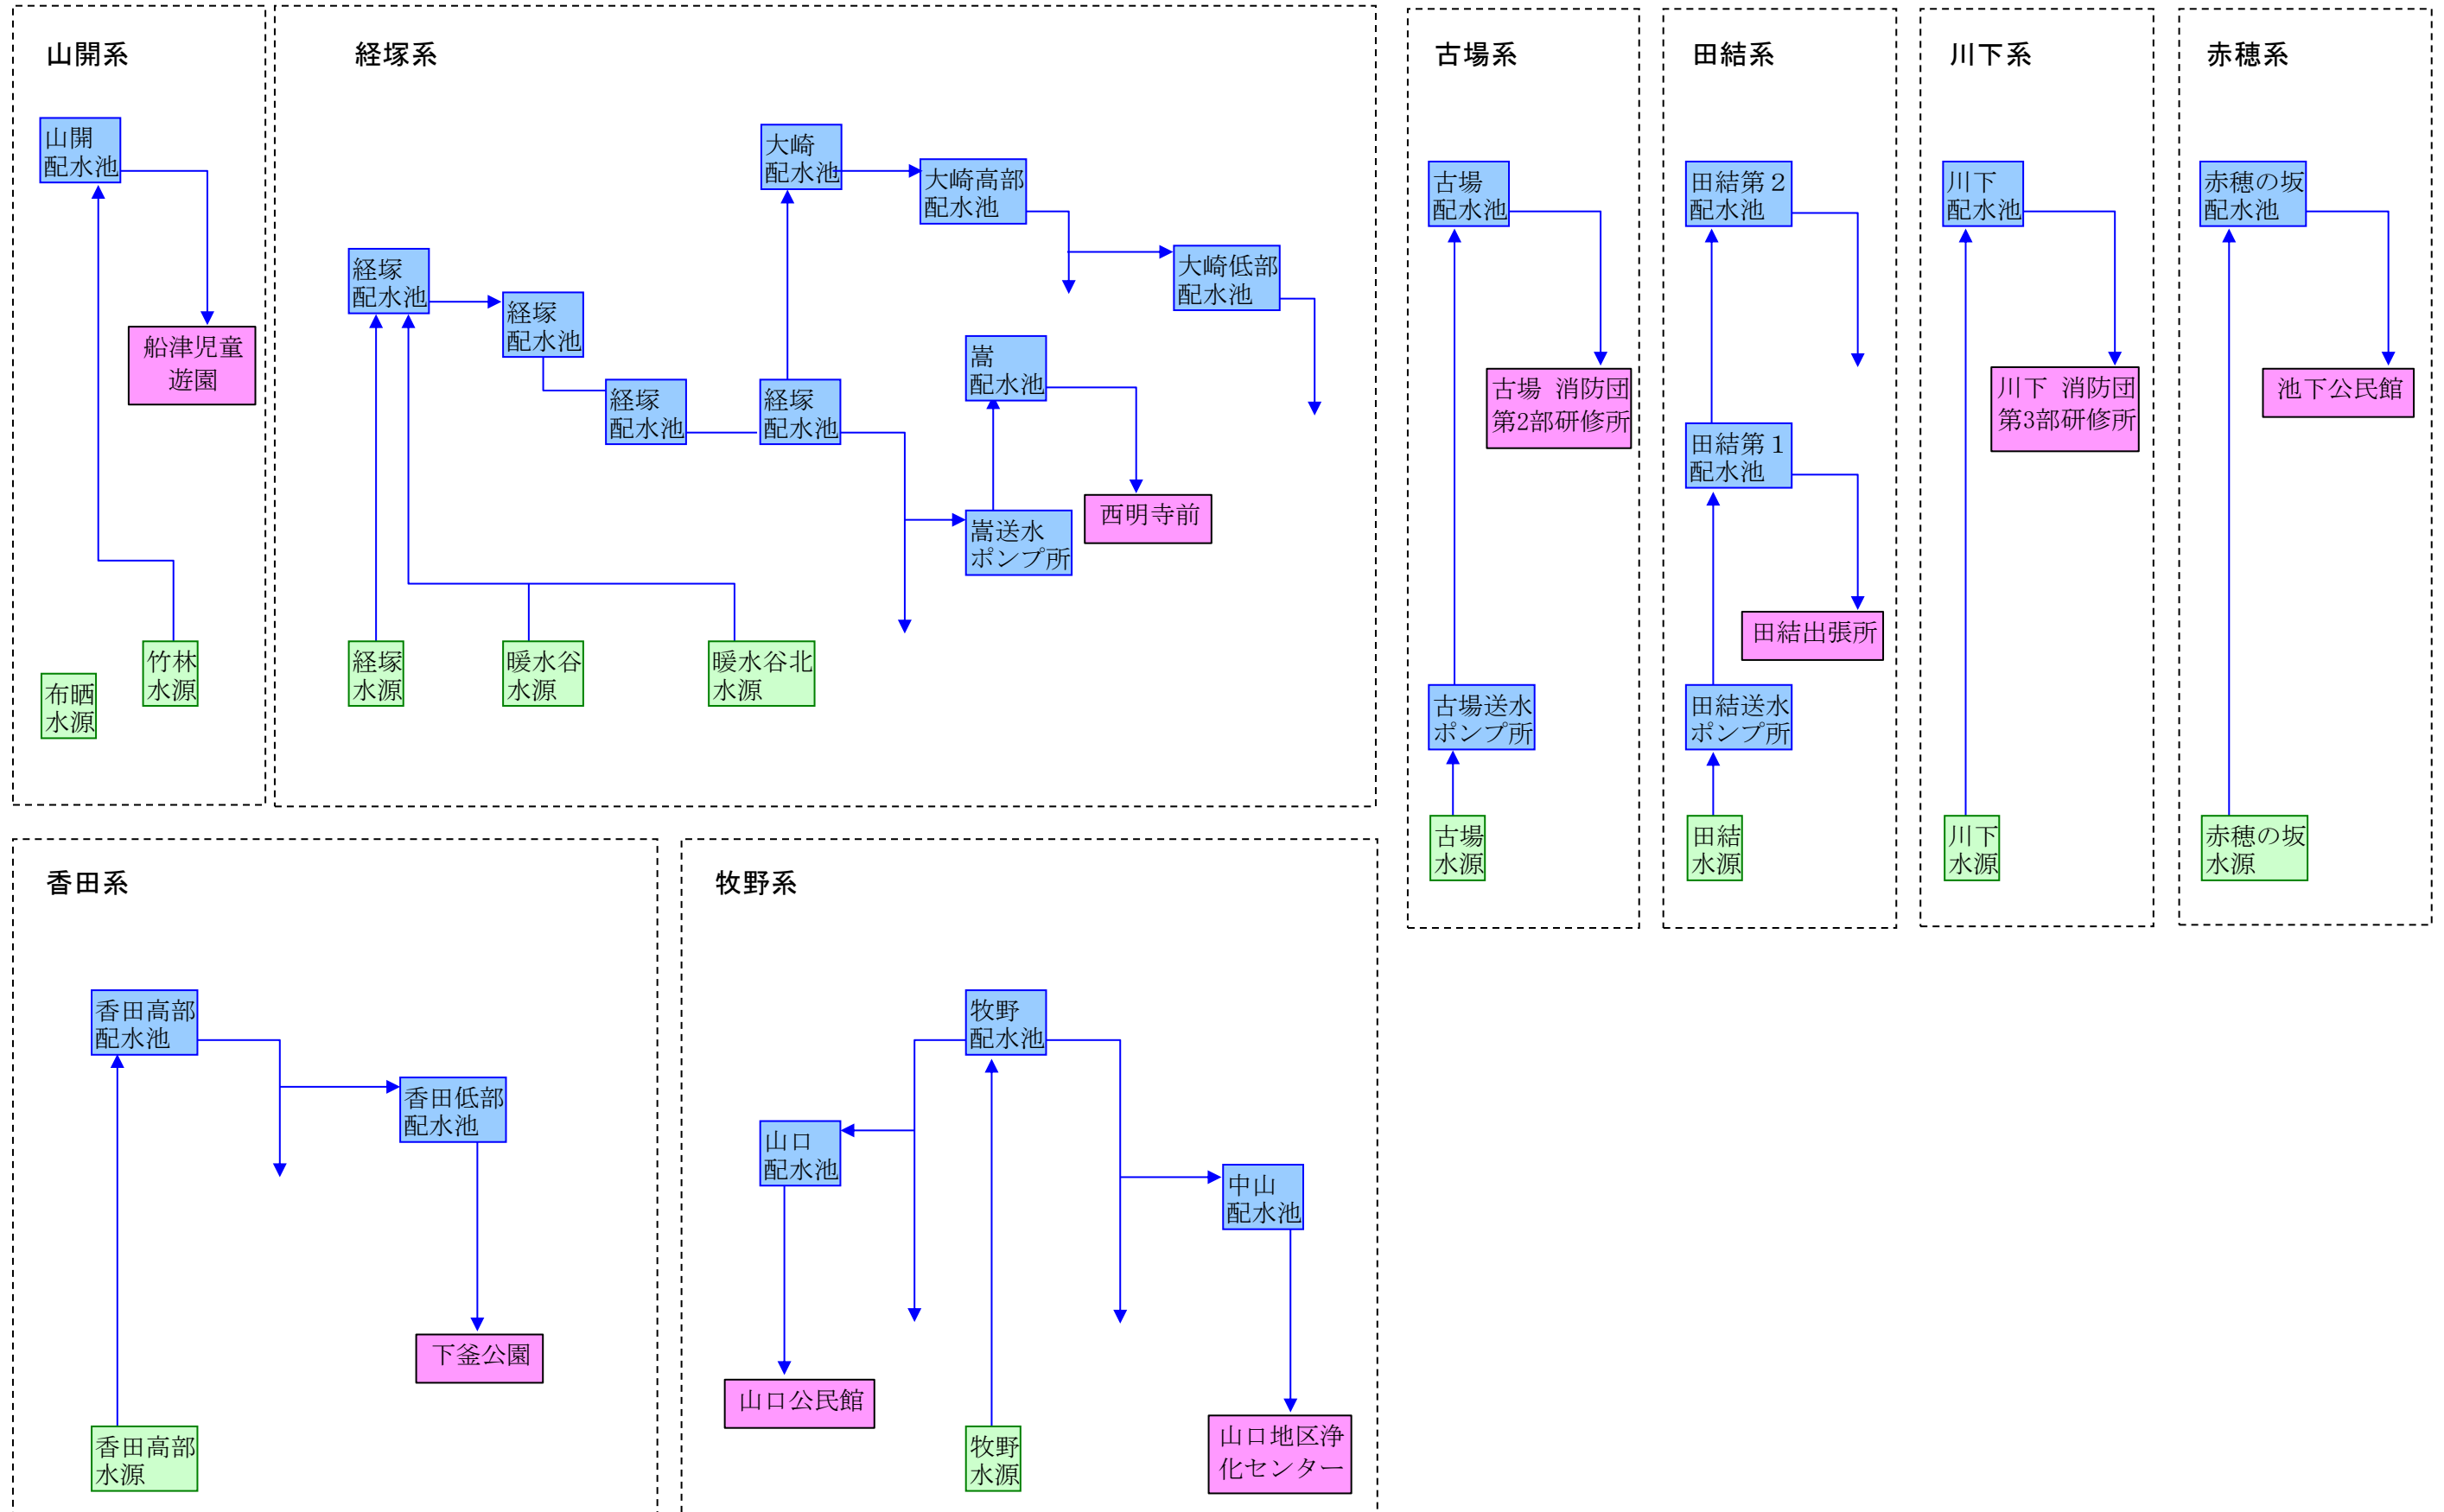

原水全項目検査結果一覧 飯盛地域		No.1 山開系	No.2 山開系	No.3 経塚系	No.4 経塚系	No.5 経塚系	No.6 経塚系	No.7 香田系	No.8 香田系	No.9 牧野系
		竹林水源 No1	竹林水源 No2	経塚水源	暖水谷水源	暖水谷北 水源No1	暖水谷北 水源No2	香田高部 水源No1	香田高部 水源No2	牧野水源
検 査 項 目	採水日	R7.4.10	R7.4.10	R7.4.10	R7.4.10	R7.4.10	R7.4.10	R7.4.17	R7.4.17	R7.4.10
	気 温	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	15.8	15.8	19.5
	水 温	19.1	19.2	18.2	17.9	17.5	17.4	19.4	19.8	17.7
1	一般細菌	27	26	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	5.7	4.5	12	4.0	1.9	2.3	2.1	1.8	4.3
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.03	0.20	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	10	10	10	8	7	7	17	13	8
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	11.6	10.4	13.8	7.6	7.0	7.6	144.0	65.8	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	60	51	72	42	31	30	244	139	39
40	蒸発残留物	177	163	212	130	114	112	633	338	132
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	7.6	7.7	7.2	7.5	7.7	7.2	7.7	8.0	7.5
48	味	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	<0.1	1.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水全項目検査結果一覧 飯盛地域		No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	No.16
		古場系	古場系	田結系	田結系	川下系	川下系	赤穂系
		古場水源 No1	古場水源 No2	田結水源 No1	田結水源 No2	川下水源 No1	川下水源 No2	赤穂の坂 水源
検 査 項 目		採水日 R7.4.17	採水日 R7.4.17	採水日 R7.4.17	採水日 R7.4.17	採水日 R7.4.17	採水日 R7.4.17	採水日 R7.4.17
		気 温 15.8	気 温 15.8	気 温 15.8	気 温 15.8	気 温 15.8	気 温 15.8	気 温 15.8
		水 温 17.0	水 温 16.9	水 温 17.8	水 温 17.7	水 温 17.8	水 温 18.5	水 温 18.8
1	一般細菌	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.5	0.6	0.5	6.5	6.6	0.4
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	0.12	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	15	19	11	11	13	13	18
37	マンガン及びその化合物	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	9.7	9.2	10.8	10.9	17.3	19.7	33.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	21	53	54	75	89	75
40	蒸発残留物	92	97	114	113	204	220	171
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	7.8	8.1	7.8	8.0	6.9	7.3	8.2
48	味	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	1.6	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1

飯盛地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
1	山開系	船津児童遊園
2	経塚系	西明寺前
3	香田系	下釜公園
4	牧野・中山系	山口地区浄化センター
5	牧野・山口系	山口公民館
6	古場系	古場 消防団第2部研修所
7	田結系	田結出張所
8	川下系	川下 消防団第3部研修所
9	赤穂の坂系	池下公民館

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域		経塚系				西明寺前						最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3				
		気 温	13.0	23.8	20.5	29.2	28.0	27.0	28.4	15.3	14.0	6.3	0.9	14.5				
		水 温	16.5	21.3	22.5	27.2	31.4	30.9	27.0	21.9	17.5	12.0	12.3	14.3	31.4	12.0	21.2	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.7	5.8	5.6	5.7	5.9	5.7	5.8	6.0	5.9	5.8	5.8	5.8	6.0	5.6	5.8	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.002			0.002			0.002			<0.001		0.002	<0.001	0.002	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.7	9.6	9.7	10.1	10.2	10.3	10.0	10.0	10.0	9.7	9.9	9.7	10.3	9.6	9.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		48													48	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		141			144			145			148		148	141	145	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.5	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12


給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域				牧野・中山系				山口地区浄化センター							
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数
		気 温	13.0	23.8	20.5	29.2	28.0	27.0	28.4	15.3	14.0	6.3	0.9	14.5	29.2	0.9	18.4	
		水 温	16.8	21.6	23.7	26.7	29.4	31.8	25.9	22.5	18.8	14.0	11.7	15.6	31.8	11.7	21.5	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		4.4			4.5			4.6			4.7		4.7	4.4	4.6	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.10			0.12			<0.06		0.12	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.8	7.9	7.7	7.9	8.0	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.2	7.7	8.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		39													39	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		132			136			139			140		140	132	137	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域		牧野・山口系		山口公民館													
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数		
		気 温	13.0	23.8	20.5	29.2	28.0	27.0	28.4	15.3	14.0	6.3	0.9	14.5	29.2	0.9	18.4			
		水 温	15.2	21.7	23.3	27.5	32.8	31.7	25.7	20.9	17.4	12.7	9.2	15.0	32.8	9.2	21.1			
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.5	6.0	5.9	5.3	5.8	5.4	4.8	5.8	5.3	5.3	5.7	5.3	6.0	4.8	5.5	12		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.09			0.11			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.6	8.5	8.5	8.4	8.7	8.7	8.4	8.6	8.5	8.4	8.6	8.4	8.7	8.4	8.5	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		45													45	1		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		146			145			142			154		154	142	147	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域		古場系				古場 消防団第2部研修所									
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数
		気 温	13.0	23.8	20.5	29.2	28.0	27.0	28.4	15.3	14.0	6.3	0.9	14.5	29.2	0.9	18.4	
		水 温	14.3	21.0	21.1	25.7	27.9	29.7	25.3	21.4	17.3	11.8	10.3	14.2	29.7	10.3	20.0	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.6													0.6	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.11			0.07		0.11	<0.06	0.07	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.002			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.04			0.03			0.02			<0.02		0.04	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		17													17	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.8	10.0	9.7	9.9	9.9	10.2	9.7	9.5	9.6	9.6	9.8	9.7	10.2	9.5	9.8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		19													19	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		72													72	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.2	7.9	8.1	8.1	7.8	8.0	7.9	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	7.8	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	飯盛地域		川下系													川下 消防団第3部研修所				
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.20	R7.6.3	R7.7.1	R7.8.5	R7.9.2	R7.10.7	R7.11.4	R7.12.2	R8.1.6	R8.2.3	R8.3.3	最大	最小	平均	回数				
		気 温	13.0	23.8	20.5	29.2	28.0	27.0	28.4	15.3	14.0	6.3	0.9	14.5	29.2	0.9	18.4					
		水 温	17.0	20.0	20.6	24.4	24.2	24.3	22.5	19.1	17.7	15.0	13.7	16.3	24.4	13.7	19.6					
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12				
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1				
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1				
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1				
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1				
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1				
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1				
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	5.4	5.2	4.8	4.9	5.6	5.2	5.3	5.6	5.5	5.7	6.0	5.7	6.0	4.8	5.4	12				
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1				
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1				
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1				
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1				
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1				
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1				
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1				
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1				
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.12			0.11			<0.06		0.12	<0.06	<0.06	4				
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4				
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4				
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4				
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4				
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4				
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4				
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4				
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1				
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1				
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													0.007	1				
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		13													13	1				
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1				
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	17.2	17.0	17.1	16.9	17.7	17.2	17.1	16.6	17.2	17.5	18.0	18.0	18.0	16.6	17.3	12				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		73			76			75			75		76	73	75	4				
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		200			190			183			199		200	183	193	4				
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1				
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1				
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1				
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1				
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12				
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	12				
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12				
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12				

高来地域 系統概略図

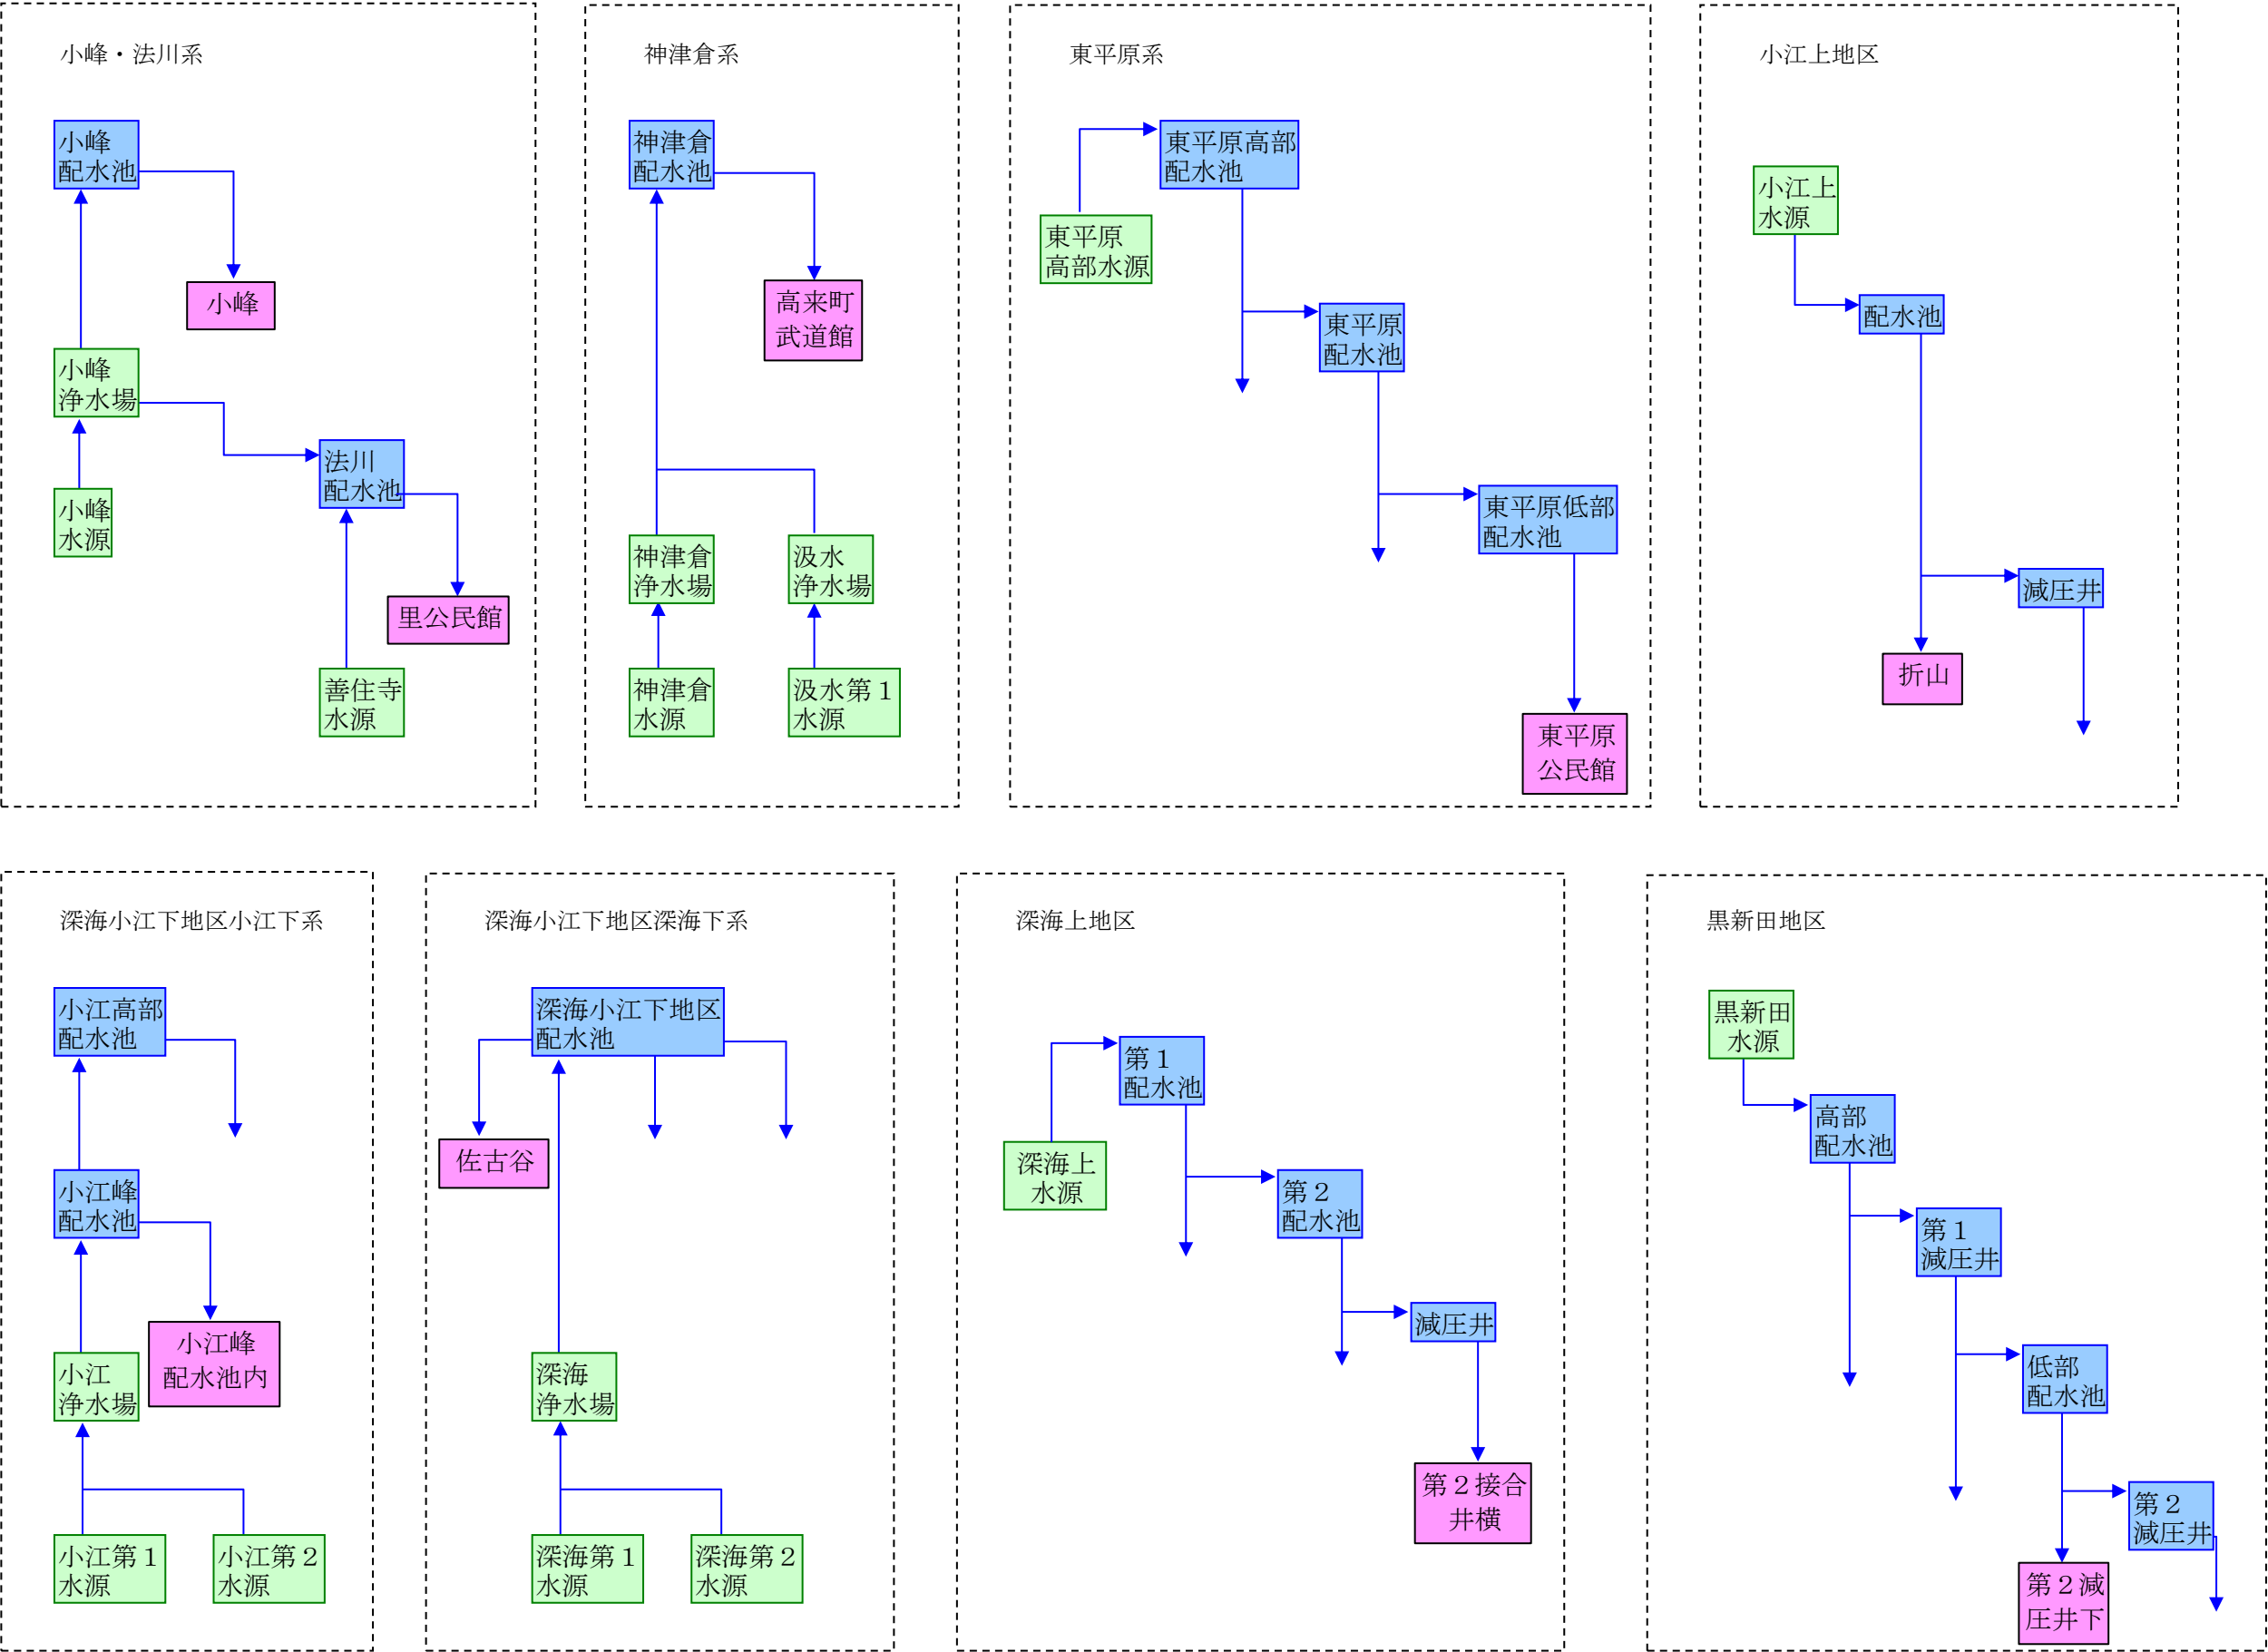

[illegible]

高来地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
1	小峰系	小峰
2	法川系	里公民館
3	神津倉系	高来町武道館
4	東平原系	東平原公民館
5	深海小江下地区小江下系	小江峰配水池内
6	深海小江下地区深海下系	佐古谷
7	深海上地区	第2接合井横
8	小江上地区	折山
9	黒新田地区	第2減圧井下

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域		法川系				里公民館						最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.3	R7.5.20	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.7	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.12	R8.3.5				
		気 温	13.1	26.7	20.1	30.2	33.0	29.0	26.0	20.3	9.7	9.7	8.5	11.2				
		水 温	16.6	20.7	21.3	25.2	24.2	27.6	24.4	19.8	16.9	13.2	13.7	14.8	27.6	13.2	19.9	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.9			2.9			3.1			3.1		3.1	2.9	3.0	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.10			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		13													13	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.3	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	6.2	6.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		45													45	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		139			144			144			140		144	139	142	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準		高来地域		神津倉系		高来町武道館										
No	検査項目	採水日	R7.4.3	R7.5.20	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.7	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.12	R8.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	13.1	26.7	20.1	30.2	33.0	29.0	26.0	20.3	9.7	9.7	8.5	11.2	33.0	8.5	19.8	12
		水 温	18.5	20.3	20.6	21.8	29.0	30.4	27.5	22.8	16.4	8.4	11.9	12.9	30.4	8.4	20.0	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.4			2.4			2.5			2.5		2.5	2.4	2.5	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.09			<0.06		0.09	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		10													10	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.2	7.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		63			64			65			66		66	63	65	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		156			156			157			154		157	154	156	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	1.1	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12


給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域	東平原系				東平原公民館							最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.3	R7.5.20	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.7	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.12	R8.3.5				
		気 温	13.1	26.7	20.1	30.2	33.0	29.0	26.0	20.3	9.7	9.7	8.5	11.2	33.0	8.5	19.8	12
		水 温	16.0	21.6	22.3	26.2	26.6	29.0	26.1	21.4	16.5	11.6	13.3	13.6	29.0	11.6	20.4	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.1													0.1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8													8	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		25													25	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		88													88	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.0	8.3	8.0	8.2	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準		高来地域			深海小江下地区小江下系			小江峰配水池内								
No	検査項目	採水日	R7.4.3	R7.5.20	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.7	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.12	R8.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	13.1	26.7	20.1	30.2	33.0	29.0	26.0	20.3	9.7	9.7	8.5	11.2	33.0	8.5	19.8	12
		水 温	18.7	20.6	20.4	21.8	23.0	22.8	21.5	20.0	18.0	17.4	17.5	18.0	23.0	17.4	20.0	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.9			2.9			2.9			2.9		2.9	2.9	2.9	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.11			0.13			<0.06		0.13	<0.06	0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		13													13	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13.0	13.4	13.0	13.5	13.6	13.2	13.6	13.4	13.2	13.2	13.2	13.1	13.6	13.0	13.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		77			78			80			80		80	77	79	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		200			200			198			195		200	195	198	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域															
No	検査項目	採水日	深海小江下地区深海下系								佐古谷							
		気 温	R7.4.3	R7.5.20	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.7	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.12	R8.3.5	最大	最小	平均	回数
		水 温	13.1	26.7	20.1	30.2	33.0	29.0	26.0	20.3	9.7	9.7	8.5	11.2	33.0	8.5	19.8	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.3													1.3	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.10			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		18													18	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.6	7.7	7.5	7.7	7.8	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		63			65			66			66		66	63	65	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		182			186			186			177		186	177	183	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	高来地域															
No	検査項目	採水日	小江上地区								折山							
		気 温	R7.4.3	R7.5.20	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.7	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.12	R8.3.5	最大	最小	平均	回数
		水 温	13.1	26.7	20.1	30.2	33.0	29.0	26.0	20.3	9.7	9.7	8.5	11.2	33.0	8.5	19.8	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.1													0.1	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.08			0.12			<0.06		0.12	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.001			0.002			<0.001			0.001		0.002	<0.001	0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	3.9	4.0	4.0	4.1	4.3	4.1	4.2	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	4.3	3.9	4.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		20													20	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		87													87	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.5	7.6	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

小長井地域 系統概略図

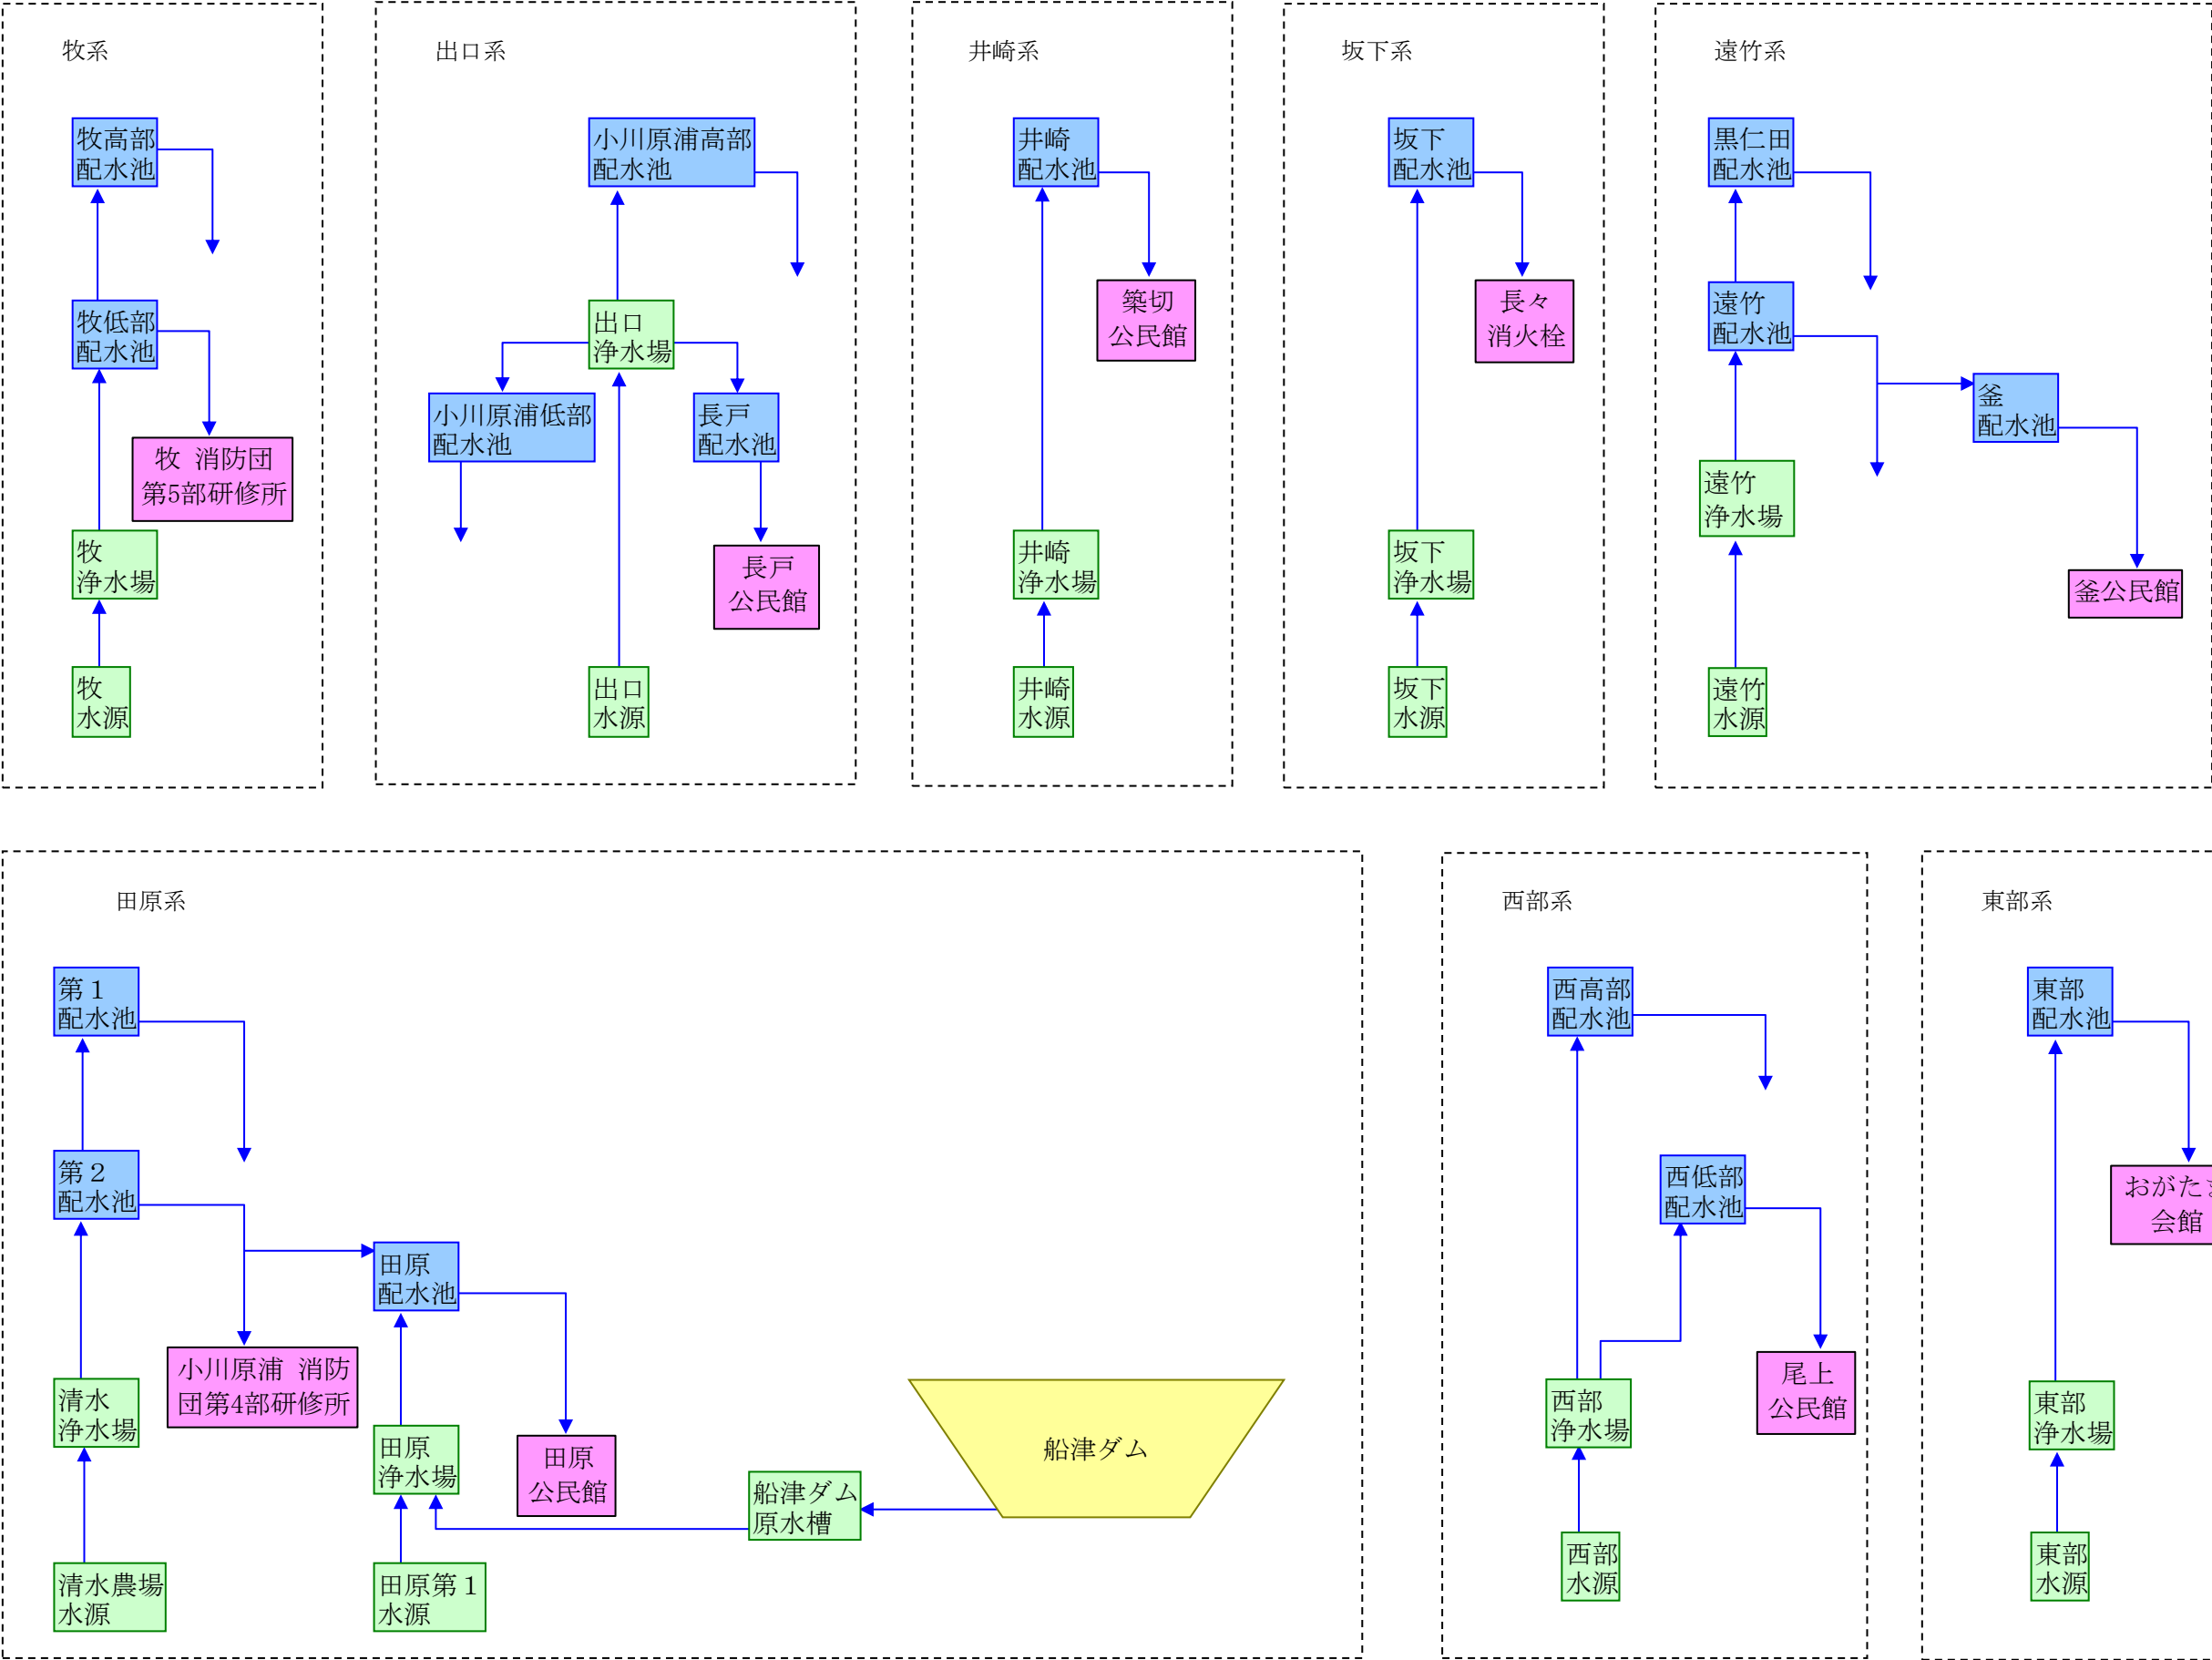

原水全項目検査結果一覧 小長井地域		No.9 田原地区 清水系	No.10 田原地区 田原系	No.11 田原地区 田原系	No.12 長里地区 西部系	No.13 長里地区 西部系	No.14 長里地区 東部系	No.15 長里地区 東部系
		清水農場 水源	田原 第1水源	船津ダム	西部水源 No1	西部水源 No2	東部水源 No1	東部水源 No2
検 査 項 目	採水日	R7.6.17	R7.6.17	R7.6.17	R7.6.24	R7.6.24	R7.6.24	R7.6.24
	気 温	27.4	27.4	27.4	25.5	25.5	25.5	25.5
	水 温	17.0	16.4	18.4	19.6	19.9	18.1	18.1
1	一般細菌	0	8	460	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.037	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.6	1.5	1.2	1.9	1.1	0.6	0.7
12	フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
13	ホウ素及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
14	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
17	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	-	-	-	-	-	-	-
22	クロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
23	クロロホルム	-	-	-	-	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
26	臭素酸	-	-	-	-	-	-	-
27	総トリハロメタン	-	-	-	-	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	-	-	-	-	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	-	-	-	-	-	-	-
30	ブロモホルム	-	-	-	-	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
33	アルミニウム及びその化合物	<0.02	<0.02	0.27	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	0.22	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	5	4	4	9	9	6	6
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	0.043	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	5.8	4.6	5.1	6.1	4.8	3.9	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36	24	26	50	38	31	30
40	蒸発残留物	91	56	64	143	132	101	94
41	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
45	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46	有機物(TOC)	<0.3	<0.3	0.9	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	p H 値	7.9	6.5	6.5	7.4	7.6	7.7	7.8
48	味	-	-	-	-	-	-	-
49	臭 気	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	<0.5	<0.5	5.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁 度	<0.1	<0.1	8.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

小長井地域

給水栓定期水質検査結果一覧

検査地点(採水場所)一覧

水系名		検査地点
1	小川原浦地区牧系	牧 消防団第5部研修所
2	小川原浦地区出口系	長戸公民館
3	小川原浦地区井崎系	築切公民館
4	小川原浦地区長々・坂下系	長々消火栓
5	遠竹地区	釜公民館
6	田原地区清水系	小川原浦 消防団第4部研修所
7	田原地区田原系	田原公民館
8	長里地区西部系	尾上公民館
9	長里地区東部系	おがたま会館

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		小川原浦地区牧系					牧 消防団第5部研修所					最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5				
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9				
		水 温	17.2	20.4	20.7	23.5	22.9	24.5	21.9	19.9	17.0	16.3	15.9	16.3	24.5	15.9	19.7	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.7													0.7	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		33													33	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		94			98			95			96		98	94	96	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.1	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		小川原浦地区出口系										長戸公民館					
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5	最大	最小	平均	回数		
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9	32.8	8.3	19.3	12		
		水 温	15.0	22.6	24.0	29.4	28.2	30.1	28.5	22.7	16.4	13.7	12.7	15.6	30.1	12.7	21.6	12		
1	一般細菌	1ml中100以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	12		
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12		
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.7													1.7	1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1		
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.13			0.13			<0.06		0.13	<0.06	0.07	4		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.1	6.1	6.2	6.3	6.1	6.2	6.1	6.2	6.2	5.9	5.8	5.9	6.3	5.8	6.1	12		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		48													48	1		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		107			103			99			99		107	99	102	4		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1		
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1		
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12		
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	12		
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12		
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12		

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		小川原浦地区井崎系					築切公民館					最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5				
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9				
		水 温	13.5	19.8	24.1	29.5	28.6	31.9	28.0	20.7	14.8	10.9	10.1	13.9	31.9	10.1	20.5	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.9													1.9	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		7													7	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.7	6.6	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.9	6.6	6.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		62			65			65			63		65	62	64	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		129			122			118			119		129	118	122	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準		小長井地域			小川原浦地区長々・坂下系			長々消火栓								
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9	32.8	8.3	19.3	12
		水 温	16.7	19.4	22.2	27.9	27.9	29.7	28.3	23.8	18.4	14.3	12.6	14.2	29.7	12.6	21.3	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.8													1.8	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.7	5.6	5.6	5.7	5.6	5.5	5.5	5.5	5.6	5.5	5.6	5.7	5.7	5.5	5.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		42													42	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		89													89	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		遠竹地区				釜公民館						最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5				
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9				
		水 温	16.6	19.5	21.4	32.1	28.1	31.0	24.9	21.5	16.1	12.7	11.7	14.3	32.1	11.7	20.8	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		3.2			2.9			3.2			3.2		3.2	2.9	3.1	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.3	5.3	5.3	5.2	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.3	4.9	5.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		30													30	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		106			88			89			90		106	88	93	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域	田原地区清水系				小川原浦 消防団第4部研修所										
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5	最大	最小	平均	回数
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9	32.8	8.3	19.3	12
		水 温	16.5	18.9	20.5	23.6	22.9	24.4	22.9	19.4	16.1	12.3	12.9	14.4	24.4	12.3	18.7	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	1	0	1	1	3	0	13	1	0	13	0	2	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.6			2.7			2.7			2.6		2.7	2.6	2.7	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	5.8	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	5.8	6.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		36													36	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		104			90			97			88		104	88	95	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	7.9	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		田原地区田原系					田原公民館					最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5				
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9				
		水 温	17.3	20.8	22.3	29.7	28.2	31.5	28.2	20.5	16.0	9.2	9.8	13.7	31.5	9.2	20.6	12
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		2.6			2.7			2.7			2.6		2.7	2.6	2.7	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													0.013	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	5.9	6.0	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		35													35	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		88													88	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

給水栓水水質検査結果		水質基準		小長井地域		長里地区西部系					尾上公民館								
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5	最大	最小	平均	回数	
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9	32.8	8.3	19.3	12	
		水 温	16.3	21.7	23.4	30.7	28.5	30.8	28.0	22.4	16.1	10.9	10.3	14.4	30.8	10.3	21.1	12	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		1.4													1.4	1	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			<0.06			0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4	
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4	
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1	
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9													9	1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1	
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.7	5.5	5.6	5.4	5.6	5.5	5.8	6.0	5.9	6.0	5.7	5.8	6.0	5.4	5.7	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		42													42	1	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		140			128			134			136		140	128	135	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1	
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1	
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	

給水栓水水質検査結果		水質基準	小長井地域		長里地区東部系					おがたま会館					最大	最小	平均	回数
No	検査項目	採水日	R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.9	R7.8.13	R7.9.4	R7.10.2	R7.11.6	R7.12.9	R8.1.15	R8.2.12	R8.3.5				
		気 温	14.3	21.1	23.4	32.8	28.5	28.4	24.4	19.3	10.8	10.0	8.3	9.9				
		水 温	15.7	21.9	25.5	29.5	30.3	29.1	29.4	22.4	17.4	12.0	10.1	14.1	30.3	10.1	21.5	
1	一般細菌	1ml中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003													<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005													<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下		0.7													0.7	1
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		<0.08													<0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002													<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.004													<0.004	1
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001													<0.001	1
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		<0.06			0.06			<0.06			<0.06		0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.05													<0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03													<0.03	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		6													6	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.005													<0.005	1
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.1	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.1	4.3	4.1	4.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		30													30	1
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		93			96			98			100		100	93	97	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02													<0.02	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下		<0.000001													<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002													<0.002	1
45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005													<0.0005	1
46	有機物(TOC)	3 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	p H 値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色 度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁 度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12

毎日検査検査(残留塩素濃度)結果一覧

毎日検査は1年を通して1日1回、次の5項目について検査を実施しました。

検査項目	水質基準
色	外観は、ほとんど無色透明であること
濁り	外観は、ほとんど無色透明であること
臭気	異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
味	異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
残留塩素	0.1mg/L 以上保持すること

検査結果は、残留塩素濃度について集計表示しました。

令和7年度 毎日検査(残留塩素濃度)結果

※表示した値は月平均値。着色箇所は定期検査と同一採水地点

番号	地域名	地区区分	水系区分	採水地点名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
1	諫早	天満浄水場系	泉配水池系	国土交通省側	0.37	0.37	0.35	0.33	0.31	0.34	0.37	0.37	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35
2	諫早	天満浄水場系	天満配水池系	西郷公園	0.53	0.56	0.57	0.56	0.64	0.62	0.58	0.57	0.45	0.41	0.53	0.50	0.54
3	諫早	天満浄水場系	天満配水池系	幸町 第3開発公園	0.38	0.38	0.37	0.35	0.34	0.36	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.36	0.36
4	諫早	天満浄水場系	目代配水池系	天満第2配水池内	0.39	0.38	0.36	0.34	0.34	0.37	0.38	0.39	0.37	0.35	0.36	0.37	0.37
5	諫早	天満浄水場系	福田配水池系	福田町 開発公園	0.39	0.38	0.36	0.34	0.32	0.35	0.36	0.37	0.36	0.35	0.35	0.36	0.36
6	諫早	天満浄水場系	西長田配水池系	西里公園	0.36	0.37	0.35	0.33	0.32	0.33	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
7	諫早	栄田浄水場系	高架水槽	堂崎町県住集会所	0.38	0.33	0.36	0.34	0.31	0.30	0.30	0.33	0.35	0.37	0.38	0.35	0.34
8	諫早	栄田浄水場系	栄田配水池系	栄田3号取水場内	0.41	0.39	0.39	0.37	0.39	0.42	0.37	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.39
9	諫早	栄田浄水場系	御館山配水池系	白岩町 消防団第3部研修所	0.38	0.35	0.37	0.35	0.33	0.32	0.32	0.33	0.35	0.37	0.38	0.37	0.35
10	諫早	本野浄水場系	下大渡野第2配水池系	藤の内 清水宅	0.28	0.27	0.26	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26	0.28	0.26	0.26	0.26
11	諫早	本野浄水場系	破籠井配水池系	真崎第2開発公園	0.39	0.38	0.38	0.35	0.37	0.40	0.36	0.36	0.36	0.38	0.35	0.36	0.37
12	諫早	本野浄水場系	破籠井配水池系	本明町 消防団第1部研修所	0.37	0.38	0.38	0.35	0.37	0.39	0.36	0.35	0.36	0.35	0.36	0.36	0.37
13	諫早	平山浄水場系	小川配水池系	美南の丘公園	0.39	0.36	0.40	0.27	0.34	0.30	0.30	0.42	0.42	0.43	0.43	0.41	0.37
14	諫早	平山浄水場系	土師野尾配水池系	土師野尾公民館	0.40	0.39	0.41	0.36	0.45	0.39	0.28	0.39	0.39	0.39	0.42	0.41	0.39
15	諫早	平山浄水場系	平山配水池系	川床町中村宅	0.44	0.46	0.49	0.39	0.48	0.45	0.39	0.49	0.48	0.50	0.48	0.48	0.46
16	諫早	平山浄水場系	中核工業団地配水池系	久山6号公園	0.52	0.54	0.55	0.53	0.62	0.57	0.56	0.59	0.55	0.55	0.53	0.55	0.56
17	諫早	平山浄水場系	平山配水池系	宇都公園	0.54	0.54	0.57	0.55	0.63	0.60	0.58	0.57	0.55	0.55	0.53	0.55	0.56
18	諫早	平山浄水場系	中核工業団地配水池系	真津山出張所 貝津分室	0.53	0.55	0.57	0.57	0.65	0.61	0.60	0.59	0.55	0.55	0.54	0.55	0.57
19	諫早	有喜地区	高部配水池系	有喜第1水源地側	0.29	0.30	0.30	0.25	0.28	0.28	0.27	0.33	0.32	0.35	0.31	0.31	0.30
21	諫早	有喜地区	低部配水池系	第3町 田中宅	0.35	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.35
22	諫早	有喜地区	中央配水池系	松里町 浦宅	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.35	0.36	0.36	0.37	0.36
20	諫早	有喜地区	高部配水池系	早見町 消防団第3部研修所	0.35	0.35	0.35	0.34	0.37	0.35	0.36	0.38	0.36	0.36	0.35	0.35	0.36
23	諫早	小野地区	第2配水池系	小野団地公園	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26
24	諫早	小野地区	第3配水池系	宗方町 消防団第2部研修所	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26
25	諫早	長田地区	白原第2配水池系	白原町公民館	0.37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.37	0.35	0.38	0.34	0.36	0.36	0.35	0.36
26	諫早	長田地区	長田配水池系	段堂橋	0.36	0.36	0.34	0.33	0.32	0.33	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
27	諫早	長田地区	正尾配水池系	正久寺公民館	0.38	0.39	0.37	0.37	0.38	0.39	0.36	0.40	0.36	0.37	0.38	0.37	0.38
28	諫早	本野地区	棚掛系(二股配水池系)	琴川構造改善センター	0.36	0.35	0.36	0.39	0.42	0.43	0.41	0.42	0.40	0.38	0.39	0.39	0.39
29	諫早	本野地区	落系(下大渡野開配水池系)	下大渡野構造改善センター	0.34	0.36	0.36	0.33	0.26	0.25	0.25	0.28	0.34	0.31	0.32	0.32	0.31
30	諫早	本野地区	落系(富川第2配水池系)	本野7号取水場内	0.31	0.29	0.24	0.30	0.49	0.46	0.43	0.45	0.43	0.39	0.36	0.38	0.38
31	諫早	白木峰地区	椿原配水池系	岩名公民館	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.33	0.34	0.35	0.35	0.32	0.36	0.35
32	諫早	白木峰地区	瀬々田配水池系	白木峰公民館	0.30	0.30	0.29	0.26	0.27	0.25	0.25	0.26	0.26	0.29	0.25	0.31	0.27
33	諫早	目代地区	小山配水池系	目代4号取水場内	0.34	0.35	0.35	0.33	0.32	0.33	0.31	0.35	0.36	0.36	0.37	0.39	0.35
34	多良見	多良見地区	木床配水池(減圧井)系	シーサイド北公園	0.34	0.36	0.31	0.32	0.34	0.36	0.35	0.42	0.36	0.37	0.34	0.34	0.35
35	多良見	多良見地区	ハヶ代配水池系	高速道路高架橋下	0.25	0.23	0.22	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.25	0.35	0.35	0.35	0.23
36	多良見	多良見地区	西川内低部中里混合系	中央公園	0.34	0.33	0.34	0.26	0.15	0.16	0.18	0.24	0.29	0.35	0.36	0.35	0.28
37	多良見	多良見地区	西川内低部配水池系	鷹ノ巣橋	0.35	0.35	0.35	0.27	0.18	0.18	0.22	0.27	0.34	0.35	0.39	0.36	0.30
38	多良見	多良見地区	西川内高部配水池(減圧井)系	喜々津団地公園	0.32	0.27	0.25	0.24	0.16	0.15	0.14	0.19	0.27	0.35	0.35	0.35	0.25
39	多良見	多良見地区	野副配水池系	川内橋	0.25	0.25	0.25	0.23	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.23	0.19
40	多良見	多良見地区	西園配水池系	東園橋	0.20	0.20	0.24	0.19	0.25	0.22	0.24	0.24	0.29	0.36	0.26	0.33	0.25
41	多良見	元釜伊木力地区	元釜配水池系	鹿原宅前	0.34	0.38	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.33	0.35	0.35
42	多良見	元釜伊木力地区	群配水池系	群公民館	0.36	0.41	0.40	0.37	0.35	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.37
43	多良見	元釜伊木力地区	伊木力第1配水池系	山川内防火水槽	0.36	0.40	0.39	0.36	0.35	0.36	0.37	0.38	0.37	0.38	0.36	0.35	0.37
44	多良見	元釜伊木力地区	伊木力第3配水池(第3減圧井)系	大浦バス停	0.35	0.41	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.36	0.38	0.36	0.35	0.36

基準 0.1mg/L 以上

令和7年度 毎日検査(残留塩素濃度)結果

※表示した値は月平均値。着色箇所は定期検査と同一採水地点

番号	地域名	地区区分	水系区分	採水地点名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
45	森山	森山地区	長走配水池系	万灯・本村処理場	0.29	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.28	0.31	0.29	0.26
46	森山	森山地区	長走配水池系	倉津集会所	0.29	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.26	0.28	0.31	0.29	0.26
47	森山	森山地区	唐比第4配水池系	唐比海岸	0.26	0.25	0.25	0.23	0.23	0.21	0.25	0.25	0.25	0.32	0.36	0.35	0.27
48	森山	森山地区	上名第5配水池系	横山公民館	0.45	0.40	0.33	0.26	0.27	0.26	0.26	0.29	0.30	0.20	0.20	0.22	0.29
49	森山	森山地区	寺林第6配水池系	田尻公民館	0.25	0.25	0.32	0.24	0.23	0.25	0.25	0.31	0.34	0.40	0.36	0.27	0.29
50	飯盛	飯盛地区	山開配水池系	船津児童遊園	0.39	0.33	0.31	0.27	0.25	0.25	0.23	0.24	0.25	0.25	0.26	0.25	0.27
51	飯盛	飯盛地区	嵩配水池系	西明寺前	0.25	0.25	0.25	0.22	0.20	0.21	0.20	0.21	0.23	0.25	0.27	0.25	0.23
52	飯盛	飯盛地区	経塚配水池系	総合運動場	0.40	0.40	0.36	0.33	0.34	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.40	0.38
53	飯盛	飯盛地区	大崎低部配水池系	後田倉庫	0.32	0.28	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.30	0.31	0.32	0.35	0.31	0.29
54	飯盛	飯盛地区	経塚系	暖水谷北送水管(ドレン)	0.40	0.40	0.37	0.37	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39
55	飯盛	飯盛地区	香田低部配水池系	下釜公園	0.30	0.27	0.26	0.24	0.24	0.25	0.29	0.32	0.27	0.25	0.26	0.25	0.27
56	飯盛	飯盛地区	中山配水池系	山口地区浄化センター	0.40	0.40	0.34	0.30	0.37	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.38
57	飯盛	飯盛地区	山口配水池系	山口公民館	0.40	0.40	0.35	0.28	0.33	0.40	0.38	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.38
58	飯盛	飯盛地区	古場配水池系	古場 消防団第2部研修所	0.38	0.29	0.25	0.25	0.23	0.29	0.30	0.28	0.36	0.39	0.39	0.40	0.32
59	飯盛	飯盛地区	田結第1配水池系	田結出張所	0.36	0.34	0.29	0.28	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.29	0.30	0.28	0.29
60	飯盛	飯盛地区	川下配水池系	川下 消防団第3部研修所	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25
61	飯盛	飯盛地区	赤穂の坂配水池系	池下公民館	0.39	0.35	0.25	0.26	0.26	0.26	0.28	0.33	0.36	0.38	0.39	0.40	0.33
62	高来	高来地区	小峰配水池系	小峰	0.30	0.29	0.27	0.23	0.18	0.20	0.28	0.38	0.40	0.40	0.33	0.33	0.30
63	高来	高来地区	法川配水池系	里公民館	0.27	0.26	0.24	0.18	0.15	0.18	0.27	0.35	0.42	0.40	0.32	0.31	0.28
64	高来	高来地区	神津倉配水池系	高来町武道館	0.33	0.33	0.31	0.27	0.20	0.18	0.22	0.30	0.42	0.42	0.43	0.40	0.32
65	高来	高来地区	東平原低部配水池系	東平原公民館	0.36	0.37	0.34	0.24	0.18	0.22	0.21	0.22	0.29	0.31	0.26	0.33	0.28
66	高来	深海小江下地区	深海小江下地区(小江下)配水池系	小江峰配水池内	0.33	0.35	0.35	0.28	0.23	0.27	0.39	0.46	0.50	0.49	0.35	0.29	0.36
67	高来	深海小江下地区	深海小江下地区(深海下)配水池系	佐古谷	0.27	0.23	0.20	0.17	0.16	0.17	0.20	0.29	0.39	0.44	0.41	0.39	0.28
68	高来	深海上地区	深海上地区低部配水池系	第2接合井横	0.30	0.34	0.31	0.18	0.21	0.18	0.24	0.22	0.30	0.37	0.27	0.31	0.27
69	高来	小江上地区	小江上地区配水池(減圧井)系	折山	0.38	0.32	0.28	0.35	0.25	0.32	0.37	0.44	0.51	0.43	0.37	0.44	0.37
70	高来	黒新田地区	黒新田地区低部配水池系	第2減圧井下	0.17	0.21	0.31	0.22	0.21	0.20	0.18	0.23	0.25	0.33	0.27	0.19	0.23
71	小長井	小川原浦地区	牧低部配水池系	牧 消防団第5部研修所	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.26	0.24	0.27
72	小長井	小川原浦地区	長戸配水池系	長戸公民館	0.22	0.27	0.26	0.25	0.25	0.20	0.21	0.25	0.30	0.31	0.25	0.25	0.25
73	小長井	小川原浦地区	井崎配水池系	築切公民館	0.25	0.27	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.21	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25
74	小長井	小川原浦地区	坂下配水池系	長々消火栓	0.25	0.25	0.25	0.25	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.24	0.20	0.22
75	小長井	遠竹地区	釜配水池系	釜公民館	0.29	0.28	0.25	0.25	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.24	0.24	0.24
76	小長井	田原地区	(清水)第2配水池系	小川原浦 消防団第4部研修所	0.30	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26
77	小長井	田原地区	田原配水池系	田原公民館	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.21	0.26	0.28	0.25
78	小長井	長里地区	西低部配水池系	尾上公民館	0.25	0.25	0.25	0.28	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
79	小長井	長里地区	東部配水池系	おがたま会館	0.25	0.27	0.26	0.27	0.30	0.32	0.30	0.31	0.35	0.31	0.25	0.25	0.29