


令和8年度 諫早市優秀工事及び優秀現場技術者表彰

船越地区内水対策工事（R6-3）

工 事 名：船越地区内水対策工事（R6-3）
 工 事 場 所：諫早市 船越町 番地内
 工 事 概 要：①柱上気中開閉器 300A N=1台
 ②引込受電盤 N=1面
 ③変圧器盤 N=1面
 ④電源切替盤 N=1面
 ⑤No.1ポンプ盤 N=1面 No.2ポンプ盤 N=1面
 ⑥計装伝送盤 N=1面
 受 注 者：株式会社 関電設
 現 場 技 術 者：関 泰司（現場代理人）
 請 負 金 額：107,009,100（税込）
 工 事 期 間：令和6年10月30日～令和8年2月27日

web監視システムによる運転状況の確認

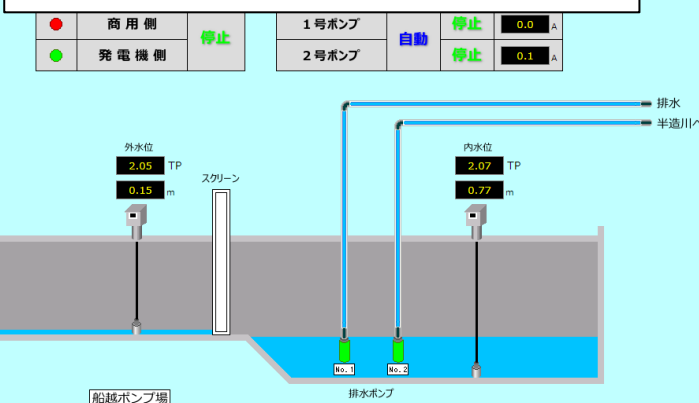


運転履歴の確認・帳票

運転/停止日時	ポンプ モード選択	状態
2026年7月6日 15:05:08	No.1 ポンプ	自動
2026年7月6日 15:04:51	No.1 ポンプ	停止
2026年7月6日 15:04:35	No.1 ポンプ	運転
2026年7月6日 15:04:32	ポンプ モード選択	手動
2026年6月25日 06:27:23	ポンプ モード選択	自動
2026年6月25日 06:20:36	No.2 ポンプ	停止
2026年6月25日 06:11:00	No.2 ポンプ	運転
2026年6月25日 06:10:53	ポンプ モード選択	手動
2026年6月25日 05:58:29	No.2 ポンプ	停止
2026年6月25日 05:21:49	No.2 ポンプ	運転
2026年6月25日 05:21:13	No.2 ポンプ	停止
2026年6月25日 05:21:13	No.1 ポンプ	停止
2026年6月25日 05:15:29	No.1 ポンプ	運転
2026年6月25日 05:14:36	No.1 ポンプ	停止
2026年6月25日 05:13:39	No.2 ポンプ	運転
2026年6月25日 03:54:30	No.1 ポンプ	運転
2026年6月25日 03:03:49	No.2 ポンプ	停止
2026年6月25日 01:39:34	No.2 ポンプ	運転
2026年6月24日 13:01:56	ポンプ モード選択	自動
2026年6月24日 13:01:51	No.1 ポンプ	停止

位置図



平面図

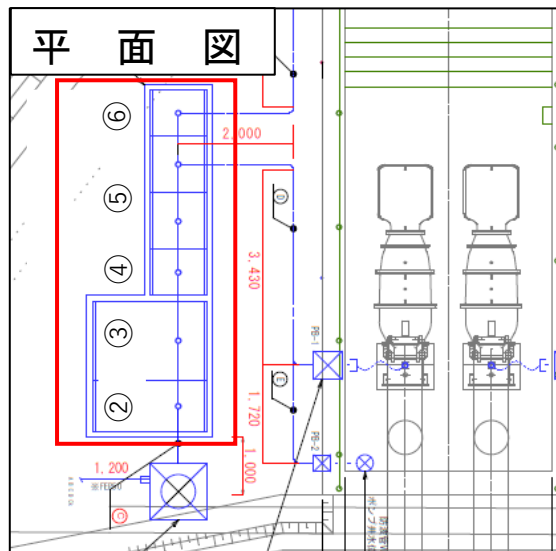

ポンプ自動運転状況



ポンプ自動運転状況 (ポンプピット内)



令和2年 豪雨時の船越地区の状況



令和8年 豪雨時の船越地区の状況



受賞者：優秀工事 株式会社 関電設 代表取締役 関 泰司
 (現場代理人 兼 監理技術者) 関 泰司